



สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างกรมศุลกากร โดยนายธนาภักย์ วรรณสว่าง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไซท์ เพอร์พารเรนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงาน แห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๘-๑๑ อาคารเอวี ชั้น ๔ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวกฤติยา คร้ามอ่ำ ผู้รับมอบอำนาจจากนายณัฐพล มณีเนตร และนายสรารุท สุระพะกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๐๒๕๙ ลงวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๖๖๐๒๐๑๐ ลงวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาในผนวก ๑ และผนวก ๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "คอมพิวเตอร์" ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ตามผนวก ๒

ผู้รับจ้างจะจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดี และช่างผู้ชำนาญและมีฝีมือ เพื่อใช้ในงานจ้างที่ จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	ใบเสนอราคาจ้าง	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒	ผนวก ๒	ขอบเขตงานที่ต้องบำรุงรักษา	จำนวน ๗๑ แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓	หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือรับรองการจดทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท, ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัญชีธนาคาร และหลักประกันสัญญา	จำนวน ๙ แผ่น

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้ บังคับ ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างตกลงจะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยๆ ไม่ได้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ


ผู้รับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๖ เดือน

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

/ ข้อ ๔. ค่าจ้าง...

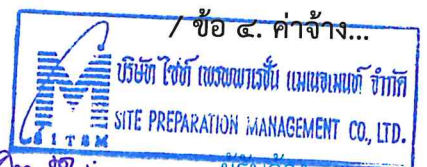

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

คู่สัญญาตกลงค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๖๘,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าแรงงาน ค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ รวม ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประชาธิเวศน์ ๑ เลขที่บัญชี ๗๓๗-๑-๐๒๑๓๓-๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ในเวลาตามรายละเอียดที่กำหนดในผนวก ๒

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามผนวก ๒ หรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ส่วนใดเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

ตามที่ระบุไว้ในผนวก ๒ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าว จะมีผลบังคับต่อเมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

ข้อ ๕. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างจะบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแทนให้ใช้งานได้ตราบเท่าที่ใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับในเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินกำหนด รายละเอียดตามผนวก ๒

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะกรณีการปรับเปลี่ยนตามผนวก ๒ ให้เป็นไปตามนี้



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วง ซึ่งมีค่าต่างๆ ตามผนวก ๒

ข้อ ๖. การให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงว่าการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ให้รวมถึงการบำรุงเพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายของคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าจ้างบริการตามข้อ ๔ แห่งสัญญานี้

ผู้รับจ้างจะต้องให้ช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือมาตรวจสอบบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในผนวก ๒ ในกรณีคอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมตามรายละเอียดที่กำหนดในผนวก ๒ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไขผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกให้แทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้มีผลบังคับ และความเสียหายของคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีโดยไม่อาจแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิมชดใช้แทน หรือชดใช้ราคาคอมพิวเตอร์ในขณะที่เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เมื่ออาจจัดหาคอมพิวเตอร์ดังกล่าวชดใช้แทนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างจัดหาคอมพิวเตอร์มาชดใช้ให้แทน หรือชดใช้ราคาคอมพิวเตอร์ตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าจ้างบริการตามสัญญานี้ จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่อื่นประมาผล ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการประมาผลทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๑๐๐๐๖๐๐๔๙๓๗๒ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒๙๓,๔๓๘.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างบำรุงรักษาตามสัญญานี้ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลง ผู้รับจ้าง

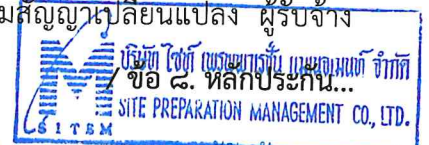

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

.....

ผู้รับจ้าง

จะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใด ๆ ไว้จนกว่าผู้รับจ้างจะนำหลักประกันดังกล่าวมามอบให้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ในข้อนี้ ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย นอกจากนั้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๑๐. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างหรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากจำนวนเงินค่าจ้าง หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ.....
(นายธนภาคย์ วรรณสว่าง)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....
(นางสาวกฤติยา ครามอำ)

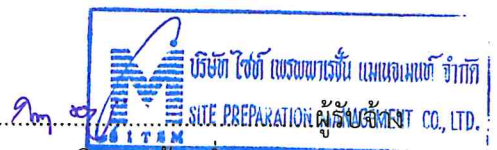

ลงชื่อ.....
(นางสาวขวัญเรือน ทองคำ)

พยาน ลงชื่อ.....พยาน
(นายภราดร นัยเนตร)

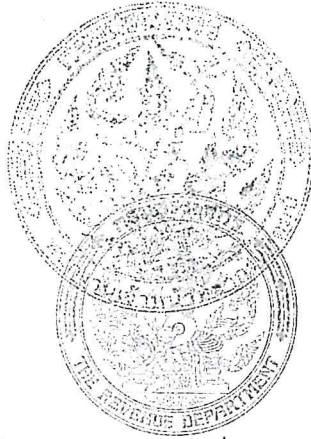

อ.ส.5 ใบสัณห์หลังตราสาร

เลขที่ 14756
วันที่ 7 มีนาคม 2566

เลขประจำตัว 0105537143193 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ไซท์ เทคโนโลยี จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่ตั้ง : เลขรหัสประจำบ้าน เลขอาคาร เลข ชั้น 4
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน - หมู่ที่ -
เลขที่ 12/8-11 แยก -
ครอบครัว/ครอบครัว - แยก -
ถนน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวง/ตำบล สดุดยาว
เขต/อำเภอ สดุดยาว จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 10900

ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000163011 เลขที่สาขา
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแสดงเป็น เลข 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	5,484,812	80
ค่าอากรแสดงเป็น	5,485	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5,485	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008096

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 01007300-25660307-1-06-000001

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



ใบสัณห์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีเอกสารหลักฐานว่าผู้เสียภาษีอากรได้ลงชื่อและลงนามใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ผนวก ๑

ใบเสนอราคาจ้าง

จำนวน ๓ แผ่น



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

๗๓ ๕๖

ผู้รับจ้าง



PRO fessional®

เลขที่ 65099


วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอยืนยันราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์
โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานกรมศุลกากร
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 144/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ตามที่อ้างถึง บริษัท ไซท์ เพรพารเมชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอราคางานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานกรมศุลกากร จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,868,750.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ ได้ขอต่อรองราคาลงอีกนั้น

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอ และสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของงาน (TOR) เป็นจำนวนเงินรวม 5,868,750.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราเฉลี่ยต่อเดือน 978,125.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,868,750.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และราคาที่ทางบริษัทฯ เสนอมานั้นเป็นราคาการให้บริการแบบรวมอะไหล่ที่รวมถึงการเข้าแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์เกิดความผิดปกติ มี Call Center และวิศวกรบริการ พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแสดงความนับถือ

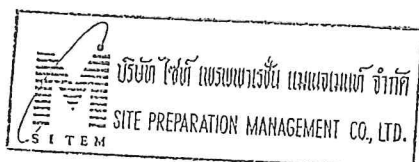

กนก ๗๖

(นางสาวกฤติยา คร้ามอ่ำ)

ผู้รับมอบอำนาจ



SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building, Theisabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2100 Website : www.sitem.co.th





PRO fessional

เลขที่ CS65090


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์
โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร
เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ้างถึง สัญญาเลขที่ 144/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย ใบเสนอราคา

บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอรายละเอียดการบริการ และอัตราค่าบริการงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ที่จะหมดสัญญาลงในวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น

บริษัทฯ ขอเสนอราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราเฉลี่ยต่อเดือน 978,125.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,868,750.- บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

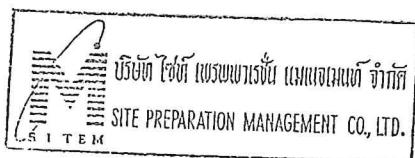

ขอแสดงความนับถือ

กนก ๗๖

(นางสาวกฤติยา คร้ามอำ)
พนักงานขายงานบริการลูกค้า

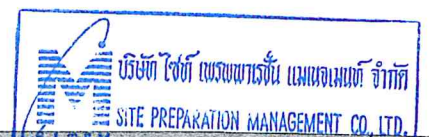

SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building, Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2100 Website : www.sitem.co.th

ISO 9001 : 2015





PRO fessional

ใบเสนอราคา

เลขที่ CS65090


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์
โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานกรมศุลกากร
เรียน ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อเดือน	ราคารวม
1	บำรุงรักษา โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานกรมศุลกากร	6 เดือน 1/10/65 – 31/3/66	978,125.-	5,868,750.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,868,750.-

(ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : 1. ราคาที่เสนอดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อย

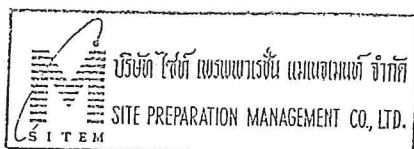

ขอแสดงความนับถือ

ปณ. ฮง

(นางสาวกฤติยา คร้ามอ่ำ)
พนักงานขายงานบริการลูกค้า

SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

88/14-15 SITEM Building, Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270 Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190 Website : www.sitem.co.th



ISO 9001: 2015



ผนวก ๒

ขอบเขตงานที่ต้องบำรุงรักษา

จำนวน ๗๑ แผ่น




ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ใน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับจ้าง

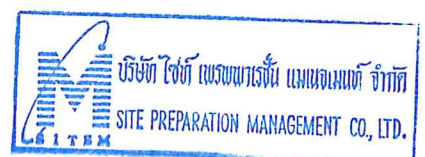



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ
การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์

โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรองกรมศิลปากร



กรมศิลปากร



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



บทที่ ๑

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

๑.๑ ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยกรมศุลกากร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ส่งเสริมการส่งออก และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าในการนำสินค้าเข้า/ส่งสินค้าออก กรมศุลกากรจึงได้มีการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (TCES : Thai Customs Electronic Systems) เพื่อให้บริการผู้ประกอบการค้าในการนำสินค้าเข้า/ส่งสินค้าออก ที่บริการที่ต่อเนื่อง และสะดวกรวดเร็ว กรมศุลกากรจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบสนับสนุนภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เช่น fire alarm ระบบตรวจจับความชื้น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมความเย็นความชื้น เป็นต้น เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง สามารถทำงานได้อย่างปกติต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

หากอุปกรณ์ในระบบสนับสนุนการทำงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ จะส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ไม่สามารถให้บริการระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ กรมศุลกากรจึงมีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนในโครงการ ประกอบกับสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เมื่อระบบสนับสนุนภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบงานศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการแก่ผู้นำเข้า ส่งออก และประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอด เวลา ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

๑.๒ นิยาม

๑.๒.๑ ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง Hardware และ Software ที่กรมศุลกากร มีและใช้งานอยู่

๑.๒.๑.๑ Hardware หมายถึง

๑.๒.๑.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Server และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

๑.๒.๑.๑.๒ ระบบเครือข่าย สายสื่อสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Main Switch, Access Switch, Core Switch, Distribution Switch, Firewall, IDP เป็นต้น

๑.๒.๑.๑.๓ ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑.๒ Software หมายถึง Software ต่างๆ เช่น Operating System, System Software, Microsoft Office, Anti Virus Software, Application Software, Radius Software, Utility, Driver, Package Software and System Configuration รวมถึง Software ต่างๆ ที่ใช้กับ Hardware ในข้อ ๑.๒.๑.๑

๑.๒.๑.๓ ระบบสนับสนุนฯ หมายถึง ระบบสนับสนุนการทำงานสำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

๑.๒.๑.๓.๑ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Drive)

๑.๒.๑.๓.๒ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

๑.๒.๑.๓.๓ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ (Uninterruptible Power Supply: UPS)

๑.๒.๑.๓.๔ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER


ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ปิยะ อยุ่

ผู้รับจ้าง

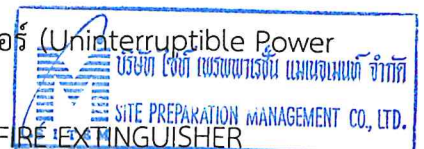



๑.๒.๑.๓.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

๑.๒.๑.๓.๖ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV)

๑.๒.๑.๓.๗ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System)

๑.๒.๑.๓.๘ ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)

๑.๒.๑.๓.๙ ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System)

๑.๒.๑.๓.๑๐ งานพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ปูพื้นยก Raise Floor

๑.๒.๑.๓.๑๑ ระบบปรับอากาศอาคาร

๑.๒.๒ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง จังหวัดในประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

๑.๒.๓ ระบบการพิสูจน์ตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) หมายถึง ระบบพิสูจน์ตัวตน และกำหนดสิทธิการเข้าใช้ โดยทำการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว

๑.๓ เงื่อนไขทั่วไป

๑.๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑.๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑.๓.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑.๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ ผู้ชนะจะต้องจัดหาทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน การให้บริการและการสนับสนุน เสนอให้กรมชลประทานโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผู้ชนะต้องแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยทีมงานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สำหรับให้บริการและสนับสนุน (Service and Support) มีสำนักงานประจำอยู่ในประเทศไทย เพื่อสามารถให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา

๑.๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในการติดตั้ง หรือการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ โดยอยู่ในสัญญาเดียวกัน หรือต่างสัญญารวมกัน อย่างน้อยประกอบด้วย

๑.๓.๕.๑ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

๑.๓.๕.๒ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Drive)

๑.๓.๕.๓ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER

๑.๓.๕.๔ ระบบเครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning)

๑.๓.๕.๕ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV)

๑.๓.๕.๖ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) ๑๖ ผู้รับจ้าง





๑.๓.๕.๗ ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)

ซึ่งผลงานดังกล่าวผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่กรมศุลกากรเชื่อถือ มาแล้วอย่างน้อย ๑ สัญญา และมีวงเงินในแต่ละสัญญาไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยยื่นหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่เป็นผู้สัญญา หรือหลักฐานสำเนาสัญญา เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เป็นผู้สัญญา

๑.๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.๓.๖.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑.๓.๖.๒ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๑.๓.๖.๓ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาแบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ

๑.๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับการรับรองการสนับสนุนด้านเทคนิค และการทดแทนอะไหล่ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ จากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีสำเนาหนังสือรับรองการแต่งตั้งแนบมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร สำหรับระบบต่างๆ ดังนี้

๑.๓.๗.๑ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Socomec

๑.๓.๗.๒ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Drive) ยี่ห้อ Cummins Diesel Generator set

๑.๓.๗.๓ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER ยี่ห้อ Kidde Fire

๑.๓.๗.๔ ระบบเครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning) ยี่ห้อ Stulz

๑.๓.๗.๕ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television :CCTV) ยี่ห้อ Axis

๑.๓.๗.๖ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) ยี่ห้อ sagerm

๑.๓.๗.๗ ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) ยี่ห้อ Schneider Electric

๑.๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ด้านการให้บริการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี

๑.๓.๙ กรมศุลกากร ได้ติดตั้ง Server ต่างๆ ที่ส่วนกลาง เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของระบบงานศุลกากรทุกระบบ โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร สามารถใช้ระบบงานต่างๆ ผ่าน Client (เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook) ที่ติดตั้งทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่อยู่ส่วนกลางในลักษณะ On-line Network เพื่อทำการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในกรมศุลกากร และหน่วยงานภายนอก (ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ บริษัทสายการบิน ตัวแทนเรือ ฯลฯ) ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจรทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทำให้ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก สามารถผ่านพิธีการชำระภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้า ตลอดจนขอคืนอากรที่หน่วยงานใดก็ได้ นอกจากนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์



Notebook ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ดังกล่าว ยังสามารถใช้งานได้ในลักษณะ Standalone Workstation และเป็นลูกข่ายของ LAN เพื่อใช้กับระบบงานต่างๆ ภายในสำนักงานได้ด้วย


๑.๓.๑๐ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมทั้งระบบโดยรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

๑.๓.๑๐.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร, ค่าแรง และค่าอะไหล่ (รวมแบตเตอรี่)

๑.๓.๑๐.๒ ค่าภาษี

๑.๓.๑๐.๓ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องมี เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากรทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพโดยกรมศุลกากร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากราคาที่เสนอมานี้

๑.๓.๑๑ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่ไม่นำค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่กรมศุลกากร เป็นผู้จัดหาเอง ได้แก่ Ribbon, Toner, Paper, Diskette, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Cartridge Tape มารวมเป็นค่าจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร

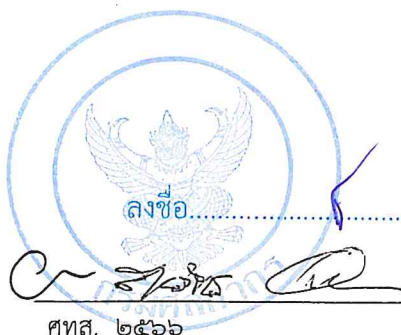

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ผู้รับจ้าง





บทที่ ๒

รายละเอียดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบสนับสนุนสำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

๒.๑ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๒.๑.๑ ทั่วไป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ Cummins Diesel Generator set เป็นชนิดเครื่องยนต์ รุ่น QSK ๓๘-๑๑๒๐ ใช้งานเป็นพลังงานไฟฟ้าสำรอง(Stand by Power) ให้กำลังผลิตไฟฟ้าได้ ๑,๒๕๖ KVA จำนวน ๒ ชุด

๒.๑.๒ เครื่องยนต์

๒.๑.๒.๑ แร้งม้าของเครื่องยนต์ Cummins รุ่น QSK ๓๘-G๓ ขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ ๑,๔๕๐ BHP ตามมาตรฐาน ISO ๓๐๔๖ ISO๘๕๒๘ โดยอุณหภูมิภายนอกที่ ๗๕°F ที่ความกดดันบรรยากาศ ๒๙.๕๓ นิ้วปรอท

๒.๑.๒.๒ ระบบไอเสียต้องจัด Flexible Exhaust Pipe พร้อมฉนวนกันความร้อน Exhaust Silencer เป็นแบบ Residential Type ที่เหมาะสมใช้ในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร Flexible Exhaust Pipe และ Exhaust Silencer เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๒.๑.๒.๓ ระบบระบายความร้อนโดยใช้ Radiator ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนหล่อเย็นเครื่องยนต์ Thermostat Valve ควบคุมอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น และต้องมี Corrosive Resistor ควบคุมสารละลายในน้ำที่หล่อเลี้ยงภายในเครื่องยนต์

๒.๑.๒.๔ กรองอากาศใช้ Dry Type Air Cleaner

๒.๑.๒.๕ ระบบควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ใช้ระบบ Isochoronous Governor เป็นแบบ Electronic Governor ซึ่ง Maintain Frequency ภายใน $\pm 0.25\%$ ที่ Constant Load

๒.๑.๒.๖ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

(๑) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ๒๔ โวลท์

(๒) ๒ x ๑๒ โวลท์แบตเตอรี่ Heavy Duty Type จากต่างประเทศ

๒.๑.๒.๗ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ถึงเก็บน้ำมันและการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) NFPA NO.๓-Flammable and Combustible Liquid

(๒) NFPA NO.๓๗-Combustion Liquid and Gas Turbines ระบบหล่อลื่นเป็นแบบ Gear Type Lubrication มีไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Full Flow Oil Filter) และ by-Pass Oil Filter

(๓) ความจุถังน้ำมัน ๒,๐๐๐ ลิตร เพียงพอที่จะเดินเครื่องยนต์ได้ไม่ต่ำกว่า ๘ ชม.

ที่ Full Load และให้มี Low Level Alarm ในกรณีที่น้ำมันกำลังจะหมด และมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองที่ติดตั้งใต้ดินมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม ต่อ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ๑ เครื่อง พร้อมระบบอุปกรณ์สำหรับเติมน้ำมัน

เชื้อเพลิงไปที่ถังน้ำมันประจำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และมีระบบอุปกรณ์

สำหรับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับมาจากรถบรรทุกน้ำมัน และมีระบบตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง



ปริมาณน้ำมัน ส่งสัญญาณไปที่ระบบ BAS อย่างน้อยต้องมี Low Level Alarm, High Level Alarm, Loading, Unloading

- (๔) มี Side Glass บอกระดับและปริมาตรน้ำมันภายในถัง
- (๕) มีระบบ Drain และระบบ Pump น้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอกถังเข้าถัง
- (๖) รายละเอียดการติดตั้งจัดหา ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง และ Ground ของถังน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนการติดตั้งปั๊มเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าถังและระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง ติดตั้งตามมาตรฐานที่บริการและตัวถังน้ำมันต้องทำจากแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน ASTM ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.

๒.๑.๒.๘ แผงควบคุมเครื่องยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

- (๑) มาตรวัดอุณหภูมิหล่อเย็น
- (๒) มาตรวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
- (๓) มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น
- (๔) มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
- (๕) มาตรวัดชั่วโมงการทำงานเครื่องยนต์
- (๖) มาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรี่
- (๗) มีระบบ Manual Start รวมอยู่ด้วย
- (๘) ไฟสัญญาณเตือน ๓ ดวง และดับเครื่องอัตโนมัติในกรณีดังต่อไปนี้
 - (๘.๑) ระบบน้ำมันหล่อลื่นเกิดแรงดันต่ำ
 - (๘.๒) ระบบระบายความร้อนเกิดอุณหภูมิสูง
 - (๘.๓) ความเร็วของเครื่องยนต์สูงเกินไป
- (๙) มาตรวัดทั้งหมดใช้ระบบไฟ DC ๒๔ VOLT ๕% Accuracy


๒.๑.๓ เย็นเนอเรเตอร์

- ๒.๑.๓.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (Stand by Power) ๑,๐๐๐ KVA ไม่ต่ำกว่าขนาด ที่ระบุในแบบ ๐.๘ PF ระบบไฟ ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์ ๔ สาย ๕๐ HZ ที่ความเร็วรอบ ๑๕๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๑.๓.๒ เย็นเนอเรเตอร์ต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องยนต์ (Direct Coupling)
- ๒.๑.๓.๓ เย็นเนอเรเตอร์เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่าน ฉนวนของ Rotor และ Stator ต้องได้ตามมาตรฐานของ NEMA Class F
- ๒.๑.๓.๔ Voltage Regulation เป็นแบบ Solid State พร้อมด้วย Silicon Diode Control ให้เป็นชนิดที่ติดตั้ง บนแผงสวิทช์บอร์ด
- ๒.๑.๓.๕ Voltage Regulation ไม่เกิน ๑.๕% ตลอดช่วง No Load ถึง Full Load, Stability ๐.๕% Steady State
- ๒.๑.๓.๖ สามารถจ่าย Load ชนิด Thyristor Load ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐%
- ๒.๑.๓.๗ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดชุบหรือทาสีอย่างดีเพื่อกันสนิม
- ๒.๑.๓.๘ ระบายความร้อนด้วยตนเอง (Self-Ventilated Type)
- ๒.๑.๓.๙ Housing ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นชนิด DIP-Proof
- ๒.๑.๓.๑๐ มีระบบ Radio Frequency Noise Suppression
- ๒.๑.๓.๑๑ ตัวกล่องของ Bearing เป็นชนิด Oil Tight

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

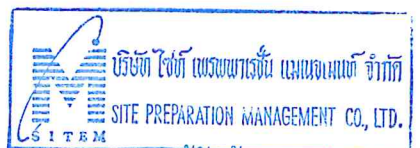



๒.๑.๔ อะไหล่

- ๒.๑.๔.๑ ไส้กรองอากาศ ๒ ชุด
- ๒.๑.๔.๒ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ๒ ชุด
- ๒.๑.๔.๓ ไส้กรองบายพาส ๒ ชุด
- ๒.๑.๔.๔ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ ชุด
- ๒.๑.๔.๕ เครื่องมือที่จำเป็นในการบำรุงรักษา ๑ ชุด
- ๒.๑.๔.๖ การทำงาน

- (๑) เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงดับลงหรือไฟฟ้าไม่ครบเฟสหรือแรงดันไฟฟ้าเฟสหนึ่งเฟสต่ำกว่า ๗๐% ภายใน ๓ วินาที เครื่องยนต์จะสตาร์ทเครื่องเอง ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ทครั้งแรกไม่ติด ชุดสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ทใหม่ติดต่อกันได้อีก ๓ ครั้ง เมื่อสตาร์ทเครื่องครบ ๓ ครั้ง แล้วเครื่องยนต์ยังไม่ติดเครื่อง จะไม่สตาร์ทอีกต่อไป แต่จะมีสัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Over Crank พร้อมสัญญาณเสียง หลังจากตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Reset Over Crank สัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Over Crank จะดับแล้วชุดออโตเมติกสตาร์ทจะสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่อีก
- (๒) เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้ว เครื่องยนต์จะวิ่งตัวเปล่าประมาณ ๓๐ วินาที จึงจะจ่ายไฟและที่แผงโชว์หน้าตู้จะมีสัญญาณไฟสว่างที่ช่อง Stand by Source
- (๓) เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงมาตามปกติจากนั้น ภายใน ๑๕ วินาที Automatic Transfer Switch ทำหน้าที่เปลี่ยนโหลดจาก Generator ไปหา โหลดของการไฟฟ้านครหลวงโดยอัตโนมัติ แต่เครื่องยนต์ยังวิ่งตัวเปล่าไปก่อน ๕ นาที จึงจะดับเครื่องยนต์เองในกรณีที่ไฟของการไฟฟ้านครหลวงมาแล้วเกิดดับไปอีกในขณะที่เครื่องยนต์ยังวิ่งตัวเปล่าอยู่ Automatic Transfer Switch ก็จะกลับไปทำงานตามข้อ ก. ใหม่ทันที
- (๔) ภายในทุก ๆ อาทิตย์ เครื่องยนต์จะสตาร์ทเครื่องและวิ่งอุ่นเครื่องเป็นเวลา ๑๕-๓๐ นาที และจะดับเครื่องไปเอง โดยเวลาจะกำหนดได้ตามความต้องการ ในภายหลัง ช่วงระยะอุ่นเครื่องนี้จะไม่มีการเปลี่ยนโหลดจ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่ช่วงระยะอุ่นเครื่องไฟของการไฟฟ้านครหลวงเกิดดับไป Automatic Transfer Switch จะเริ่ม ทำงานตามข้อ (๑) ทันที

๒.๒ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)


๒.๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๒.๑.๑ อุปกรณ์แจ้งเหตุจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังระบุต่อไปนี้

- (๑) ตู้ควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel)
- (๒) อุปกรณ์ตรวจจับควันที่ระบุตำแหน่งได้ (Addressable Smoke Detector)
- (๓) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่ระบุตำแหน่งได้ (Addressable Heat Detector)
- (๔) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพิงไหม้ด้วยมือที่ระบุตำแหน่งได้ (Addressable Manual Call Point)
- (๕) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเหตุไฟไหม้ (Signaling Device)



ลงชื่อ.....

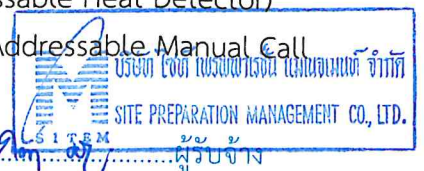



(๖) แผงแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator)

(๗) ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fire-Fighter Emergency Telephone System)

๒.๒.๑.๒ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ

๒.๒.๒ มาตรฐาน

สายสัญญาณและอุปกรณ์การเดินสาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ NFPA และอุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวกับระบบการตรวจจ่ายและรับ-ส่งสัญญาณจะต้องได้รับการรับรองโดยได้มาตรฐาน UL LISTED

๒.๒.๓ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย

๒.๒.๓.๑ Fire Alarm Control Panel (FCP)

ประกอบด้วยแผงควบคุม เป็นระบบ Electronic Microprocessor Broad ควบคุมการทำงานด้วย CPU, จอ LCD แบบสัมผัส (LCD Touch Screen) แสดงการทำงานสามารถขยายโซนวงจรตรวจจ่ายได้ถึง ๔๐๐๐ อุปกรณ์ ๓๐ Loop และต้อง สามารถรองรับจำนวนโซนและจำนวนอุปกรณ์ตรวจจ่ายอัตโนมัติแบบระบุตำแหน่งได้ ได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ระบบระบุในแบบ ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน

(๑) FCP จะต้องมียุสัญญาณไฟสำหรับแสดงสถานะต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

(๑.๑) มียุสัญญาณไฟ LED ในสถานะต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ Alarm, Test, Device Activated, Power, Fault, Fault Systems, Signal Silence and Bypassed

(๒) FCP จะต้องมียุสัญญาณไฟสำหรับแสดงสถานะต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

(๒.๑) Main Alarm / Local Alarm Silencing Switch

(๒.๒) Alarm Reset Switch

(๒.๓) All Local Alarm Operating Switch

(๒.๔) Auxiliary Power Test Switch

(๒.๕) Alarm Signal Cut-off Switch

(๒.๖) Automatic Alarm Test Switch

(๒.๗) Execution Switch

(๒.๘) ต้องมี Battery สำรองชนิด ๒๔ VDC, ชนิด Seal Lead - Acid เพื่อใช้จ่ายไฟในกรณีไฟ Main ชัดข้อง

๒.๒.๓.๒ Remote Annunciator ตัวผู้แสดงผล (Graphic Annunciator) เป็นตู้แสดง แผนภูมิการจัดโซนของบริเวณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และตำแหน่งบริเวณของอุปกรณ์ที่ระบบทำการ monitoring ประกอบแสดงสถานะการทำงาน, มีปุ่ม ทดสอบสภาพทำงานของอุปกรณ์แสดงผลที่หน้าตู้, และมีปุ่มตัดเสียงเตือนที่ตู้ Graphic Annunciator

๒.๒.๓.๓ Signal Initiating Devices อุปกรณ์ตรวจจ่ายอัตโนมัติ

(๑) อุปกรณ์ตรวจจับควันที่ระบุตำแหน่งได้ (Addressable Smoke Detector) ชนิด

Photoelectric แบบมีรหัสประจำอุปกรณ์ (Addressable) มีดวงไฟ LED แสดงการทำงานในตัวที่สามารถมองเห็นได้ ๓๖๐ องศาสำหรับแสดงสถานะเมื่อ Detector ทำงานพื้นที่ตรวจจับ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร Ambient

Temperature - ๕๕ องศาเซลเซียส

ผู้รับจ้าง





โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมชลประทาน

- (๒) ตรวจจับความร้อนที่ระบุตำแหน่งได้ (Addressable Heat Detector) ชนิด ผสม (Rate of Rise and Fixed Temperature) มีรหัสประจำตัวอุปกรณ์ (Addressable) แบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินกำหนด (Rate of Rise and Fixed Temperature) ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาเซลเซียสต่อนาทีและอุณหภูมิเมื่อสูงไม่น้อยกว่า ๕๔ องศาเซลเซียส มีดวงไฟ LED แสดงการทำงานในตัวที่สามารถมองเห็นได้ ๓๖๐ องศาสำหรับแสดงภาวะเมื่อ Detector ทำงาน ๖๔ ตารางเมตร Ambient Temperature -10°C to 50°C
- (๓) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ ที่ระบุตำแหน่งได้ (Addressable Manual Call Station) เป็นชนิดตั้งรหัสประจำอุปกรณ์ (Addressable) เป็นชนิดทุบกระจกแตก แล้ว กดปุ่มสวิตช์ เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีไฟ LED เตือนเมื่อทำการกดปุ่ม ใช้สัญญาณในการทำให้เกิด General Alarm

๒.๒.๓.๔ Alarm Bell

เป็นกระดิ่ง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้กับแรงดัน ๒๔ V.DC กิน กระแสไม่เกิน ๘๐ mA ระดับความดัง ไม่น้อยกว่า ๙๔ dB ที่ระยะ ๑ เมตร

๒.๒.๓.๕ ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fire-Fighter Emergency Telephone System)

๒.๓ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Uninterruptible Power Supply: UPS)

๒.๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๓.๑.๑ ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชนิด True online double conversion (VFI classify) ตามมาตรฐาน IEC/EN ๖๒๐๔๐-๓ ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Full microprocessor control) ยี่ห้อ Socomec รุ่น Delphys GP ๕๐๐ KVA/KW

๒.๓.๑.๒ UPS มีขนาดพิกัดกำลังต่อเครื่องไม่ต่ำกว่า ๕๐๐KVA / ๔๕๐ KW จำนวน ๒ เครื่องทำงานร่วมกันในลักษณะ Parallel redundancy (N+๑) จำนวน ๒ ชุด (รวม ๔ เครื่อง) พร้อมระบบแบตเตอรี่ที่สามารถสำรองไฟฟ้าในแต่ละเครื่องได้นานไม่น้อยกว่า ๑๕ นาทีที่โหลดเต็มพิกัด (๕๐๐KVA / ๔๕๐KW) โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อ UPS ดังแบบประกอบแนบท้าย


๒.๓.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๒.๓.๒.๑ คุณสมบัติด้านเข้า

Input voltage	:	๓ x ๓๘๐/๔๐๐/๔๑๕ V +/- ๒๐%
Input frequency	:	๕๐-๖๕ Hz
Input power factor	:	> ๐.๙๙ (at full load)
THDi	:	< ๒.๕%

๒.๓.๒.๒ คุณสมบัติด้านขาออก

Output voltage	:	๓ x ๔๐๐ V +/- ๑%
Rated frequency	:	๕๐ Hz +/- ๐.๐๑% (no main)
Power rating	:	๕๐๐KVA / ๔๕๐KW
Voltage distortion	:	< ๑% (at linear and non-linear load)
Overload	:	๑๒๕% ไม่น้อยกว่า ๑๐ minutes / ๑๕๐% ไม่น้อยกว่า ๑ นาที

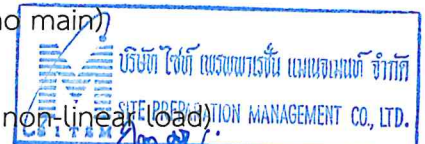



Crest Factor : ๓ : ๑

Efficiency : มากกว่า ๙๖% (on-line mode)

๒.๓.๒.๓ Rectifier / Charger

๒.๓.๒.๓.๑ เป็นเทคโนโลยี IGBT rectifier ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งประกอบเสร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดย Rectifier/ charger มีขนาดเพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้ Inverter ขณะ Full load และสามารถ Charge Battery จนได้ ๙๕% ของ Capacity ของ Battery ได้

๒.๓.๒.๓.๒ มีระบบป้องกันการเกิด Deep discharge เพื่อช่วยในการป้องกันแบตเตอรี่เสียหายขณะทำการ Discharge

๒.๓.๒.๓.๓ มีระบบปรับแรงดัน Battery charging ให้เหมาะสมตามอุณหภูมิห้องได้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของชุด Battery

๒.๓.๒.๔ Inverter

เป็นชนิด IGBT ทำงานด้วยเทคโนโลยี PWM (Pulse Width Modulation) โดยขณะทำงานจะต้องทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจาก Rectifier หรือแบตเตอรี่ เป็นกระแสสลับให้กับ Load โดยไม่ขาดตอน

๒.๓.๒.๕ Battery

๒.๓.๒.๕.๑ แบตเตอรี่เป็นชนิด Valve Regulated Lead Acid (Sealed) แบบ maintenance free มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑๐ ปี ที่อุณหภูมิในการออกแบบที่ ๒๕ องศาเซลเซียส

๒.๓.๒.๕.๒ Battery มี Nominal Voltage ที่ ๖ โวลต์ ต่อลูก หรือ ๑๒ โวลต์ ต่อลูก

๒.๓.๒.๕.๓ แบตเตอรี่ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานสำหรับ UPS ที่มีความสามารถในการคายประจุในระยะเวลา ๑๕ นาทีได้

๒.๓.๒.๕.๔ แบตเตอรี่สามารถจ่ายที่โหลดเต็มพิกัด ให้กับ UPS ในแต่ละชุดได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ นาที ในกรณีที่ไฟดับ ที่ End voltage ไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ V/cell โดยต้องแสดงรายการคำนวณประกอบ ตามมาตรฐาน IEEE ๑๑๘๔

๒.๓.๒.๕.๕ Rack หรือชั้นวาง Battery ทำด้วยเหล็กสามารถรองรับน้ำหนักของ Battery ที่ติดตั้งทั้งหมดได้ ผ่านการเคลือบสารป้องกันกรด และสารเคมี โดยผ่านการพ่นสี และเคลือบสารป้องกัน

๒.๓.๒.๕.๖ แต่ละ Cell มี Safety Valve เพื่อป้องกันแรงดันเกินภายใน Cell Battery กรณี Over charge

๒.๓.๒.๕.๗ เปลือกแบตเตอรี่ทำจากวัสดุที่ไม่ลามไฟ (Flame retardant) ที่ผ่านตามมาตรฐาน UL๑๗๗๘ สำหรับใช้งานสำหรับ UPS

๒.๓.๒.๕.๘ แบตเตอรี่ผลิตในประเทศ สหรัฐอเมริกา

๒.๓.๒.๖ Battery Monitoring System

๒.๓.๒.๖.๑ ระบบสามารถวัดแรงดันแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูก

๒.๓.๒.๖.๒ จุดวัดแรงดันแต่ละจุดต้องสามารถวัดแรงดันได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๒ โวลต์ หรือดีกว่า

๒.๓.๒.๖.๓ จุดวัดแรงดันแต่ละจุดต้องมีความต้านทานไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านโอห์ม

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

๓๓ ๗๖

ผู้รับจ้าง



- ๒.๓.๒.๖.๔ มีความละเอียดในการวัดแรงดัน(Voltage measurement resolution) ผิดพลาดไม่เกิน ๕ mV หรือดีกว่า
- ๒.๓.๒.๖.๕ มีความแม่นยำในการวัดแรงดัน (Voltage Measurement Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน ๐.๕% หรือดีกว่า
- ๒.๓.๒.๖.๖ สามารถวัดแรงดันกระเพื่อมได้ (Inrush Current)
- ๒.๓.๒.๖.๗ สามารถวัดค่า Impedance หรือ Resistance ได้อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๓.๒.๖.๘ มีความละเอียดในการวัดกระแส (Current measurement resolution) ผิดพลาดไม่เกิน ๑% หรือดีกว่า
- ๒.๓.๒.๖.๙ ความแม่นยำในการวัดกระแส (Current Measurement Accuracy) ผิดพลาดไม่เกินกว่า ๐.๕%
- ๒.๓.๒.๖.๑๐ มีความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิผิดพลาดไม่เกิน ๑% หรือดีกว่า ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurement Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน ๐.๕%
- ๒.๓.๒.๖.๑๑ สามารถวัดอุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย ๔ จุด
- ๒.๓.๒.๖.๑๒ สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรงแลสลบ ๒๐ ถึง ๒๖๐ โวลต์
- ๒.๓.๒.๖.๑๓ มีเสียงเตือนแบบเสียง แสดงผลและสภาวะการทำงานด้วย LCD พร้อมสัญญาณเตือนแบบเสียง
- ๒.๓.๒.๖.๑๔ มีหน้าสัมผัส (Dry Contact) ๒ วงจร เพื่อส่งสัญญาณเตือนระยะไกลได้
- ๒.๓.๒.๖.๑๕ สามารถสื่อสารด้วย RS๒๓๒ หรือ RS๔๘๕ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
- ๒.๓.๒.๖.๑๖ สามารถสื่อสารระยะไกลผ่านทางระบบ Network ได้
- ๒.๓.๒.๖.๑๗ ซอฟต์แวร์สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ windows๙๘, windows๒๐๐๐ หรือ windows XP หรือดีกว่าได้
- ๒.๓.๒.๖.๑๘ สามารถบันทึกข้อมูลแรงดัน DC/AC, กระแส, หรือ Impedance, หรือ Resistance ของแบตเตอรี่ไว้ในคอมพิวเตอร์ในขณะที่แบตเตอรี่มีการคายประจุได้
- ๒.๓.๒.๖.๑๙ สามารถบันทึกข้อมูลด้วยคาบเวลาสม่ำเสมอ พร้อมเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกดูภายหลังได้ พร้อมวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่

๒.๓.๒.๗ Static Bypass Switch

ชุด UPS แต่ละชุดมี Static Switch เพื่อที่จะโอนย้ายให้รับพลังงานจากกระแสไฟฟ้าในกรณีที่เครื่อง UPS เกิดปัญหาโดยปราศจากการขาดช่วง

๒.๓.๒.๘ Maintenance Bypass Switch

ชุด UPS แต่ละเครื่องมี Maintenance Bypass switch เพื่อที่จะโอนย้ายโหลดให้รับพลังงานจากกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ต้องการทำการซ่อมบำรุง

๒.๓.๒.๙ อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลการทำงาน

- ๒.๓.๒.๙.๑ อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลแบบ LCD Display พร้อม LED Mimic Display สำหรับแสดงสภาวะการทำงานและสภาวะผิดปกติของ UPS พร้อมแผงควบคุม



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

นาย ชู

ผู้รับจ้าง



๒.๓.๒.๔.๒ สามารถบันทึกประวัติการทำงาน และแสดงสภาวะการทำงานและเหตุผิดปกติ (Events log) อย่างน้อย ๒๐๐๐ เหตุการณ์ ผ่านทางชุดแสดงผล (LCD display) ที่ติดตั้งที่หน้าเครื่อง โดยไม่ต้องอาศัย Software หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม โดยสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อตรวจสอบความผิดปกติได้ พร้อม วัน-เวลา ที่เกิดความผิดปกตินั้นๆ

๒.๓.๒.๑๐ Software Management

- (๑) ระบบ Software Management รองรับกับระบบปฏิบัติการ (Operating System Support) ต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ Windows ๙๕-ORS๒, ๙๘, ME, NT๔.๐, ๒๐๐๐, XP, ๒๐๐๓ หรือดีกว่า
- (๒) สามารถแสดงสภาวะการทำงานและสภาวะต่างๆ ของ UPS ผ่าน Software ได้
- (๓) มีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้ อย่างน้อย
 - (๓.๑) Sequential and priority-base shutdown
 - (๓.๒) Event scheduling
 - (๓.๓) Messages management
 - (๓.๔) Graphical display of UPS status

๒.๔ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER

๒.๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๔.๑.๑ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER ยี่ห้อ Kidde Fire Protection ๑ ระบบ

๒.๔.๑.๒ มีการแสดงการคำนวณปริมาณก๊าซเป็นภาพแบบ Isometric ของระบบท่อ ขนาดของท่อที่ใช้ขนาด Orifice ของหัวฉีด ระยะเวลาในการฉีด การคำนวณอัตราการไหล โดยใช้วิธีการคำนวณตามมาตรฐาน NFPA ๒๐๐๑ และ ใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานของผู้ผลิต ได้รับการรับรองจาก Factory Mutual (FMRC) และ Underwriters Laboratory listed (UL)

๒.๔.๒ ประเภทของระบบ

๒.๔.๒.๑ เป็นระบบดับเพลิงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นสารสะอาดที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก UL/FM และปลอดภัยต่ออุปกรณ์ทรัพย์สินภายในห้อง รวมถึงบุคลากร โดยติดตั้งตามจุดที่กำหนด

๒.๔.๒.๒ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER ใช้วิธีการดับเพลิงแบบ Total flooding โดยใช้ความเข้มข้นของก๊าซ ไม่น้อยกว่า ๔.๒% และไม่เกิน ๑๐% โดยปริมาตรของอากาศในห้องที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการฉีดก๊าซให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว ภายในระยะเวลาระหว่าง ๖-๑๐ วินาที มีค่า GWP ไม่เกิน ๑ และสาร Novec๑๒๓๐ สามารถจับต้องได้

๒.๔.๓ สถานที่ติดตั้ง

- ๒.๔.๓.๑ ห้อง Battery ชั้น ๑ จำนวน ๒ ห้อง
- ๒.๔.๓.๒ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๑ จำนวน ๒ ห้อง
- ๒.๔.๓.๓ ห้อง Transformer ชั้น ๑ จำนวน ๒ ห้อง
- ๒.๔.๓.๔ ห้อง Generator ชั้น ๑ จำนวน ๒ ห้อง

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง





- ๒.๔.๓.๕ ห้อง Computer Server ชั้น ๓ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๖ ห้อง UPS ชั้น ๑ จำนวน ๒ ห้อง
- ๒.๔.๓.๗ ห้องไฟฟ้า ชั้น ๒ จำนวน ๒ ห้อง
- ๒.๔.๓.๘ ห้องซ่อมบำรุง ชั้น ๒ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๙ ห้องเก็บของ ชั้น ๒ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๐ ห้อง Function ชั้น ๒ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๑ ห้อง Maintenance Building ชั้น ๒ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๒ ห้อง Operation Control ชั้น ๓ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๓ ห้อง Network ชั้น ๓ จำนวน ๒ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๔ ห้อง Tape ชั้น ๓ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๕ ห้อง Telecommunication ชั้น ๓ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๖ ห้อง Presentation ชั้น ๔ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๗ Gangway ชั้น ๔ จำนวน ๑ ห้อง
- ๒.๔.๓.๑๘ ห้องไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า จำนวน ๑ ห้อง

๒.๔.๔ ข้อกำหนดของอุปกรณ์

๒.๔.๔.๑ ถังบรรจุก๊าซดับเพลิง

- (๑) ถังทำด้วยเหล็กกล้าและได้มาตรฐาน Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) ๙๙/๓๖/EC หรือ BS๕๐๔๕ PT.๒ ๑๙๗๘ หรือ US CFR๔๙ to DOT ๔BW๕๐๐ ถังจะเคลือบด้วยสีสังเคราะห์ โดยใช้สีแดงตามมาตรฐาน BS ๓๘๑C/๕๓๗ ถังจะยังสามารถรักษาความดันให้อยู่ในช่วงปกติได้ในอุณหภูมิระหว่าง -๑๗ ถึง ๕๔ องศาเซลเซียส ก๊าซดับเพลิงภายในถังจะถูก Super pressure ด้วยไนโตรเจน ให้อยู่ในสถานะของเหลวที่ความดัน ๒๕ bar ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส
- (๒) ถังมีหลายขนาดตามความเหมาะสมคือ ๒๘ , ๕๑ , ๘๑ , ๑๔๒ , ๒๔๓ , ๓๖๘ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และจะมีปริมาณก๊าซเหลวบรรจุอยู่ภายใน ในช่วงที่จะทำให้ Density อยู่ในมาตรฐาน NFPA ๒๐๐๑ หากในพื้นที่นั้นต้องใช้ก๊าซ ในปริมาณมากกว่าหนึ่งถังต่อท่อร่วมเข้าด้วยกันถึงที่ต่อท่อร่วมเดียวกันจะต้อง เป็นถังที่มีปริมาตรเท่ากันและมีปริมาณก๊าซในถังเท่ากันและที่ขาเข้าของท่อร่วม ที่ต่อเข้ากับแต่ละถังจะต้องมี Check valve เพื่อกันก๊าซไหลย้อนกลับ

๒.๔.๔.๒ วาล์วเปิดปิดก๊าซ (Cylinder Valve)

- (๑) ทำด้วยทองเหลือง ไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนเมื่อฉีดก๊าซและเติมก๊าซโดยวิธีปกติ มีมาตรวัดความดันภายในถัง โดยแสดงความดันอย่างคร่าวๆ ย้ายอยู่ในสภาพ ปกติ หรือต้องตรวจสอบ และมี Low Pressure switch สำหรับส่งสัญญาณ ให้ระบบควบคุมเมื่อความดันในถัง ลดลงต่ำกว่าปกติเนื่องจากการรั่วซึม หรือ เมื่อ มีการฉีดก๊าซโดยใช้ระบบกลไก
- (๒) มี Safety disc ซึ่งจะแตกออกเมื่อความดันในถังสูงกว่า ๒๘ bar เพื่อป้องกัน ความเสียหายของถัง และอันตรายจากถังระเบิด
- (๓) วาล์วเป็นแบบที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันกับอุปกรณ์เปิดวาล์วทั้งแบบที่ใช้ ไฟฟ้าหรือนิวแมติกส์หรือแบบกลไก



ลงชื่อ.....

ไฟฟ้าหรือนิวแมติกส์หรือแบบกลไก

๓๗ ผู้รับจ้าง



(๔) ระบบวาล์วที่ก๊าซไหลผ่านให้เป็นชนิดที่ออกแบบให้ก๊าซไหลออกจากวาล์วทำมุมกับตัวถัง

๒.๔.๔.๓ อุปกรณ์เปิดวาล์ว (Valve Actuator) มีอยู่ ๓ แบบ

(๑) แบบใช้ไฟฟ้า (Solenoid Valve) ชนิดเชื่อมต่อสามารถ Reset ได้ และ ห้ามใช้การเปิดวาล์วแบบจุดระเบิด (Rupture Disc) จะใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อน ๒๔ โวลต์ (๒๔ VDC) ใช้กระแสไม่เกิน ๐.๒ แอมแปร์ สำหรับขนาดวาล์ว ๑ ½" - ๒" และ แบบใช้กระแสไม่เกิน ๒ แอมแปร์ สำหรับขนาดวาล์ว ๓"

(๒) แบบกลไกล้วน (Manual Actuator) จะติดตั้งอยู่กับชุด Solenoid Valve ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ และ แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองหมด

(๓) แบบใช้นิวเมติก (Pressure Actuator) จะทำงานเมื่อมีแรงดันจากอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนในกรณีที่ต่อร่วมกันมากกว่าหนึ่งถึง อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องสามารถต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานแบบผสมได้

๒.๔.๔.๔ ท่ออ่อนสำหรับส่งก๊าซ (Flexible Hose)

สำหรับต่อระหว่างเปิดปิดก๊าซและระบบท่อหรือท่อร่วมเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา ทำด้วยยางและพันรอบนอกด้วยลวดเหล็กกล้า มี Bursting pressure ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ bar

๒.๔.๔.๕ อุปกรณ์สำหรับหัวถัง (Valve Outlet Adapter)

สำหรับต่อระหว่างเปิดปิดก๊าซและระบบท่อหรือท่อร่วมเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา ทำด้วยยางและพันรอบนอกด้วยลวดเหล็กกล้า มี Bursting pressure ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ bar

๒.๔.๔.๖ หัวฉีด (Discharge Nozzle)

(๑) สำหรับกระจายก๊าซให้สม่ำเสมอ หัวฉีดทำจากทองเหลือง หรือ สแตนเลส มีขนาดต่างๆ กันตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต อัตราการไหล คือ ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๒, ๔๐ และ ๕๐ มิลลิเมตร ต่อเข้ากับระบบท่อโดยใช้เกลียว และมีรูปแบบการกระจายก๊าซสองรูปแบบ

(๑.๑) แบบการกระจายเป็นรูปครึ่งวงกลม (๑๘๐°)

(๑.๒) แบบการกระจายเป็นรูปวงกลม (๓๖๐°)

(๒) พื้นที่การฉีดควบคุมได้ ๑,๒๗๐ ตารางฟุต และสามารถติดตั้งสูงจากพื้นได้ ๑๖ ฟุตมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ระบุอย่างชัดเจนถาวร

๒.๔.๔.๗ อุปกรณ์สั่งฉีดก๊าซแบบใช้ไฟฟ้า (Manual Release Station)

สำหรับสั่งฉีดก๊าซแบบฉุกเฉิน จะเป็นแบบ Double action คือยกฝาครอบขึ้น แล้วจึงกดแก้วให้แตก Manual station จะต้องติดตั้งภายนอกบริเวณที่ป้องกัน เพื่อให้ทำงานได้แม้ไม่สามารถเข้าไปในบริเวณนั้นได้ และ ควรติดตั้งตรงที่สามารถมองเห็นสภาพภายในบริเวณได้

๒.๔.๔.๘ อุปกรณ์ยกเลิกชั่วคราว (Abort/Hold Station)

สำหรับยกเลิกการทำงานของระบบลงชั่วคราว Hold station จะเป็นแบบ Dead man switch คือต้องกดค้างไว้ เมื่อปล่อยปุ่มระบบจะนับเวลาต่อ หรือ เริ่มนับเวลาใหม่

๒.๔.๔.๙ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง (Alarm Bell)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖" ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนระหว่าง ๑๘ ถึง ๓๐

ลงชื่อ..... (๑๘ - ๓๐ VDC).....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง





๒.๔.๔.๑๐ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง และ แสง (Alarm Horn/Strobe Light)

๒.๔.๔.๑๑ อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดลำแสง (Photoelectric Smoke Detector)

๒.๔.๔.๑๒ ตู้ควบคุมการสั่งฉีดก๊าซ (Fire Extinguishing Control Panel)

- (๑) ตู้ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์มีวงจรสำหรับตรวจจับ (Cross Zone) ๒ วงจร หรือ มีจำนวนเป็นจำนวนคู่ วงจรสำหรับตรวจจับแต่ละวงจรจะต้องตรวจสอบตัวเองในกรณีข้อผิดพลาดได้ และ ต่อกับอุปกรณ์โดยใช้สาย ๑ คู่ต่อ ๑ วงจร
- (๒) มีตัวเลขโชว์เวลานับถอยหลังที่หน้าตู้ควบคุม (Digital Countdown) สามารถตั้งเวลาในการหน่วงได้ ๐ - ๖๐ วินาที พร้อมแสดงตัวเลขนับเวลาถอยหลัง (Digital Countdown)
- (๓) สามารถโปรแกรมวงจร Abort/Hold ได้อย่างน้อย ๕ สถานะ
- (๔) มีวงจรสำหรับต่ออุปกรณ์ Abort/Hold
- (๕) มีวงจรสำหรับส่งสัญญาณให้รีเซ็ตและแทรกสัญญาณอย่างน้อย ๒ วงจร
- (๖) วงจรส่งสัญญาณจะต้องตรวจสอบตัวเองในกรณีข้อผิดพลาดได้
- (๗) มีวงจรสำหรับตรวจสอบสถานะของ Supervisory pressure switch
- (๘) มีสวิทช์ต่างๆ ประกอบด้วย
 - (๘.๑) Acknowledge เพื่อเป็นรับรู้เหตุการณ์ของตู้และเมื่อกดค้างไว้จะเป็นการตรวจสอบหลอด LED
 - (๘.๒) Signal Silence เพื่อหยุดเสียงสัญญาณชั่วคราว
 - (๘.๓) System Reset เพื่อ Reset ระบบ
 - (๘.๔) Output Disable เพื่อสัญญาณวงจร Output
 - (๘.๕) ได้รับการรับรองจาก UL Listed and/or FM Approved

๒.๔.๔.๑๓ Power supply

ระบบจะไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ VAC, ๕๐ HZ เป็นไฟฟ้าหลัก (จะใช้จากไฟจากตู้ UPS) และใช้แบตเตอรี่ ๒๔ VDC เป็นกำลังไฟฟ้าสำรอง โดยสามารถสำรองไฟฟ้าและทำงานตามปกติได้ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักขัดข้อง

๒.๔.๔.๑๔ ก๊าซ

- (๑) ก๊าซดับเพลิงต้องเป็นก๊าซที่มีสูตรเคมีเป็น (Fluorinated Ketone, CF₃ CF₂ C(O)CF(CF₃)₂ เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบของ NFPA ๒๐๐๑ , UL/FM
- (๒) มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่า ก๊าซ ที่เติมในถังเป็นของผู้ผลิตโดยแนบเอกสาร Certificate of Analysis และ Certificate of Compliance จากโรงงานผู้ผลิต
- (๓) มีเอกสารการนำเข้า Packing List & Invoice จากต่างประเทศ
- (๔) มีเอกสารการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย

๒.๔.๕ ระบบไฟฟ้า

๒.๔.๕.๑ การติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA-๒๐๐๑ และการเดินสายไฟฟ้าต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงอย่างเคร่งครัด

๒.๔.๕.๒ การเดินสายไฟฟ้าให้ร้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาดที่เหมาะสมที่เดินลอยในผนัง และซ่อนใต้ฝ้าเพดาน

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง



๒.๔.๕.๓ สายไฟฟ้าให้ใช้สายชนิด THW ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตรต่อร้อย สายไฟฟ้าให้ยึดด้วย Strap ขนาดที่เหมาะสมกับท่ออย่างแข็งแรง และ การต่อ สายไฟฟ้าจะต่อได้เฉพาะในกล่องต่อสายหรือในตู้ควบคุมเท่านั้น

๒.๔.๖ การทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

๒.๔.๖.๑ ระบบท่อแก๊สที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ได้รับการทดสอบด้วยความดันของอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว (๑๕๐ psig) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที โดยความดัน ของอากาศต้องไม่ลดลงเกินกว่า ๒๐% ของความดันทดสอบ

๒.๔.๖.๒ มีการทดสอบระบบการทำงานจริงและอุปกรณ์ใช้งานจริง ในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง โดยไม่มีการฉีดก๊าซจริง (Dry Run Test)

๒.๔.๖.๓ ทดสอบการใช้งานในสภาวะปกติ

๒.๔.๖.๔ ทดสอบการใช้งานในกรณีไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ

๒.๔.๖.๕ ทดสอบการใช้งานในกรณี Battery หรือ แผงควบคุมชุดข้อใช้การไม่ได้

๒.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

๒.๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning) ยี่ห้อ Stulz ต้องประกอบเป็นชุดสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิตเป็นชนิดสองระบบซึ่งเป็น แบบน้ำยาและน้ำเย็น ซึ่งมีความสามารถในการทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐,๐๐๐ BTU (Sensible cooling)

๒.๕.๒ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของเครื่องปรับอากาศ

๒.๕.๒.๑ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีความแม่นยำถึง ± 1 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน ASHRAE

๒.๕.๒.๒ ความชื้นสัมพัทธ์สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ ๔๐% RH จนถึง ๕๕% RH มีความแม่นยำถึง $\pm 5\%$ RH หรือตามมาตรฐาน ASHRAE

๒.๕.๒.๓ เครื่องส่งลมเย็นชุดที่ติดตั้งภายในอาคาร เป็นแบบตั้งบนพื้นห้อง (FLOOR STANDS) ส่งลมออกด้านล่างและลมกลับด้านบน (DOWN FLOW) และใช้กับระบบไฟฟ้า ๓๘๐-๔๐๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ และระดับความดังเสียง ๖๕ DB (A) วัดที่ระยะ ๒ เมตรห่าง จากเครื่อง

๒.๕.๒.๔ โครงสร้างของเครื่องปรับอากาศจะต้องเป็น Galvanized sheet ซึ่งอบด้วยสีชนิด Epoxy-polyester powder และฝาครอบจะต้องเป็นชนิดสองชั้นซึ่งมีฉนวนภายใน ภายในกรุด้วยวัสดุทำด้วยเส้นใย หนาไฟตามมาตรฐาน Fire Insulation Class ๐ และ EN๑๓๕๐๑-๑ เพื่อประโยชน์ในดูดซับเสียงและการไหม้ไฟ และเพื่อป้องกันการเกิด สนิมตลอดอายุการใช้งาน ฉนวนภายนอกทุกด้านสามารถถอดออกได้และฉนวน

๒.๕.๒.๕ ฟिलเตอร์ (Filter) จะต้องทำจาก Synthetic fibre ซึ่งผ่านมาตรฐาน EU๔ หรือดีกว่า

๒.๕.๒.๖ พัดลมส่งลมเย็นเป็นชนิด EC fan พร้อมระบบป้องกันความร้อนและระบบตรวจสอบ

ความเร็วอากาศ โดยมีจำนวนอย่างน้อย ๓ ชุดต่อหนึ่งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งลักษณะ การทำงานของพัดลมจะทำงานเป็นแบบ Soft Start เพื่อลดกระแสกระชากในตอน

เริ่มทำงาน อุปกรณ์ได้รับมาตรฐานการป้องกันการรับกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ลงชื่อ



EN๖๑๐๐๐ และระดับ leakage current ต่ำกว่า ๓.๕mA ตาม EN๖๑๘๐๐-๕-๑ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์

- ๒.๕.๒.๗ ภายในเครื่องปรับอากาศจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า, Phase sequence, Microprocessor, แหล่งจ่ายไฟฟ้า ๓๘๐/๔๐๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต
- ๒.๕.๒.๘ ภายในเครื่องปรับอากาศจะต้องประกอบด้วย Heater ชนิด Batteries with Armored electric resistances พร้อมอุปกรณ์ป้องกันซึ่งทำงานอย่างน้อย ๒ step หรือ ชนิด Hot water battery หรือ ดีกว่า
- ๒.๕.๒.๙ ภายในเครื่องปรับอากาศจะต้องประกอบด้วย Humidifier ชนิด Electrode หรือดีกว่า ซึ่งควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor หรือดีกว่า
- ๒.๕.๒.๑๐ เครื่องปรับอากาศจะต้องประกอบด้วย compressor ชนิด Hermetic scroll type พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน มีจำนวนอย่างน้อย ๒ วงจร ประกอบเสร็จจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๕.๒.๑๑ วงจรทำความเย็นภายในเครื่องจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อย dehydration filter, charge socket, Thermostatic expansion valve, High-low pressure meter, safety valve, liquid receiver, tap on liquid valve เป็นต้น
- ๒.๕.๒.๑๒ คอยล์เย็นมีโครงสร้างเป็น ๑ คอยล์ ประกอบอยู่ภายในเครื่อง คอยล์เย็นทำด้วยท่อทองแดงมีครีบบระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมชนิดอัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกลโดยจัดวางในลักษณะเฉียงกับทิศทางการจ่ายลม
- ๒.๕.๒.๑๓ คอนเดนเซอร์ จะต้องเป็นแบบ Finned battery และมีพัดลมแบบ axial fans หรือ ดีกว่า
- ๒.๕.๒.๑๔ เครื่องปรับอากาศ ชนิดสองระบบนี้จะต้องมีระบบการทำงานหลักเป็นระบบน้ำเย็นและระบบดูดเย็นเป็นชนิดน้ำยา ซึ่งเป็นน้ำยาชนิด R๔๑๐A หรือดีกว่า

๒.๕.๓ ระบบควบคุม

ระบบควบคุมทั้งหมดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรับอากาศ การควบคุมทางด้านอุณหภูมิจะต้องสามารถตอบสนองช่วงอุณหภูมิได้ จากจุดควบคุมและในส่วนของการขึ้นสัมผัส จะต้องควบคุมได้ให้อยู่ในช่วง $\pm 5\%$ จาก Set Point อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นจะต้องติดตั้งเข้ากับเครื่องปรับอากาศ แผงควบคุมจะต้องติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไม่สัมผัสกับกระแสลม การเข้าถึงแผงควบคุมจะต้องทำได้จากการเปิดแผงหน้าของเครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศต้องมียังน้อย ๑ Controller ที่มีจอแสดงผลเพื่อแสดงสถานะและตั้งค่าเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องโดยมีคุณสมบัติของจอแสดงผลอย่างน้อยดังนี้

- ๒.๕.๓.๑ Control Feature ได้
- ๒.๕.๓.๒ สามารถ ควบคุม การสลับการทำงาน ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ Units
- ๒.๕.๓.๓ มีระบบ Clogged Filter Alarm
- ๒.๕.๓.๔ มี Free Contact สำหรับ Remote Alarm
- ๒.๕.๓.๕ สามารถบันทึกการแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้นได้
- ๒.๕.๓.๖ สามารถบันทึกค่าข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ เหตุการณ์หรือต่อระบบ Monitoring เพื่อบันทึกค่าต่าง ๆ ได้

๒.๕.๓.๗ สามารถตั้ง Automatic or Manual Start หลังจากไฟฟ้าดับและมีไฟฟ้าจ่ายกลับเข้าปกติ ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....รับจ้าง





- ๒.๕.๓.๘ มี Port On Microprocessor Board สำหรับการ Service Software พิมพ์ค่า Alarm Protocols Temperature/ Humidity Values, Diagnostics and Parameter Setting
- ๒.๕.๓.๙ มี Serial RS-๔๘๕ Interface
- ๒.๕.๓.๑๐ สลับการทำงานเมื่อ Unit Failure ได้
- ๒.๕.๓.๑๑ สามารถตั้งเวลาสลับการทำงานได้
- ๒.๕.๓.๑๒ Function ที่สามารถควบคุมและ Supervise
- ๒.๕.๓.๑๓ ทำความเย็น เพิ่มอุณหภูมิ ลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้นและลดความชื้น
- ๒.๕.๓.๑๔ หน้าจอแสดงสถานะในการทำงานเป็นชนิด LCD Display สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดได้อย่างน้อยดังนี้
- (๑) อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง
 - (๒) อุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการและค่าความคลาดเคลื่อน
 - (๓) แสดงสถานะการทำงานภายในเครื่องปรับอากาศ เช่น Cooling, Electric Heating, Humidifier, Dehumidification, Active Alarm ได้แก่ Humidifier Alarm, Filter Change Alarm, Auxiliary Alarm, Airflow Failure, Fire Protection System, Activation

๒.๖ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV)


๒.๖.๑ คุณลักษณะทั่วไป

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(Closed-Circuit Television : CCTV) ยี่ห้อ Axis ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัล (Digital IP Camera) อุปกรณ์จัดเก็บภาพชนิดดิจิทัล (Server) ระบบบริหารจัดการสำหรับการแสดงภาพพร้อมจัดเก็บบันทึก (Software) ได้อย่างน้อย ๓๐ วัน และ ระบบสายสัญญาณ (Wiring System) โดยสามารถทำงานอยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร เช่น LAN, WAN, TCP/IP, Web Browser สำหรับบริหารจัดการและสังเกตการณ์ในระยะไกลได้ในลักษณะ Remote Monitoring

๒.๖.๒ องค์ประกอบ

- ๒.๖.๒.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดิจิทัลแบบใช้โปรโตคอลไอพี ชนิดโดมแบบหมุนสาย ก้มเงย และซูมภาพ (IP Speed Dome) ยี่ห้อ Axis รุ่น P๑๓๔๔ จำนวน ๒๗ ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดิจิทัลแบบใช้โปรโตคอลไอพี ชนิดโดมแบบหมุนสาย ก้มเงย และซูมภาพ
- (๒) เป็นกล้องสำหรับใช้งานภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ยึดจับครบชุด
- (๓) ส่วนรับภาพขนาด ๑/๓" ชนิด progressive scan CCD
- (๔) รองรับการถ่ายภาพฟังก์ชัน Day and Night Function
- (๕) สามารถปรับระยะเลนส์ได้ ๔.๗ - ๘๔.๖ มม. และปรับโฟกัสได้แบบอัตโนมัติ
- (๖) สามารถซูมภาพที่เป็นระบบ Optical Zoom ได้ ๑๘X และระบบ Digital Zoom ได้ ๑๒X
- (๗) สามารถหมุนสายได้ ๓๖๐ องศา และก้มเงยได้ ๑๘๐ องศาเป็นอย่างน้อย
- (๘) สามารถกำหนดจุดตำแหน่ง Preset ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง

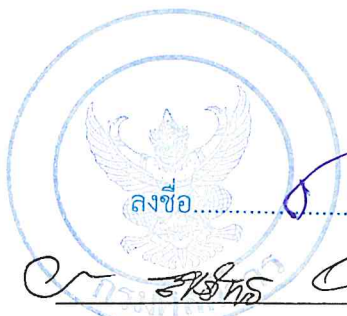



- (๙) สามารถปรับความละเอียดของภาพที่ ๑๒๘๐x๗๒๐ และอัตราการแสดงผลภาพ H.๒๖๔ ที่มีความละเอียดสูงสุดแบบ Real Time ที่ ๒๕ ภาพต่อวินาที

๒.๖.๒.๒ ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาพและการบันทึก (Software Management)

- (๑) เป็นซอฟต์แวร์ ยี่ห้อ Milestone ใช้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกภาพได้
- (๒) สามารถกำหนดมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ MJPEG และ MPEG-๔ ได้
- (๓) มีลิขสิทธิ์โปรแกรมเพื่อควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นำมาติดตั้งในโครงการได้ทั้งหมดทุกกล้อง
- (๔) สามารถบันทึกภาพและเสียงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ กล้องต่อหนึ่งเครื่องบันทึกภาพ
- (๕) สามารถแสดงภาพปัจจุบันได้ ๑-๖๔ กล้องต่อจอภาพ และสามารถแสดงภาพจากเครื่องบันทึกต่างเครื่องบนหน้าจอเดียวกันได้
- (๖) มีระบบการทำงานแบบ Multi-Tasking Operation โดยขณะที่ระบบกำลังทำการบันทึกข้อมูลลงใน Hard Disk และ/หรือ ขณะกำลังอ่านข้อมูลนั้น สามารถทำงานในลักษณะต่างๆ พร้อมแสดงผลที่ได้บนจอ Monitor ได้
- (๗) สามารถแสดงภาพที่บันทึกไว้ และบันทึกในลักษณะ Live Display ในขณะเดียวกันได้โดยไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน และในขณะบันทึกไม่ทำให้การ Playback และ / หรือ การแสดงภาพ Live Display หยุดชะงัก หรือสะดุดการทำงาน
- (๘) รองรับการเพิ่มขยายอุปกรณ์เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ ดิจิตอล และเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบได้ไม่จำกัดจำนวน
- (๙) สามารถแสดงรายการอุปกรณ์ ในลักษณะของ Tree โดยสามารถเลือกดูภาพและค้นหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามหมวดหมู่ที่ตั้งของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น ชื่ออาคาร หรือชั้นได้
- (๑๐) ควบคุมการทำงาน โดยการเลือกกล้องที่ต้องการจาก Camera Icon ที่อยู่บนแผนผังแสดงพื้นที่อาคาร และเมื่อทำการเลือกกล้องได้ตามที่ต้องการแล้ว จะปรากฏเมนูการใช้งานให้ผู้ใช้สำหรับเลือกคำสั่งในการใช้งาน เช่น การดูภาพขณะนั้นๆ (Live Display), การค้นหาและดูภาพที่บันทึกไว้แล้ว, การควบคุมการหมุนสาย / ก้ม-เงย / ซูมภาพจากเลนส์ของกล้อง เป็นต้น
- (๑๑) สามารถแสดงผลของ Software ควบคุมการทำงานเป็นแผนผังรวม (Drawing) ในลักษณะภาพสี ๒ มิติ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถเลือกดูแผนผังของพื้นที่ย่อยๆ ได้จากแผนผังใหญ่ (Hierarchy) เพื่อให้สะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ และในแผนผังย่อยสุดท้ายของแต่ละส่วนต้องมี Camera Icon แสดงตำแหน่งที่แท้จริง ซึ่งมีรายละเอียดของกล้องที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในพื้นที่นั้น และเมื่อผู้ใช้คลิกที่ Camera Icon โดยใช้ Mouse จะต้องปรากฏเมนูคำสั่งหรือ แผนภาพจำลองของ Virtual Keyboard ที่มี Icon คำสั่งควบคุมต่างๆ สำหรับการใช้งานที่สำคัญและใช้น้อยๆ อย่างน้อย ได้แก่ การดูภาพแบบ

ลงชื่อ.....



Live Display การค้นหาภาพ การดูภาพที่บันทึกไว้แล้ว และการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องแบบ Pan / Tilt / Zoom / Focus เป็นต้น

- (๑๒) สามารถควบคุมกล้องวงจรปิดให้ทำการหมุนซ้าย, ขวา – เียง และการซูมภาพได้
- (๑๓) สามารถกำหนด preset และ patrolling ให้แก่กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเลือก preset และ patrolling ที่กำหนดไว้ให้แก่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามเวลาได้
- (๑๔) สามารถสั่งให้กล้องจับภาพบริเวณที่กำหนดเมื่อได้รับสัญญาณ Alarm หรือเมื่อมีความเคลื่อนไหวได้
- (๑๕) สามารถเพิ่ม Frame Rate ในการบันทึกภาพแบบ MJPEG หรือ MPEG-๔ เมื่อเกิด Alarm หรือเมื่อมีความเคลื่อนไหวได้
- (๑๖) มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ หรือบุคคลในภาพ การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ต้องห้าม (Motion Detection) ได้ทุกกล้องและต้องสามารถปรับความไวในการตรวจจับ และกำหนดขอบเขตของพื้นที่เป้าหมายบนภาพได้ และต้องแสดงภาพของกล้องที่ตรวจจับได้ขึ้นมาบนหน้าจอ (Active Window)
- (๑๗) ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้โดย User เพียงแต่กำหนดพื้นที่บนภาพที่ต้องการตรวจสอบว่าช่วงเวลาใดที่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ที่สนใจได้โดยอัตโนมัติ เช่น ต้องการดูบริเวณประตูที่อยู่ในภาพ มีใครเข้า-ออกบ้างในช่วงเวลาที่เรานสนใจ แล้วให้ระบบทำการค้นหาเฉพาะเหตุการณ์ที่มีคนเดินผ่านตรงประตูนั้น จากนั้นระบบจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ในช่วงเวลาใดบ้าง และผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพที่บันทึกไว้ได้
- (๑๘) สั่งค้นหา และแสดงภาพที่ถูกบันทึกไว้แล้ว โดยสามารถทำการค้นหาได้ตาม วัน เวลา
- (๑๙) แสดงชื่อ ชนิด และตำแหน่งของกล้องฯ ได้ รวมทั้งสามารถแสดงสถานะของภาพที่แสดงได้ว่าเป็นภาพของการ Playback หรือภาพ Live Display
- (๒๐) ควบคุมการเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้อย่างน้อยดังนี้ Start, Stop, Pause, Scan Forward, Scan Reverse และ Zoom
- (๒๑) บันทึกภาพเหตุการณ์ การแจ้งเหตุจาก Motion Detection
- (๒๒) สามารถเลือกบันทึกภาพจากแต่ละกล้องด้วยขนาดภาพ และอัตราการบันทึกที่แตกต่างกันได้ในแต่ละช่องสัญญาณแบบ Individual โดยสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง ๑ ถึง ๒๕ frame/sec และต้องสามารถกำหนดความละเอียดของภาพได้หลายระดับ
- (๒๓) เก็บภาพแบบ Snapshot ในรูปแบบภาพ JPEG ได้
- (๒๔) ผู้บริหารระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ลำดับความสำคัญในการควบคุมระบบ ให้กับ User แต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้
- (๒๕) ในการบันทึกข้อมูลภาพลงในฐานข้อมูลทั้งระบบ มีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลภาพต้นฉบับ โดยใช้วิธีการเข้ารหัส (Encryption)
- (๒๖) ในการพิมพ์ภาพออกจากเครื่องพิมพ์ต้องปรากฏ ชื่อสถานที่ ชื่อกล้อง วันเวลาของภาพ



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ผู้รับจ้าง



(๒๗) สามารถสร้างข้อมูลภาพสั้นๆ หรือ Export File ในรูปแบบของ AVI ซึ่งดูได้จากโปรแกรม Windows Media Player ได้

(๒๘) สามารถเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน Software ของ Access Control ได้

๒.๖.๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

(๑) ยี่ห้อ IBM รุ่น Blade Center II

(๑.๑) ตู้ Blade Chassis มีจำนวน Slot สำหรับรองรับ Blade Server ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ Slots

(๑.๒) มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) จำนวน ๒ ชุด และทำ Redundant และ Hot-Swappable ได้

(๑.๓) ตู้ Blade Chassis มี blower หรือพัดลม เพื่อระบายความร้อน ๒ โมดูลและเป็นแบบ Hot-swap

(๑.๔) มีอุปกรณ์ KVM Switch เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำเสนอได้

(๒) Blade Server มีคุณลักษณะอย่างน้อยหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

(๒.๑) มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel xeon Quad Core Processors

(๒.๒) มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๙ GHz จำนวน ๑ Processor

(๒.๓) มี L๓ Cache ไม่น้อยกว่า ๘ MB

(๒.๔) มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ๔ GB แบบ DDR๓

(๒.๕) มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ GB แบบ SAS จำนวน ๒ หน่วย

(๒.๖) มี Gigabit Ethernet Port เป็นแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐BaseT หรือ ๑๐๐๐BaseT ๒ Port

(๓) หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Disk Storage Subsystem) จำนวน ๑ ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำดังนี้

(๓.๑) เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้เป็น Storage Network แบบ NAS (Network Attached Storage)


(๓.๒) มีหน่วยความจำแบบ ECC ๑ GB และ NVRAM หรือ Cache ๑๒๘ MB

(๓.๓) สามารถรองรับการใช้ Harddisk แบบ FC-AL หรือ SATA หรือ SAS โดยมีความจุ Hard Disk (Useable Capacity) รวมกันได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐ TB หลังจากทำ RAID ๕ หรือ ๖ หรือ ดีกว่าได้

(๓.๔) สามารถถอดเปลี่ยนหรือติดตั้ง Hard Disk Drive ได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ

(๓.๕) สามารถรองรับการใช้งานโปรโตคอล CIFS, NFS, iSCSI, NIS, SNMP, NDMP และ HTTP ได้

(๓.๖) มี Ethernet พอร์ตแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐BaseT ๒ Port

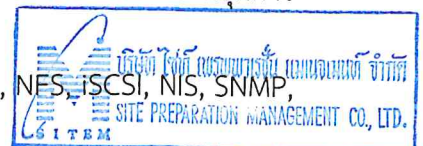

ลงชื่อ.....




- (๓.๗) สามารถเก็บ Snapshot แบบ Pointer ของ File System ซึ่งสามารถเก็บย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า ๖๔ Version และสามารถกู้ข้อมูลจาก Snapshot ได้
- (๓.๘) มีระบบแจ้งเตือน เมื่อเครื่องขัดข้อง
- (๓.๙) สนับสนุนการทำงานด้าน Storage Quota
- (๓.๑๐) มี Redundant Power Supply และ Redundant Cooling fan

๒.๗ ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) ยี่ห้อ sagem

๒.๗.๑ โปรแกรมระบบควบคุมการผ่านเข้าออก

- ๒.๗.๑.๑ ทำงานได้บน Windows ๒๐๐๐/๒๐๐๓ สำหรับ Server และ Windows XP Professional สำหรับ Client Workstation.
- ๒.๗.๑.๒ ตัวโปรแกรมสื่อสารกับเครื่องควบคุม (Access Controller) ผ่านทาง Network โดยใช้ Protocol TCP/IP
- ๒.๗.๑.๓ ตัวโปรแกรมเป็น Application Client เพื่อให้ Workstation ที่มีโปรแกรมถึงจะสามารถเข้าระบบได้โดยรองรับการควบคุมผ่าน Ethernet TCP/IP และสามารถกำหนดผู้ใช้งานระบบ (Operator) ได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถกำหนดการสิทธิการใช้งานของแต่ละ Operator ได้ทุกฟังก์ชันการใช้งาน
- ๒.๗.๑.๔ ควบคุมประตูได้ ตามจำนวนประตูที่ติดตั้งในโครงการ
- ๒.๗.๑.๕ รองรับการจัดการเกี่ยวกับระบบ Intrusion Alarm
 - (๑) สามารถตั้งค่าควบคุม relay output ได้ไม่จำกัด
 - (๒) สามารถรับ Alarm input จากอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่จำกัด
- ๒.๗.๑.๖ ใช้ Microsoft SQL ๒๐๐๐/๒๐๐๕ Server เป็นฐานข้อมูลและรองรับภาษาไทย ทั้งการป้อนข้อมูลและเมนูการใช้งาน
- ๒.๗.๑.๗ สามารถรองรับการทำงานแบบ System Division หรือการแบ่งระบบออกเป็นส่วนๆ ได้หมายถึง Operator ที่มีสิทธิ์จะสามารถ Access เข้าใช้งานหรือดูข้อมูลได้เฉพาะ Division หรือส่วนงานที่กำหนด หรือดูได้ทุก Division ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสิทธิการควบคุม
- ๒.๗.๑.๘ การโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางโปรโตคอล XML Interface และ OLE for Process Control (OPC) Interface
- ๒.๗.๑.๙ มีฟังก์ชันการทำงานแบบ Marco
- ๒.๗.๑.๑๐ ตั้งค่าให้บัตรสามารถทำ set/unset Alarm zone ได้ที่ตัวอ่านบัตรขาเข้าที่กำหนด
- ๒.๗.๑.๑๑ แสดงรูปภาพผ่านเข้าออกประตูจากฐานข้อมูลมาแสดงเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือได้โดยอัตโนมัติ
- ๒.๗.๑.๑๒ มีการเข้ารหัสในการติดต่อกับเครื่องควบคุมหลักแบบ Secure Sockets Layer (SSL) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ bits
- ๒.๗.๑.๑๓ แสดงแผนที่ (site plan) ได้ โดยสามารถนำเข้าแผนที่ได้จากแฟ้มข้อมูลชนิด BMP, WMF/EMF หรือจาก Graphics files ชนิดต่างๆ (โดยการ Convert file) และแสดงรูปสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ระบบผ่านเข้า-ออก (Icon) ในแผนที่และจะแสดงสถานะจริงของอุปกรณ์ เช่น ประตูเปิดหรือปิด อุปกรณ์ อินพุตตลอดจนแสดง เป็นสีกระพริบตามความสำคัญเมื่อเกิดเหตุที่จำเป็นแจ้งเตือน

ลงชื่อ.....

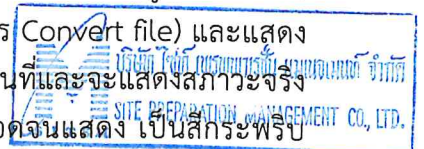



๒.๗.๑.๑๔ Fully Alarm Management สามารถตั้งค่ากำหนดสถานะ Alarm ได้ ดังนี้

- (๑) ลำดับความสำคัญของ Alarm (Alarm Priority) – ๑๐ Alarm Priority และ สีที่แตกต่างกัน
- (๒) การกำหนดขั้นตอนหลังเกิด Alarm (Alarm Plan) ว่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป
- (๓) คำสั่งเมื่อเกิด Alarm สามารถพิมพ์หรือกำหนดได้ ด้วยตัวเอง

๒.๗.๑.๑๕ สามารถกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลได้ ๖๔ personal Data field

๒.๗.๑.๑๖ มีฟังก์ชัน Back up ทั้งแบบ Manual และแบบ Schedule และ Archiving รวมอยู่ในตัว

๒.๗.๑.๑๗ สามารถออกรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามวันและเวลาที่กำหนด, รายงานข้อมูลผู้ใช้, รายงานการเกิด Alarm เป็นต้น

๒.๗.๒ เครื่องควบคุม Network Controller

๒.๗.๒.๑ สื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคุมโดยทาง Network โดยใช้ Protocol TCP/IP หรือผ่านทาง PSTN Connection โดยการใช้ Remote Dial-up และใช้งานร่วมกับระบบ Network ของหน่วยงานที่มีอยู่ได้

๒.๗.๒.๒ สามารถต่อขยายอินพุตและเอาต์พุตเพิ่มได้ผ่าน Expansion Board ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ อินพุต ๔๐ เอาต์พุตต่อชุดควบคุม

๒.๗.๒.๓ สามารถต่อเครื่องควบคุมประตู (Reader Interface) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว

๒.๗.๒.๔ มีระบบนาฬิกาในตัวเองและจะทำการตั้งเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคุมอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อชั่วโมง

๒.๗.๒.๕ มีหน่วยความจำที่สามารถบรรจุข้อมูลการเข้าออกของผู้ผ่านเข้าออกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ผู้ผ่านเข้าออก

๒.๗.๒.๖ มีหน่วยความจำ Buffer ที่สามารถบรรจุข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ เหตุการณ์ในกรณีที่ขาดการติดต่อกับฐานข้อมูลบนเครื่อง Server โดยปกติข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลทันที

๒.๗.๒.๗ ตัว Housing ของ ตัวควบคุมเป็นแบบทนไฟตามมาตรฐาน UL๙๔/ V๐

๒.๗.๒.๘ อุปกรณ์ Access Control

๒.๗.๓ เครื่องควบคุมประตู (Reader Interface)

๒.๗.๓.๑ สามารถต่อเครื่องอ่านบัตรได้ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่องอ่านบัตร หรือต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด Wiegand ได้ ๑ เครื่องอ่าน

๒.๗.๓.๒ มี ๘ inputs ๔ state สำหรับ Open, Closed, Short Circuit (Tamper), Open Circuit (Tamper)

๒.๗.๓.๓ มี ๒ Outputs Relay สำหรับควบคุมประตู และสามารถตั้งค่าเป็น Alarm Outputs, Logic activated Outputs หรือ Time activated outputs.

๒.๗.๓.๔ ระยะสายระหว่างเครื่องควบคุมหลักกับเครื่องควบคุมประตู Reader Interface ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ เมตร ผ่าน RS๔๘๕ Communication

๒.๗.๓.๕ ระยะสายระหว่าง Reader Interface กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ไกลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง



๒.๗.๔ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint Enrollment) ยี่ห้อ Sagem

๒.๗.๔.๑ ใช้ร่วมกับโปรแกรม ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก

๒.๗.๔.๒ ใช้โปรแกรมระบบควบคุมการเข้าออกหลักในการบริหารจัดการและเก็บลายนิ้วมือได้ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มหรือไม่ต้องใช้โปรแกรมแยกต่างหากของเครื่องเก็บลายนิ้วมือ

๒.๗.๔.๓ เป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ Optical Sensor มีความละเอียด ๕๐๐ dpi resolution

๒.๗.๕ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมชุดจ่ายไฟ

๒.๗.๕.๑ เป็น Electromagnetic Lock แบบคู่หรือแบบเดี่ยวขนาดแรงดึงไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ จำนวนเท่ากับประตูที่ติดตั้งในระบบควบคุมการผ่านเข้า - ออกด้วยคอมพิวเตอร์

๒.๗.๕.๒ เป็น Lock แม่เหล็กที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๔ VDC หรือ ๑๒ VDC ได้

๒.๗.๕.๓ มี LED แสดงสถานะของประตู

๒.๗.๕.๔ ชุดจ่ายไฟต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ Lock และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

๒.๗.๕.๕ มีแบตเตอรี่สำรอง กรณีไฟฟ้าดับซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนได้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๒.๗.๖ อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะประตู

เป็นอุปกรณ์ที่แปะหรือฝังอยู่ที่ขอบบนของวงกบและประตูเพื่อตรวจสอบสถานะของประตูว่าเปิดหรือปิดอยู่ในขณะนั้น

๒.๗.๗ สวิตช์เปิดประตู

เป็นอุปกรณ์ที่ติดกับบริเวณประตูเพื่อสามารถกดเพื่อเปิดประตูโดยไม่ต้องใช้บัตรได้ ซึ่งจะติดตั้งเฉพาะประตูที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมียู่อด้านเดียว

๒.๗.๘ อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน

เป็นสวิตช์ฉุกเฉินแบบมีกระจกครอบ โดยเมื่อทุบกระจก จะสามารถปลด Lock ได้ทันที พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้เครื่องควบคุมทราบ

๒.๗.๙ ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการข้อมูล

๒.๗.๙.๑ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

(๑) หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i๗

(๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (clock speed) ไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz

(๓) มีหน่วยความจำ (Cache Memory) ขนาดรวมทั้งสิ้น ๘ MB

(๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ - ๑๘๐๐ MHz ขนาด ๔ GB

(๕) Chipset ของแผงวงจรหลัก Intel Q๕๗ Express

(๖) ทำงานแบบ Wake on LAN ได้

(๗) มี Network Interface ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จำนวน ๑ Port

(๘) มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ (Memory Card Reader) ที่รองรับการ์ดหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชนิด จำนวน ๑ ชุดติดตั้งภายในตัวเครื่อง

(๙) มีเครื่องอ่านและบันทึกแผ่นดีวีดี (DVD +/-RW drive) จำนวน ๑ หน่วย

(๑๐) มีหน่วยบันทึกและอ่านข้อมูลแบบ Serial ATA SMART Hard Disk ขนาดความจุข้อมูล ๕๐๐ GB

ลงชื่อ.....

จุข้อมูล ๕๐๐ GB ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

๑๓.๕๖

ผู้รับจ้าง



- (๑๑) Keyboard มาตรฐาน ไทย/อังกฤษ
- (๑๒) มี Optical Mouse ชนิดมีปุ่มกด ๒ ปุ่มและล้อหมุน ๑ อัน พร้อมแผ่นรอง (Mouse Pad) อย่างดี
- (๑๓) เป็นจอภาพแบนชนิด LCD, TFT รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐ x ๑๐๒๔ pixels มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- (๑๔) มี Graphic Card Controller แบบ PCI-Express X๑๖ หรือดีกว่า โดยมี หน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า ๕๑๒MB และไม่ใช่หน่วยจำร่วม (Share) กับ หน่วยความจำหลัก
- (๑๕) Software ระบบปฏิบัติการแบบ Windows XP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ๒.๗.๙.๒ เครื่องพิมพ์แบบ Laser Color Printer สำหรับพิมพ์รายงาน จำนวน ๑ ชุด
- (๑) ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Laser หรือ Digital LED
- (๒) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที และพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน้าต่อนาที (ที่กระดาษ A๔)
- (๓) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ จุดต่อนิ้ว (๖๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อนิ้ว)
- (๔) มีหน่วยความจำมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๖๔ เมกะไบต์ และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ เมกะไบต์
- (๕) มีหน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า ๔๐๐ MHz
- (๖) มี Input Tray ที่ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- (๗) มี Output Tray ที่รองรับกระดาษออกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- (๘) สามารถรองรับภาษา PCL๕e, PCL๖ และสนับสนุนการทำงานมาตรฐานภาษา PCL๖ หรือดีกว่า
- (๙) มี Interface แบบ Parallel หรือ USB และ Ethernet ๑๐/๑๐๐BaseTX แบบ Internal

๒.๘ ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)

๒.๘.๑ คุณลักษณะทั่วไป

ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ(Building Automation System) ยี่ห้อ Schneider Electric เป็น อุปกรณ์ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนเหตุผิดปกติภายในศูนย์ฯ (Site Monitoring System) โดยเมื่อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทุกระบบที่ติดตั้งภายในศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์รวมถึง Alarm อื่นๆ ที่สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ ระบบ EMS จะทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังชุดควบคุม เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในศูนย์ฯ ทราบโดยจำแนกออกเป็น ALARM ต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และส่ง ข้อความแจ้ง ALARM นั้นๆ ต่อไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ในรูปของ SMS ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อสามารถนำกลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติได้ โดยระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติดังกล่าวมี รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- ๒.๘.๑.๑ ระบบ BAS สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ในอาคาร และในระบบห้อง Datacenter ได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ระบบ Backnet Protocol และหรือ Modbus Protocol
- ๒.๘.๑.๒ เชื่อมต่อกับระบบ Generator โดยสามารถดูค่าต่าง ๆ ของ Generator ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง




- ๒.๘.๑.๓ ดูค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบห้อง DC และสามารถออก report แสดงค่าพลังงานแต่ละส่วนโดยเชื่อมต่อผ่านระบบ Modbus ได้
- ๒.๘.๑.๔ แสดงภาพ Graphic User Interface (GUI) ของระบบ BAS ได้ทั้งหมด
- ๒.๘.๑.๕ แสดงผลค่าอุณหภูมิความชื้นของระบบในห้อง DC ได้
- ๒.๘.๑.๖ เชื่อมต่อระบบ CCTV โดยผ่านระบบ TCP/IP และใช้งานร่วมกับระบบ Access Control ของระบบ lift และในระบบ DC สามารถแสดงผลภาพ CCTV ผ่านทางระบบ Software BAS ได้
- ๒.๘.๑.๗ เชื่อมต่อกับระบบ Fire Alarm ได้
- ๒.๘.๑.๘ ส่ง Alarm report เพื่อแสดงสถานะอุปกรณ์ต่าง ๆ แสดงออก report เพื่อวางแผนซ่อมบำรุงได้
- ๒.๘.๑.๙ เชื่อมต่อกับระบบ lift control system ได้
- ๒.๘.๑.๑๐ ระบบต่าง ๆ ใน DR สามารถควบคุมด้วย Software BAS ได้
- ๒.๘.๑.๑๑ ระบบต้องติดตั้งเครื่อง Server พร้อมจอ LCD Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗" Full HD จำนวน ๔ จอ พร้อมชุดยึดผนังหรือเพดาน
- ๒.๘.๑.๑๒ เชื่อมต่อและแสดงผลการทำงานของระบบ Fire alarm system ได้
- ๒.๘.๑.๑๓ เชื่อมต่อและแสดงผลการทำงานของระบบ Access control และ CCTV ในระดับโปรแกรมได้

๒.๘.๒ คุณสมบัติของระบบควบคุมอัตโนมัติ

๒.๘.๒.๑ โครงสร้างของระบบควบคุมอัตโนมัติ

- (๑) ระบบควบคุมอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย File Server (หากปรากฏในแบบ) , Operator workstation, โปรแกรมระบบ BAS, Interfacing Unit หรือ Network Control Unit, ชุดควบคุมย่อย (Remote Processing Unit), Sensor, Transducer และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดนี้
- (๒) File server ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลที่ใช้เก็บโครงสร้างของระบบและโปรแกรมระบบทั้งหมดและใช้เป็น Domain Controller เพื่อควบคุมผู้ใช้งานของระบบทั้งหมดที่จะ Log in จากเครื่อง Operator workstation เข้ามายัง Filer server และควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ในระบบโครงข่ายของระบบควบคุมอัตโนมัติ
- (๓) Operator Workstation ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลที่ใช้เก็บโครงสร้างของระบบและโปรแกรมระบบทั้งหมดหากเป็นระบบที่มี Workstation ตัวเดียว ติดต่อระหว่างระบบควบคุมอัตโนมัติกับผู้ใช้ เช่น การแสดงผล, การแจ้งเหตุ Alarm, การรับคำสั่งต่าง ๆ , การ Download DDC Controller, แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า Set Point หรือหน้าที่อื่นๆ
- (๔) Interfacing Unit หรือ Network Control Unit หรือชุดควบคุมรวมทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลที่ใช้เป็นสำเนาการทำงาน เช่น โครงสร้างของหน่วยควบคุมย่อย (RPU), โปรแกรมควบคุมต่างๆ เป็นต้น ทำหน้าที่เป็น Buffer เก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อไม่สามารถติดต่อกับชุด Operator workstation ได้ เช่น ข้อมูลการ

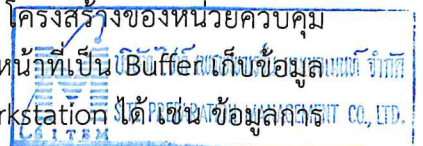

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

เกิด Alarm ชุดควบคุมรวมแต่ละตัวจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของชุดควบคุมย่อยต่าง ๆ ในระบบตามที่ได้ถูกกำหนดไว้

(๕) ชุดควบคุมย่อย (Remote Processing Unit หรือ RPU) เป็นชุดควบคุมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆโดยตรง โดยภายในชุดควบคุมย่อยนี้ต้องบรรจุโปรแกรมสำหรับตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ของงานระบบที่เชื่อมต่ออยู่กับชุดควบคุมย่อย โดยชุดควบคุมย่อยทำงานแบบ Stand Alone ได้และชุดควบคุมย่อยเชื่อมโยงเข้ากับชุดควบคุมรวม เพื่อนำรายละเอียดต่างๆ มาใช้งานและส่งข้อมูลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของงานระบบให้กับ Operator workstation

(๖) แหล่งจ่ายไฟ UPS

File Server (หากปรากฏในแบบ), Operator workstation, Network Control Unit และเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่กำหนดตามแบบ ของระบบควบคุมอัตโนมัติต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ UPS แล้ว

(๗) Operator Workstation และสถานที่ติดตั้ง

(๗.๑) ระบบควบคุมอัตโนมัติ รองรับการทำงานในรูปแบบ Multiple Workstation โดย Workstation จะประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยคือ

(๗.๑.๑) คอมพิวเตอร์, พร้อมจอภาพ, แป้นพิมพ์และ Mouse

(๗.๑.๒) เครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix แบบแคร์ยาว

(๗.๑.๓) Workstation เหล่านี้จะสามารถติดตั้งอยู่ที่ Control Room ตามที่กำหนด

(๗.๒) จำนวนจุดควบคุมของระบบควบคุมอัตโนมัติ

๒.๘.๒.๒ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีความสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าจำนวน Point ทั้งหมด ที่ระบุใน Point Schedule และสามารถเพิ่มจำนวนจุดควบคุมได้โดยไม่ต้อง Upgrade Software เพียงแต่เพิ่มชุดควบคุมแบบต่างๆ เท่านั้น

๒.๘.๒.๓ ข้อกำหนดทางด้าน Hardware

(๑) คุณลักษณะทั่วไป


Hardware ของระบบควบคุมอัตโนมัติจะเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นระบบควบคุมที่มีสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ File Server, Operator Workstation และอุปกรณ์ประกอบ, ชุดควบคุมรวม (Network Control Unit), ชุดควบคุมย่อย (RPU) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดดังนี้

(๑.๑) File Server และ Web Server มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้

(๑.๑.๑) File Server และ Web Server เป็นคอมพิวเตอร์ ที่ใช้หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i๗

(๑.๑.๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (clock speed) ไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz

(๑.๑.๓) มีหน่วยความจำ (Cache Memory) ขนาดรวมทั้งสิ้น ๘

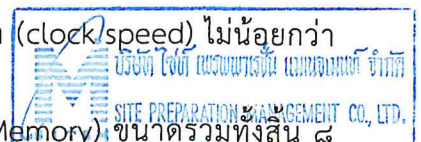

ลงชื่อ

ผู้ว่าฯ


ลงชื่อ

ผู้ว่าฯ

ผู้รับจ้าง



- (๑.๑.๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ - ๑๘๐๐ MHz ขนาด ๔ GB
- (๑.๑.๕) Chipset ของแผงวงจรหลัก Intel Q๕๗ Express
- (๑.๑.๖) ทำงานแบบ Wake on LAN ได้
- (๑.๑.๗) มี Network Interface ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จำนวน ๑ Port
- (๑.๑.๘) มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ (Memory Card Reader) ที่รองรับการ์ดหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชนิด จำนวน ๑ ชุดติดตั้งภายในตัวเครื่อง
- (๑.๑.๙) มีเครื่องอ่านและบันทึกแผ่นดีวีดี (DVD +/-RW drive) จำนวน ๑ หน่วย
- (๑.๑.๑๐) มีหน่วยบันทึกและอ่านข้อมูลแบบ Serial ATA SMART Hard Disk ขนาดความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB (ความเร็ว ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที) จำนวน ๒ ตัว โดยต้องเขียนข้อมูลให้ Hard disk ๒ ตัวนี้มีข้อมูลเหมือนกัน โดยมีระบบจัดการเองโดยอัตโนมัติ เมื่อ Hard disk ตัวแรกเสีย Hard disk ตัวที่สองสามารถทำงานแทนได้ทันที (RAID ๑)
- (๑.๑.๑๑) Keyboard มาตรฐาน ไทย/อังกฤษ
- (๑.๑.๑๒) มี Optical Mouse ชนิดมีปุ่มกด ๒ ปุ่มและล้อหมุน ๑ อัน พร้อมแผ่นรอง (Mouse Pad) อย่างดี
- (๑.๑.๑๓) เป็นจอภาพแบนชนิด LCD, TFT รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐ x ๑๐๒๔ pixels มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- (๑.๑.๑๔) มี Graphic Card Controller แบบ PCI-Express X๑๖ โดยมีหน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า ๕๑๒MB และไม่ให้หน่วยจำร่วม (Share) กับหน่วยความจำหลัก
- (๑.๑.๑๕) Software ระบบปฏิบัติการแบบ Windows ๒๐๐๓ Server
- (๑.๑.๑๖) ฐานข้อมูลแบบ Microsoft SQL Server ๒๐๐๘ SP๓
- (๑.๑.๑๗) Internet Information Service (IIS) version ๖.๐ ขึ้นไป หรือสูงกว่า
- (๑.๒) Operator Workstation มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้
 - (๑.๒.๑) หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i๗
 - (๑.๒.๒) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา (clock speed) ไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz
 - (๑.๒.๓) มีหน่วยความจำ (Cache Memory) ขนาดรวม ๘ MB
 - (๑.๒.๔) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ - ๑๘๐๐ MHz ขนาด ๔ GB
 - (๑.๒.๕) ผู้ว่า Chipset ของแผงวงจรหลัก Intel Q๕๗ Express

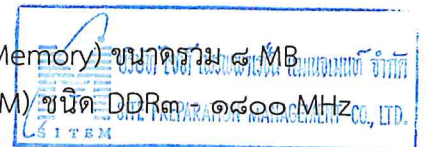

ลงชื่อ.....





- (๑.๒.๖) ทำงานแบบ Wake on LAN ได้
- (๑.๒.๗) มี Network Interface ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จำนวน ๑ Port
- (๑.๒.๘) มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ (Memory Card Reader) ที่รองรับการ์ดหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชนิด จำนวน ๑ ชุดติดตั้งภายในตัวเครื่อง
- (๑.๒.๙) มีเครื่องอ่านและบันทึกแผ่นดีวีดี (DVD +/-RW drive) จำนวน ๑ หน่วย
- (๑.๒.๑๐) มีหน่วยบันทึกและอ่านข้อมูลแบบ Serial ATA SMART Hard Disk ขนาดความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB
- (๑.๒.๑๑) Keyboard มาตรฐาน ไทย/อังกฤษ
- (๑.๒.๑๒) มี Optical Mouse ชนิดมีปุ่มกด ๒ ปุ่มและล้อหมุน ๑ อัน พร้อมแผ่นรอง (Mouse Pad) อย่างดี
- (๑.๒.๑๓) เป็นจอภาพแบนชนิด LCD, TFT รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐ x ๑๐๒๔ pixels มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- (๑.๒.๑๔) มี Graphic Card Controller แบบ PCI-Express X๑๖ หรือดีกว่า โดยมีหน่วยความจำ (RAM) ๕๑๒MB และไม่ใช่หน่วยจำร่วม (Share) กับหน่วยความจำหลัก
- (๑.๒.๑๕) Software ระบบปฏิบัติการแบบ Windows XP
- (๑.๓) เครื่องพิมพ์
- (๑.๓.๑) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix สำหรับพิมพ์เหตุการณ์ Alarm มีคุณสมบัติ ดังนี้
- (๑.๓.๑.๑) หัวพิมพ์แบบ DOT Matrix จำนวนเข็ม ๒๔ เข็ม
- (๑.๓.๑.๒) ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ CPS ที่ Draft Mode และ
- (๑.๓.๑.๓) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๘๐ CPS ที่ LQ Mode
- (๑.๓.๑.๔) พิมพ์จำนวนตัวอักษรต่อบรรทัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตัวอักษร
- (๑.๓.๑.๕) ระบบการต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบ ขนาน พร้อมสายสัญญาณ
- (๑.๓.๑.๖) สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบ Draft, LQ หรือ SLQ และแบบอื่น ๆ อีกไม่น้อย ๓ แบบ
- (๑.๓.๑.๗) จำนวนตัวอักษรต่อนิ้วสามารถเลือกได้ไม่น้อยกว่า ๕ ขนาด คือ ๑๐, ๑๒, ๑๕, ๑๗ และ ๒๐ ตัว
- (๑.๓.๑.๘) ใช้ได้พิมพ์กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น
- ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


ลงชื่อ.....

ศทส. ๒๕๖๖

บริษัท ไซท์ เทคโนโลยี จำกัด
SITE MANAGEMENT CO., LTD.



- (๑.๓.๑.๙) ใช้ได้กับกระดาษแบบ Cut Sheet และแบบ Continuous Form พร้อม
- (๑.๓.๑.๑๐) Tractor Unit แบบดันกระดาษเข้าเครื่อง
- (๑.๓.๑.๑๑) การเลือกขนาดตัวอักษร สามารถเลือกได้จาก สวิตช์ด้านหน้าเครื่องหรือสั่งจากโปรแกรม ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- (๑.๓.๑.๑๒) มีระบบป้องกันกระดาษแบบเดินหน้าและถอย หลังโดยอัตโนมัติ
- (๑.๓.๑.๑๓) มีรูปแบบตัวอักษรให้เลือกใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ แบบ
- (๑.๓.๒) เครื่องพิมพ์แบบ Laser Color Printer สำหรับพิมพ์ รายงาน มีคุณสมบัติ ดังนี้
- (๑.๓.๒.๑) ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Laser หรือ Digital LED
- (๑.๓.๒.๒) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที และพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน้า ต่อนาที (ที่กระดาษ A๔)
- (๑.๓.๒.๓) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ จุดต่อนิ้ว (๖๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อนิ้ว)
- (๑.๓.๒.๔) มีหน่วยความจำมาตรฐาน ๖๔ MB และสามารถขยายได้ ๕๑๒ MB
- (๑.๓.๒.๕) มีหน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า ๔๐๐ MHz
- (๑.๓.๒.๖) มี Input Tray ที่ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- (๑.๓.๒.๗) มี Output Tray ที่รองรับกระดาษออกได้ไม่ น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- (๑.๓.๒.๘) สามารถรองรับภาษา PCL๕e, PCL๖ และ สนับสนุนการทำงานมาตรฐานภาษา PCL๖ หรือดีกว่า
- (๑.๓.๒.๙) มี Interface แบบ Parallel หรือ USB และ Ethernet ๑๐/๑๐๐BaseTX แบบ Internal
- (๑.๔) การติดต่อสื่อสารระหว่าง File server, Operator Work Station และ ชุดควบคุมรวม (NCU)
- ติดต่อสื่อสารแบบ Ethernet Network มีอัตราความเร็วในการรับส่ง ข้อมูล ๑๐๐ Mbit/Sec โดยใช้ Protocol แบบ TCP/IP เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ในระดับ Ethernet Network โดยใช้ Ethernet BACNet IP
- (๑.๔.๑) ชุดควบคุมรวม (Network Control Unit) Native BACnet MS/TP แบบ Microprocessor Based ใช้กับระบบควบคุมอัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ในตู้ที่

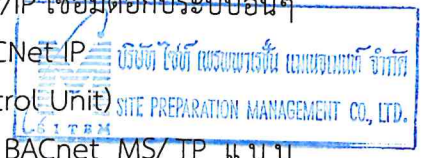



มีกฎแฉกเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งป้องกันการรบกวนอันอาจเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติสำคัญของชุดควบคุมรวมมี ดังนี้

- (๑.๔.๑.๑) CPU ของเครื่องเป็นแบบ ๓๒ Bit ความถี่ไม่ต่ำกว่า ๒๔ MHz
 - (๑.๔.๑.๒) หน่วยความจำขนาด ๑๖ MB เพื่อใช้เก็บโปรแกรม, Log และข้อมูลต่าง ๆ
 - (๑.๔.๑.๓) หน่วยความจำเป็นแบบ Flash สามารถ Upgrade Controller ให้เป็น Version ที่ใหม่กว่าได้โดยไม่ต้องส่งกลับโรงงาน
 - (๑.๔.๑.๔) มีแบตเตอรี่สำหรับ Backup หน่วยความจำแบบ RAM ได้อย่างน้อย ๓๐ วันเมื่อไฟฟ้าดับ
 - (๑.๔.๑.๕) เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยการสื่อสารแบบ Ethernet Network ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ Mb/s/Sec
 - (๑.๔.๑.๖) สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย Modem ได้ และสามารถหมุนโทรศัพท์หาคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิด Alarm ได้
 - (๑.๔.๑.๗) มีช่องสัญญาณสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับชุดควบคุมย่อย โดยให้ใช้มาตรฐานการสื่อสารแบบ RS-๔๘๕
 - (๑.๔.๑.๘) มีช่องสัญญาณสื่อสารแบบอนุกรม RS-๒๓๒ จำนวน ๑ ช่อง สำหรับเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ประเภท DCE (Data Circuit Equipment) หรือ DTE (Data Terminal Equipment) หรือใช้เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น Fire Alarm
 - (๑.๔.๑.๙) สามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมย่อยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ Nodes
 - (๑.๔.๑.๑๐) สนับสนุนการส่ง Alarm ผ่านระบบ SNMP
 - (๑.๔.๑.๑๑) การปรับแก้คุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งการกำหนด IP Address ทำผ่าน Web Page ได้
- (๑.๕) ชุดควบคุมย่อย (Remote Processing Unit)

ชุดควบคุมย่อย BACnet MS/TP เป็นแบบ DDC Controller ใช้ Microprocessor ในการควบคุม ออกแบบมาใช้อย่างเฉพาะงานกับระบบควบคุมอัตโนมัติ คุณสมบัติสำคัญของชุดควบคุมรวมมี ดังนี้

- (๑.๕.๑.๑) ทำงานแบบ (Stand Alone) หรือทำงานร่วมกับชุดควบคุมย่อยอื่นๆ ที่ต่อรวมอยู่ใน

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....โครงการฯเดียวกัน (Peer To Peer) และต้อง



สามารถทำงานร่วมกับชุดควบคุมรวม ได้เป็นอย่างดี

- (๑.๕.๑.๒) ทำงานร่วมกับชุดควบคุมรวม ด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับชุดควบคุมรวม ด้วยการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน RS-๔๘๕
- (๑.๕.๑.๓) มี Real Time Clock และ Schedule เก็บไว้ในหน่วยความจำให้สามารถทำงานแบบ Stand Alone ได้
- (๑.๕.๑.๔) CPU ของเครื่องเป็นแบบ ๓๒ Bit
- (๑.๕.๑.๕) หน่วยความจำที่ใช้เก็บโปรแกรมระบบ, โปรแกรมควบคุมและโครงสร้างของ Point ต่างๆ เป็นประเภท Flash Memory ขนาด ๑ MB ที่ไม่สูญหายเมื่อไฟฟ้าดับและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ได้ตลอดเวลาด้วยการสั่งจาก Operator Workstation ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ
- (๑.๕.๑.๖) มีหน่วยความจำประเภท RAM และมี Battery สำหรับ Backup หน่วยความจำแบบ RAM ได้ ๕ ปี
- (๑.๕.๑.๗) สร้าง algorithm ในการควบคุมที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น P, PI, PID ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะอย่างได้
- (๑.๕.๑.๘) มี Input และ Output สำหรับการใช้งานชนิดของสัญญาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบและควบคุม โดยมีชนิดของสัญญาณต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้
- (๑.๕.๑.๙) Analog Input สามารถรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ๐-๕ VDC หรือ ๐-๑๐ VDC หรือกระแส ๔-๒๐ mA
- (๑.๕.๑.๑๐) Digital Input สามารถรับสัญญาณประเภท Voltage Free Contact
- (๑.๕.๑.๑๑) Analog Output สามารถส่งสัญญาณควบคุมแบบ ๐-๕ VDC หรือ ๐-๑๐ VDC หรือ ๔-๒๐ mA
- (๑.๕.๑.๑๒) Digital Output เป็น Relay ที่ทนกระแสได้ อย่างต่ำ ๓ A ที่ ๒๔ VAC



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

รับจ้าง

ผู้รับจ้าง



(๑.๕.๑.๑๓) มีหลอดไฟสัญญาณเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะต่างๆ ของชุดควบคุมย่อยอย่างน้อยดังนี้

- ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยง
- ไฟแสดงสถานะของ CPU
- ไฟแสดงสถานะของการรับและการส่งของการสื่อสาร

(๑.๖) แหล่งจ่ายไฟสำรอง UPS

แหล่งจ่ายไฟ UPS สำหรับ File Server, Operator workstation, Network Control Unit ,เครื่องพิมพ์ และตู้ RPU อุปกรณ์ละ ๑ ชุด โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แต่ละชนิดและ จำนวนตู้ RPU ขึ้นอยู่กับการคำนวณ มีคุณสมบัติสำคัญไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดต่อไปนี้

- (๑.๖.๑) เครื่องจ่ายไฟสำรองขนาด ๖๐๐ VA
- (๑.๖.๒) มีระบบการทำงานแบบ Line Interactive with Stabilizer
- (๑.๖.๓) มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
- (๑.๖.๔) สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องเช่น ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ ไฟลัดวงจร สัญญาณรบกวนและใช้เครื่องเกินกำลัง (Overload)
- (๑.๖.๕) สำรองไฟได้ไม่ต่ำกว่า ๖ นาที เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่ Full load ๓๖๐ w โดยแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ในตู้เดียวกันกับ UPS (Built in Cabinet)
- (๑.๖.๖) มีระบบสัญญาณเตือนและไฟแสดง(LED) สถานะต่างๆ ดังนี้
 - (๑.๖.๖.๑) บอกลสถานะ load เกิน (Overload)
 - (๑.๖.๖.๒) บอกลสถานะของ Battery ในกรณีหมดอายุการทำงาน
 - (๑.๖.๖.๓) บอกลสถานะ Battery จ่ายไฟ
- (๑.๖.๗) มีคุณสมบัติด้าน Input ดังนี้
 - (๑.๖.๗.๑) แรงดันไฟฟ้าเข้า $220 \pm 25\%$
 - (๑.๖.๗.๒) ความถี่ไฟฟ้าเข้า $50 \text{ Hz} \pm 1\%$
- (๑.๖.๘) มีคุณสมบัติด้าน Output ดังนี้
 - (๑.๖.๘.๑) แรงดันไฟฟ้าออก $220 \pm 25\%$
 - (๑.๖.๘.๒) ความถี่ไฟฟ้าออก $50 \text{ Hz} \pm 1\%$
- (๑.๖.๙) มี Wave Form ไฟฟ้าขาออกเป็น Pure Sine Wave
- (๑.๖.๑๐) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า เช่น UL หรือ FCC หรือ มอก. ๑๒๙๑-๒๕๕๖

๒.๘.๒.๔ ข้อกำหนดทางด้าน Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(๑) คุณลักษณะทั่วไป

- (๑.๑) เป็น Software ที่ใช้งานเฉพาะระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่สามารถใช้งานร่วมกับข้อกำหนดของชุดควบคุมได้ทุกประเภทได้เป็นอย่างดี



ลงชื่อ



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- (๑.๒) Software สามารถที่จะทำการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
- (๑.๓) Software ใช้สร้างโปรแกรมที่ชุดควบคุมรวมและชุดควบคุมย่อย เพื่อใช้งานควบคุมอุปกรณ์งานระบบที่ถูกควบคุมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
- (๑.๔) Software ใช้ภาษาในการเขียน Application บน Workstation และ Controller ทุกระดับด้วยภาษาเดียวกันทั้งหมด
- (๑.๕) Software ที่ใช้นี้ต้องใช้การติดต่อกับผู้ใช้ด้วย Graphic User Interface (GUI) และมี Tool bar และ Menu bar เพื่อช่วยผู้ใช้งานในการทำงาน
- (๑.๖) สนับสนุนการทำงานแบบ Multi-tasking และ Multi-Operator Workstation
- (๑.๗) Software ที่ใช้งานอยู่บน Operator Workstation และทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการแบบ Windows XP Professional
- (๒) ระบบรักษาความปลอดภัยของ Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 - (๒.๑) คุณสมบัติทั่วไป
 - (๒.๑.๑) Software มีระบบการป้องกันมิให้คนที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งาน Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้ เช่น การใช้ User name และ Password เป็นต้น รวมทั้งสามารถจัดลำดับความสามารถในการทำงานเมื่อเข้ามาใช้ Software ของผู้ใช้ได้ว่าผู้ใดสามารถที่จะเข้ามาใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวโปรแกรม, พารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลได้ในระดับใดได้บ้าง
 - (๒.๑.๒) สามารถกำหนดให้มี User name และ Password เพื่อใช้ Log in เข้า Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้
 - (๒.๑.๓) สามารถกำหนดความสามารถของผู้ใช้งานระบบ ให้มีความสามารถที่แตกต่างกันได้อย่างน้อย ๑๒๘ ระดับ เพื่อให้สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ
 - (๒.๑.๔) ระบบอนุญาตให้กำหนดความสามารถของผู้ใช้ในแต่ละระดับได้เอง ไม่เป็นแบบกำหนดความสามารถไว้แบบตายตัว เพื่อให้สามารถกำหนดความสามารถของผู้ใช้งานระบบได้ตามความต้องการ
 - (๒.๑.๕) สร้างผู้ใช้งานระบบเพียงครั้งเดียว และผู้ใช้สามารถ Log in เข้าระบบ ที่ Operator workstation ใดๆ ในระบบก็ได้
 - (๒.๑.๖) กำหนดเวลาให้ Log off ผู้ใช้งานระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน Software เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้
 - (๒.๒) ภาพกราฟฟิคของ Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ Software ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถแสดงภาพกราฟฟิคเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบทราบสถานะต่างๆ ของระบบหรือเชื่อมโยงไปหา Point หรือ Object ประเภทต่างๆ ของอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่ตรวจสอบและควบคุมด้วยระบบ






BASมีความสามารถด้านการแสดงผลด้วยภาพกราฟฟิค ดังนี้

- (๒.๒.๑) ภาพกราฟฟิคสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาไทยได้
- (๒.๒.๒) ภาพกราฟฟิคสามารถแสดงสถานะและข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ
- (๒.๒.๓) สามารถนำภาพ Floor Plan ของอาคารที่เป็นภาพจากโปรแกรม AUTO-CAD, Bitmap, JPEG เข้ามาใช้เป็นภาพฉากหลัง (Back ground) ของภาพกราฟฟิคได้
- (๒.๒.๔) สามารถนำภาพกราฟฟิค Bitmap หรือ JPEG ที่สร้างจากโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ มาใช้งานเป็นรูปภาพอุปกรณ์งานระบบได้
- (๒.๒.๕) มี Tool เพื่อให้สามารถวาดรูปและเติมแต่งสีส้นเอง รวมถึงการสร้างภาพ Animation ภายในโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยสามารถสร้างภาพกราฟฟิคได้เองทั้งหมดโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นๆ ในการช่วยงาน
- (๒.๒.๖) สามารถแสดงภาพได้ทั้งสองมิติและสามมิติ
- (๒.๒.๗) สามารถแสดงภาพแบบ Animation ได้ หากหลายรูปแบบ เช่น แบบหมุน, แบบกระพริบ หรืออื่นๆ เพื่อใช้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์งานระบบต่างๆ กำลังทำงานหรือมีสัญญาณเตือนภัย (Alarm)
- (๒.๒.๘) สามารถสร้างจุดเชื่อมต่อ (Link) บนภาพกราฟฟิคเพื่อให้สามารถเปิดไปหาภาพกราฟฟิคอื่นๆ, Point, โปรแกรม, รายงาน, กล้องวงจรปิด หรือ Objectต่างๆ ของระบบควบคุมอัตโนมัติได้
- (๒.๒.๙) ค่าที่แสดงบนภาพกราฟฟิคต้องมีการ Update แบบ Real Time
- (๒.๓) ภาพกราฟฟิคต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
 - (๒.๓.๑) หน้าจอหลัก ซึ่งอาจจะเป็นภาพอาคาร โดยให้มีจุดเชื่อมต่อไปหางานระบบประเภทต่างๆ ภายในอาคาร
 - (๒.๓.๒) รูปแสดง Single Line Diagram ของงานระบบต่างๆ
 - (๒.๓.๓) รูปแสดงรายละเอียดของงานระบบต่างๆ ในแต่ละชั้น
 - (๒.๓.๔) รูปแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรต่างๆ ทั้งหมดที่ระบบเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบและควบคุม
- (๒.๔) ระบบการแสดงผลภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด
 - ระบบ BAS มี Object ที่สามารถเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ โดยไม่ต้องเรียกโปรแกรมดูภาพแยกต่างหาก มีความสามารถ ดังนี้
 - (๒.๔.๑) สามารถเรียกภาพจากกล้องมาดูจากตัวโปรแกรม BAS ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมแยกต่างหาก
 - (๒.๔.๒) สามารถแสดงภาพได้ทั้งแบบ Live และ Playback ได้
 - (๒.๔.๓) ผู้ใช้งานสามารถแสดงภาพแบบจอเดียวหรือหลายๆจอได้

ลงชื่อ.....

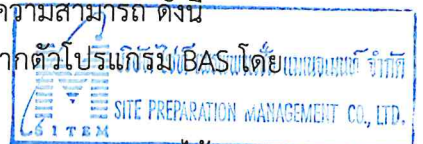




- (๒.๔.๔) สามารถโปรแกรมให้จำกลิ้งที่เรียกดูได้ เมื่อเปิดครั้งต่อไป
ต้องสามารถแสดงภาพจากกลิ้งที่โปรแกรมไว้แล้วได้ทันที
- (๒.๔.๕) สามารถเชื่อมต่อกับ Alarm ของ Point ระบบ BAS ได้
เพื่อให้แสดงภาพจากกลิ้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ
Alarm ได้
- (๒.๕) ระบบการแสดงสัญญาณเตือนภัย (Alarm) ของ Software ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

Software มีความสามารถในการแสดงการเกิด Alarm ได้หลาย
รูปแบบ แต่ละ Point สามารถมี Alarm ได้หลายแบบในเวลาเดียวกันได้ เพื่อให้
สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด โดยระบบต้องอนุญาต
ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าต้องการให้แสดงผลในลักษณะใดกับ Point ไต
เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด โดยมีความสามารถ ดังนี้

- (๒.๕.๑) การแสดง Alarm Software ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถ
แสดง Alarm ให้ผู้ใช้ระบบทราบ ดังนี้

(๒.๕.๑.๑) การแสดง Alarm แบบข้อความ

- สามารถแสดงการเกิด Alarm แบบ
ข้อความ โดยข้อความเหล่านี้ผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เองตามความต้องการ
- สามารถแสดงชื่ออุปกรณ์หรือที่เกิด
Alarm ได้
- สามารถแสดงข้อความที่แตกต่างกันได้
เมื่อตอนเกิด Alarm และเมื่อตอน Alarm
กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
- สามารถแสดงสีพื้นและสีตัวอักษร ให้มี
ความแตกต่างกัน เมื่อตอนเกิด Alarm
และเมื่อตอน Alarm กับสู่สภาวะปกติ
แล้ว
- สามารถแสดงผลการเกิด Alarm ออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้ในทันทีที่เกิดเหตุ หรือ
สร้างรายงานการเกิด Alarm ออกทาง
เครื่องพิมพ์ในภายหลังได้
- สามารถกำหนดให้แสดงหน้าต่างการ
Alarm ขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้ เมื่อเกิด
Alarm เพื่อให้ผู้ดูแลระบบรับทราบและ
ตอบสนองต่อการเกิด Alarm นี้ได้ทันที
- ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความก่อนการ
Acknowledge เหตุการณ์ Alarm ได้
และระบบต้องเก็บข้อความนี้ไว้ได้ด้วย
เพื่อใช้เรียกดูรายงานย้อนหลัง

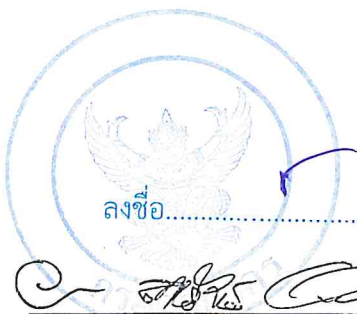

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง



(๒.๕.๑.๒) แสดง Alarm ด้วยภาพกราฟฟิก

- สามารถแสดงภาพกราฟฟิกบริเวณที่เกิดเหตุขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ Alarm หรือ Alarm กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
- ภาพกราฟฟิกที่แสดง Alarm ต้องเป็นภาพ Animation แสดงให้เห็นอุปกรณ์ที่เกิด Alarm อย่างชัดเจน

(๒.๕.๑.๓) การแสดง Alarm ด้วยเสียง

- สามารถส่งเสียงเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าขณะนี้เกิด Alarm ขึ้นในระบบ
- สามารถเล่นไฟล์เสียงประเภท Wave ได้เมื่อเกิด Alarm ผู้ใช้สามารถกำหนดไฟล์เสียงได้เองตามแต่ความเหมาะสมกับชนิดของการเกิด Alarm ต้องสามารถเลือกไฟล์เสียงที่มีความแตกต่างกันเมื่อตอนเกิด Alarm และตอนที่ Alarm กลับสู่สภาวะปกติแล้วได้

(๒.๕.๑.๔) สามารถแสดงภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดจากกล้องที่กำหนด เมื่อ Point เกิด Alarm ได้

(๒.๕.๒) เงื่อนไขการแสดงผล Alarm

Software ระบบควบคุมอัตโนมัติต้องสามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล Alarm ได้อย่างน้อยดังนี้

(๒.๕.๒.๑) สามารถกำหนด Operator Workstation ที่จะส่งเหตุ Alarm ไปได้ ไม่จำเป็นต้องส่งไปทุกเครื่อง Workstation

(๒.๕.๒.๒) สามารถกำหนดให้แสดง Alarm เฉพาะรูปแบบที่ต้องการได้

(๒.๕.๒.๓) สามารถกำหนดเงื่อนไข การเอา Alarm ออกจากรายการ Alarm List ของการแสดงผลการเกิด Alarm ได้

(๒.๕.๒.๔) สามารถกำหนดเงื่อนไขของค่าที่ต้องการให้เกิดการ Alarm ได้


(๒.๕.๒.๕) สามารถกำหนดได้ให้รูปแบบหรือการตรวจสอบค่าในแต่ละช่วงเวลาของวันให้มีเงื่อนไขที่ต่างกัน

(๓) การเก็บ Log และการเรียกดูรายงาน

Software ระบบควบคุมอัตโนมัติต้องมีความสามารถเก็บข้อมูลการทำงานของ

ลงชื่อ

✓

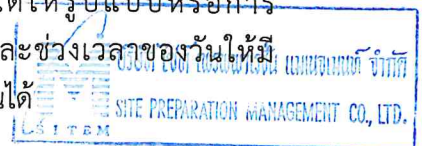



ผู้ใช้งานกับระบบ, การเกิด Alarm, การเกิด Error และค่าที่ตรวจวัดเป็นค่า Log ให้ใช้เรียกดูได้ในภายหลัง โดยมีความสามารถ ดังนี้

(๓.๑) การเก็บ Alarm Log

(๓.๑.๑) สามารถเก็บเหตุการณ์ Alarm ที่เกิดขึ้นไว้เป็น Audit Trail Log ได้

(๓.๑.๒) สามารถเก็บรายละเอียดได้ ดังนี้

(๓.๑.๒.๑) เวลาที่เกิด

(๓.๑.๒.๒) ชื่อของ Point

(๓.๑.๒.๓) ค่าที่เปลี่ยนแปลงและหน่วย

(๓.๑.๒.๔) Alarm message

(๓.๑.๒.๕) ชื่อผู้ใช้งานที่ Acknowledge

(๓.๑.๒.๖) เวลาที่ Acknowledge

(๓.๑.๓) สามารถเก็บได้จำนวนไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับขนาดของ Hard disk ของ File Server

(๓.๒) ความสามารถในการเก็บข้อมูลการทำงานของผู้ใช้ (Activity Log)

(๓.๒.๑) เก็บข้อมูลการทำงานของผู้ใช้ (User Activity) ที่เกิดขึ้นไว้เป็น Audit Trail Log ได้

(๓.๒.๒) เก็บรายละเอียดของการทำงานได้ ดังนี้

(๓.๒.๒.๑) เวลาที่เกิด

(๓.๒.๒.๒) ชื่อผู้ใช้งาน

(๓.๒.๒.๓) รายละเอียดงานที่ทำ ต้องสามารถเก็บรายละเอียดให้ชัดเจน อาทิเช่น การลบ Object ต้องบอกรายละเอียดได้ว่าลบ Object ชื่ออะไร, การเปลี่ยนค่า Set Point จากค่าอะไร ไปสู่ค่าอะไร เป็นต้น

(๓.๒.๓) สามารถเก็บได้จำนวนไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับขนาดของ Hard disk ของ File Server

(๓.๓) ความสามารถในการเก็บ Historical Trend Log และ Totalization Log

ในระดับชุดควบคุมรวมหรือชุดควบคุมย่อย ที่ต้องมีการตรวจวัดค่าของ Point ที่เป็นสัญญาณประเภท Analog หรือประเภทตัวเลขสะสม เช่น Runtime ระบบต้องสามารถเก็บค่าที่ตรวจวัดได้เอาไว้ในแบบ Log เพื่อให้สามารถนำค่าที่เก็บไว้มาแสดงผลหรือทำรายงานได้ โดยต้องมีความสามารถในการเก็บได้ ดังนี้

(๓.๓.๑) ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเก็บได้ตั้งแต่ ๑ วินาที ถึง ๒๔ ชั่วโมง

(๓.๓.๒) เลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการเก็บ ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ดังนี้

(๓.๓.๒.๑) ค่าขณะที่กำลังจะจัดเก็บ (Instantaneous)

(๓.๓.๒.๒) ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด (Average) จำ





(๓.๓.๒.๓) ค่าสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (Maximum)

(๓.๓.๒.๔) ค่าต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (Minimum)

- ผู้ใช้ต้องสามารถกำหนดจำนวนครั้งของค่าที่ต้องการเก็บ Log ได้เอง
- สามารถขยายการเก็บ Log ได้โดยอัตโนมัติ หากค่าที่กำหนดไว้ถูกใช้จนเต็ม

(๓.๔) ความสามารถในการเรียกดูรายงานของ Log

Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ ต้องมีเครื่องมือที่สามารถในการเรียกดู Alarm Log และ Activity Log ในรูปแบบของตารางข้อมูล โดยต้องสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

(๓.๔.๑) สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางข้อความ

(๓.๔.๒) ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลขึ้นมาแสดงได้เองตามความต้องการ และสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้อมูลได้ตามต้องการ

(๓.๔.๓) สามารถจัดเรียง (Sort) ข้อมูลได้

(๓.๔.๔) สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการแสดงข้อมูลได้

(๓.๔.๕) สามารถแสดงสีของ Text หรือสีพื้นของแต่ละ Record ให้แตกต่างจาก Record อื่นๆ ได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าเมื่อไรถึงจะแสดงสีที่แตกต่าง เพื่อให้สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน เมื่อข้อมูลที่ต้องการดูมีความแตกต่างจากข้อมูล Record อื่นๆ

(๓.๔.๖) สามารถ Export ข้อมูลออกไปเป็น Text file ได้

(๓.๕) ความสามารถแสดงค่าของ Historical Trend Log และ Totalization Log

Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ ต้องมีเครื่องมือที่สามารถในการเรียกดูหรือพิมพ์รายงาน Historical Trend Log ได้ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้

(๓.๕.๑) แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟได้ ดังนี้

(๓.๕.๑.๑) กราฟแท่ง

(๓.๕.๑.๒) กราฟแบบวงกลม

(๓.๕.๑.๓) กราฟเส้น

(๓.๕.๒) สามารถปรับตั้ง Scale ของกราฟ ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

(๓.๕.๓) สามารถแสดงกราฟจาก Point หลายๆ Point พร้อมกันได้ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดสีของเส้นกราฟให้แตกต่างกันได้ตามต้องการ

(๓.๕.๔) แสดงข้อมูลแบบ Text

(๓.๕.๔.๑) สามารถโปรแกรมรูปแบบการแสดงผลได้

(๓.๕.๔.๒) สามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้

(๓.๕.๔.๓) สามารถ Export ออกไปเป็น Text File ได้

ลงชื่อ.....


(๔)

ตารางเวลา (Schedule)

ลงชื่อ.....

๑๓ ๖๖

ผู้รับจ้าง

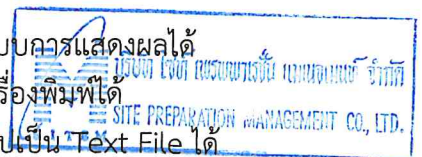



Software ระบบควบคุมอัตโนมัติ ต้องมีความสามารถในการใช้ตารางเวลาในการควบคุมการเปิด-ปิด หรือสิ่งงานอื่นๆ ได้ทั้งระดับชุดควบคุมรวมและชุดควบคุมย่อย โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (๔.๑) มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยให้มีการแสดงเป็นรูปแบบปฏิทินที่ใช้ในงานในชีวิตประจำวัน
 - (๔.๒) สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้หลายช่วงในหนึ่งวัน
 - (๔.๓) มีสีแสดงความแตกต่างระหว่างวันหยุดและวันธรรมดาให้เห็นได้ชัดเจน
 - (๔.๔) สามารถกำหนดวันและเวลาที่ Operator Workstation จะให้ Download ตารางเวลาไปที่ชุดควบคุมเมื่อใด หากไม่สามารถ Download ได้ ในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ Operator Workstation จะต้องพยายาม Download ทันทีที่สามารถทำได้ และระหว่างนี้ชุดควบคุมนี้ต้องสามารถทำงานด้วยการใช้เวลาเดิมไปก่อนได้
- (๕) โปรแกรมระบบและเครื่องมือเขียนโปรแกรม (Program and Programming tool)

Software ระบบควบคุมอัตโนมัติต้องมีเครื่องมือเขียนโปรแกรมควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้ตั้งแต่ระดับ Operator Workstation ไปจนถึงชุดควบคุมย่อย โดยต้องมีความสามารถ โปรแกรมระบบ

ระบบควบคุมอัตโนมัติต้องมีโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์งานระบบให้สามารถทำงานตามฟังก์ชันที่ออกแบบไว้ โดยให้จัดเก็บโปรแกรมหดงกล่าวที่แต่ละชุดควบคุมย่อย โปรแกรมดังกล่าวจะต้องคงอยู่ แม้ว่าไฟฟ้าที่เลี้ยงชุดควบคุมย่อยจะเกิดการขาดหาย โปรแกรมควบคุมดังกล่าวเป็นโปรแกรมควบคุมเฉพาะงาน ซึ่งต้องมีการจัดให้ครบถ้วนตามแบบ แต่นอกเหนือจากโปรแกรมดังกล่าว ต้องจัดมีโปรแกรมระบบเพื่อให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานได้

๒.๘.๓ Sensor และ Transducer


๒.๘.๓.๑ Air Flow Switch

- (๑) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างความดันอากาศ แบบใช้ Diaphragm โดยใช้เทียบความดันอากาศภายใน Air Duct เทียบกับความดันบรรยากาศ ณ ความสูงเดียวกัน
- (๒) ย่านการทำงานอยู่ในช่วง ๐.๐๕" ถึง ๑๒" W.C.
- (๓) ต้องสามารถปรับย่านการทำงานให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้
- (๔) สัญญาณขาออกเป็นหน้าสัมผัสแบบ SPDT (Single Pole Double Throw) (มี NO, NC และ Common) โดยมีความสามารถผ่านกระแสไฟฟ้าได้ที่ ๒.๕ A ที่ ๒๔ VAC

๒.๘.๓.๒ Filter Clog Sensor

- (๑) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างความดันอากาศ แบบใช้ Diaphragm โดยใช้เทียบความดันอากาศภายใน Air Duct เทียบกับความดันบรรยากาศ ณ ความสูงเดียวกัน
- (๒) ย่านการทำงานอยู่ในช่วง ๐.๐๕" ถึง ๒" W.C.
- (๓) ต้องสามารถปรับย่านการทำงานให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้

ลงชื่อ.....

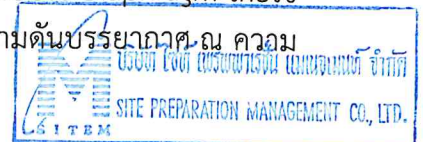



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- (๔) สัญญาณขาออกเป็นหน้าสัมผัสแบบ SPDT (Single Pole Double Throw) (มี NO, NC และ Common) โดยมีความสามารถผ่านกระแสไฟฟ้าได้ที่ ๒.๕ A ที่ ๒๔ VAC

๒.๘.๓.๓ Water Differential Pressure Switch

- (๑) เป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจวัดการไหลของน้ำ ด้วยการเปรียบเทียบความดัน เพื่อใช้ตรวจวัดสถานะของปั้มน้ำ
- (๒) สามารถทนความดันได้ถึง ๑๕๐ PSI
- (๓) ต้องสามารถปรับย่านการทำงานให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้
- (๔) โครงสร้างต้องทำจากทองเหลือง
- (๕) สัญญาณขาออกเป็นหน้าสัมผัสแบบ SPDT (Single Pole Double Throw) (มี NO, NC และ Common) โดยมีความสามารถผ่านกระแสไฟฟ้าได้ที่ ๒.๕ A ที่ ๒๔ VAC
- (๖) ก่อร่างบรรจุต้องเป็นแบบกันน้ำ โดยได้มาตรฐาน NEMA ๔

๒.๘.๓.๔ Water Flow Switch

- (๑) เป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจวัดการไหลของน้ำ ด้วยการใช้ Paddle
- (๒) สามารถทนความดันได้ถึง ๑๕๐ PSI
- (๓) ต้องสามารถปรับตัด Paddle ได้
- (๔) โครงสร้างต้องทำจากทองเหลือง
- (๕) สัญญาณขาออกเป็นหน้าสัมผัสแบบ SPDT (Single Pole Double Throw) (มี NO, NC และ Common) โดยมีความสามารถผ่านกระแสไฟฟ้าได้ที่ ๒.๕ A ที่ ๒๔ VAC

๒.๘.๓.๕ Temperature Sensor

- (๑) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับบริเวณห้องต่างๆ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง , Air Duct หรือภายในท่อน้ำ โดยใช้ Sensor ชนิด Thermistor
- (๒) ค่าความต้านทานไฟฟ้าของ Thermistor ให้ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของชุดควบคุมระบบ BAS โดยมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส
- (๓) ย่านการทำงาน ๒ ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส

๒.๘.๓.๖ Humidity Transducer

- (๑) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) สำหรับบริเวณห้อง, Air Duct หรือภายนอกอาคาร
- (๒) ย่านการทำงานที่ ๐% ถึง ๑๐๐%
- (๓) ค่าความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 3\%$
- (๔) สัญญาณขาออกเป็นแบบ ๔-๒๐ mA หรือ ๐-๕ VDC หรือ ๐-๑๐ VDC
- (๕) ต้องมี Filter เพื่อป้องกันตัว Sensor จากฝุ่นละออง
- (๖) ตัว Sensor เป็นชนิดที่ถอดเปลี่ยนได้ และไม่ต้องการปรับแต่ง (No Calibration)

๒.๘.๓.๗ Differential Pressure Transducer

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง





โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- (๑) เป็นอุปกรณ์ความตรวจจับความแตกต่างระหว่างความดันอากาศในช่อง Air Duct และความดันบรรยากาศ ณ ความสูงเดียวกัน
- (๒) ช่วงความดันแตกต่างในการวัดอย่างน้อย ๐.๐๐ ถึง ๑ inch WC และต้องครอบคลุมช่วงความดันแตกต่างในการวัดซึ่งระบุอยู่ในแบบ (Drawings)
- (๓) สัญญาณขาออก เป็นแบบ ๔-๒๐ mA หรือ ๐-๕ VDC หรือ ๐-๑๐ VDC

๒.๘.๓.๘ Water Flow Transducer

- (๑) เป็นอุปกรณ์ใช้วัดอัตราการไหลของ ของเหลวในท่อ
- (๒) การติดตั้งใช้การใส่เข้าไปในท่อของเหลว
- (๓) สามารถวัดการไหลของของเหลวได้ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๒๐ ft/Sec
- (๔) Pressure Drop ไม่เกิน ๐.๕ PSI
- (๕) สัญญาณขาออก เป็นแบบ ๔-๒๐ mA หรือ ๐-๕ VDC หรือ ๐-๑๐ VDC

๒.๘.๓.๙ Water Leak Sensor

- (๑) เป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจวัดค่าความเป็นตัวนำของของเหลว
- (๒) ใช้ Probe หรือ Tape ในการตรวจวัด โดยรุ่น Probe ต้องสามารถปรับความสูงต่ำได้ เพื่อปรับระดับของ Probe
- (๓) สัญญาณขาออกเป็นหน้าสัมผัสแบบ SPDT (มี NO, NC และ Common) โดยมีความสามารถผ่านกระแสไฟฟ้าได้ที่ ๑ A ที่ ๒๔ VAC

๒.๘.๓.๑๐ Water Level Switch

- (๑) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำในถังกักเก็บน้ำ โดยเป็นชนิดลูกลอย มีการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี
- (๒) มีสัญญาณขาออก เป็นแบบหน้าสัมผัส (DO)

๒.๘.๓.๑๑ Water Level Transducer

- (๑) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำในถังกักเก็บน้ำ โดยเป็นชนิดลูกลอย มีการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี
- (๒) มีสัญญาณขาออก เป็นแบบ ๔-๒๐ mA หรือ ๐-๕ VDC หรือ ๐-๑๐ VDC

๒.๘.๔ การต่อเชื่อมและใช้งานระบบอื่นๆ กับระบบ BAS

๒.๘.๔.๑ การเชื่อมต่อกับ Chiller Manager

- (๑) เชื่อมต่อระบบ Chiller ผ่านระบบโครงข่ายแบบ Ethernet Network ติดต่อสื่อสารโดยใช้ Protocol แบบ Ethernet BACnet IP
- (๒) สามารถอ่านค่า Parameter ภายในตัว Chiller แต่ละชุดได้ทั้งค่า Analog และ Digital

๒.๘.๔.๒ การเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- (๑) ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดทาง Software ส่วนการเชื่อมต่อทาง Hardware ใช้ Ethernet Network
- (๒) สามารถกำหนดให้ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้ทันทีที่ Point ของระบบ BAS มี Alarm

๒.๘.๔.๓ การเชื่อมต่อกับระบบ Fire Alarm System

- (๑) เชื่อมต่อระบบ Fire Alarm โดยผ่านช่องสัญญาณสื่อสารแบบ RS-๔๘๕ หรือเชื่อมต่อผ่าน Ethernet Network โดยใช้ Protocol BACnet IP

ลงชื่อ.....

.....

.....ผู้รับจ้าง





โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

(๒) ต้องสามารถอ่านค่าการแสดง Alarm ของ Detector จุดต่างๆ ได้ ตามระบบ Fire Alarm สามารถส่งออกมาให้ได้ทั้งหมด

(๓) แสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะและตำแหน่งที่เกิด Alarm ได้ตามที่ระบบ Fire Alarm ส่งออกมาให้

๒.๘.๔.๔ การเชื่อมต่อกับระบบ Digital Power Meter

(๑) เชื่อมต่อระบบ Digital Power Meter ด้วยการเชื่อมต่อแบบ MODBUS หรือ OPC

(๒) อ่านค่า kW, kWh, Voltage L-L, L-N, Ampere แต่ละ Phase, Power Factor ได้

(๓) นำค่า kW และ kWh ที่อ่านได้ไปใช้ในการบริหารการใช้พลังงานของอาคารได้

๒.๘.๔.๕ การเชื่อมต่อกับระบบ Access Control

(๑) เชื่อมต่อระบบ Access Control ผ่านระบบโครงข่ายแบบ Ethernet Network

(๒) การเชื่อมต่อต้องทำในระดับโปรแกรม

(๓) สามารถนำค่าที่อ่านได้มาแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค ให้เห็นถึงสถานะของระบบดังกล่าวได้

(๔) สามารถให้การใช้บัตร Access Control เข้ามาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ควบคุมโดยระบบ BAS ได้ เช่น เปิด-ปิดไฟหรือเครื่องปรับอากาศ

(๕) สามารถเข้าไปควบคุมการทำงานของระบบ Access control ได้ แต่การควบคุมจะทำได้เฉพาะที่ระบบ Access Control จะอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น

๒.๘.๔.๖ การเชื่อมต่อกับระบบสนับสนุนการทำงานสำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองอื่นๆ ของกรมศุลกากร

(๑) เชื่อมต่อระบบสนับสนุนการทำงานสำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ผ่านระบบโครงข่ายแบบ Ethernet Network

(๒) การเชื่อมต่อทำในระดับโปรแกรม

๒.๘.๕ การติดตั้ง

๒.๘.๕.๑ ชุดควบคุมรวม, File Server, Operator workstation และเครื่องพิมพ์ ติดตั้งในห้องควบคุม พร้อม Switch ขนาด ๑๖ Ports เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย

๒.๘.๕.๒ ชุดควบคุมย่อยให้บรรจุอยู่ในกล่องที่มีกุญแจล็อก และมี Power circuit breaker และ Terminal ภายในตู้ให้เรียบร้อย และมี Wire Marker ให้กับสายทุกเส้นและทุกด้านของ Terminal ตำแหน่งของตู้ให้ติดตั้งในบริเวณที่ห่างจากแหล่งกำเนิดความชื้นหรือที่ๆ มีน้ำท่วมถึงหรือละอองน้ำ

๒.๘.๕.๓ สายสัญญาณจากชุดควบคุมไปยังชุดควบคุมย่อย ให้ใช้สายสัญญาณประเภท Shield Twisted Pair

๒.๘.๕.๔ สายสัญญาณทุกเส้นมีการกำหนด Wire Marker ให้ตรงกันตั้งแต่ Terminal ที่ตู้ควบคุมย่อย จนถึงอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม

๒.๙ ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System)

๒.๙.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๙.๑.๑ ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detector System) ชนิดตรวจจับด้วย

ลงชื่อ.....สายเคเบิล ยี่ห้อ water sense LD-10M ติดตั้งบริเวณใต้พื้นยกภายในห้องที่ติดตั้ง





เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตั้งอยู่ บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทุกเครื่องและบริเวณใต้ท่อน้ำภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เมื่อเกิดการรั่วซึมจะสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนและแสดงผลผ่านชุดควบคุม และทางหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยระบุ ตำแหน่งที่น้ำรั่วซึมได้อย่างแม่นยำ

๒.๙.๒ คุณสมบัติด้านเทคนิค

๒.๙.๒.๑ ชุดควบคุม (Controller)

ชุดควบคุมระบบตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detector System) สามารถตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ แล้วแจ้งเตือนบริเวณและระยะที่ตรวจพบ การรั่วซึมของน้ำไปยัง Controller เพื่อให้ตรวจจับได้อย่างแม่นยำและชุดควบคุมต้องสามารถ บันทึก เวลา และวันที่ที่เกิด alarm ได้ โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

- (๑) ระบุตำแหน่งการรั่วซึมของน้ำได้ในหน่วยเมตร โดยระบุเป็นจุดทศนิยมไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
- (๒) ตรวจจับน้ำรั่วซึมได้ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ เมตร
- (๓) มีจอแสดงผลเป็น LCD เพื่อแสดงสถานะต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และมีไฟ Back Light ทำให้สามารถอ่านได้ในที่มืด
- (๔) แจ้งเตือนเป็นเสียงที่ชุดควบคุมเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้ดังนี้
 - (๔.๑) WATER LEAK: เมื่อเกิดน้ำรั่วซึม
 - (๔.๒) DUST ALARM: เมื่อสาย Sensing Cable สกปรก
 - (๔.๓) CABLE BREAK: เมื่อสาย Sensing Cable ขาด หรือไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ
 - (๔.๔) COMMUNICATION FAIL: เมื่อสายที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูลขาด หรืออุปกรณ์คำนวณระยะการตรวจจับขัดข้อง
- (๕) มีหลอด LED ซึ่งสามารถแสดงสถานะได้ดังนี้
 - (๕.๑) Power On เพื่อแสดงสถานะพร้อมทำงาน
 - (๕.๒) Water Leak เพื่อแสดงสถานะเมื่อตรวจจับน้ำรั่วซึมได้
 - (๕.๓) Cable Break เพื่อแสดงสถานะเมื่อสายสัญญาณขาด
 - (๕.๔) Service เพื่อแสดงสถานะเมื่อระบบติดต่อกับอุปกรณ์การคำนวณระยะการตรวจจับไม่ได้ หรือสายตรวจจับสกปรก
- (๖) บันทึกประวัติการแจ้งเตือนได้ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ รายการพร้อมระบุ วัน เวลา ที่ตรวจจับได้
- (๗) มีอย่างน้อย Alarm output Contact ๔ Contacts (Leak, Cable Break, Service และ Common Alarm)
- (๘) เชื่อมต่อกับระบบ BMS แบบ ๔-๒๐ mA (output) ได้
- (๙) มีค่าความคลาดเคลื่อน +๑% ตามความยาวของสายเคเบิล
- (๑๐) ตั้งค่าความไวในการตรวจจับน้ำได้ ๗ ระดับ คือ Slowest, Slower, Slow, Normal, Fast, Faster และ Fastest
- (๑๑) มีค่า Sensitivity ๑ sec/cycle
- (๑๒) มีแบตเตอรี่ Backup ได้นาน ๕ ชั่วโมงโดยข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่สูญหาย
- (๑๓) สามารถตั้งชื่อ พื้นที่ที่ใช้งานได้

ลงชื่อ.....๒.๙.๒.๒.....โปรแกรมแสดงผล (Software) ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง





คุณสมบัติของโปรแกรมแสดงผล มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) มีฟังก์ชัน Guide Map เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูตำแหน่งของแผนที่
- (๒) แสดงสถานะการเชื่อมต่อของระบบได้
- (๓) แสดงการแจ้งเตือนด้วยตัวอักษร และเสียงได้
- (๔) แสดงจุดที่เกิดการรั่วซึมบนแผนที่ได้
- (๕) มีสัญลักษณ์บอกทิศทาง เมื่อเกิดการรั่วซึม ภายนอกจอมอนิเตอร์ได้
- (๖) เรียกดูและสั่งพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือนได้
- (๗) ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแก้ไขแผนที่ได้ ด้วยตัวเอง โดย
 - (๗.๑) สามารถ Import รูปภาพแผนที่ของห้องได้ ในรูปแบบไฟล์ ทั้ง JPG และ BMP
 - (๗.๒) สามารถวาดและแก้ไขแนวการเดินสาย Sensing Cable เองได้
 - (๗.๓) สามารถ Import แนวการวางสาย Sensing Cable จากที่เคยวาดไว้แล้วได้
 - (๗.๔) สามารถ Export แนวการวางสาย Sensing Cable ได้ เพื่อนำไปใช้กับ Software ในเครื่องอื่น หรือเพื่อ Back Up ข้อมูลได้

๒.๙.๒.๓ สายตรวจจับ (Sensing cable)

คุณสมบัติของสายเคเบิล มีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) โครงสร้างของสายเคเบิลผลิตจาก Dark blue ๔PEHD conducted helical jacket construction ซึ่งมีความทนต่อการเกิดสนิมและการขูดขีด
- (๒) ส่วนตรวจจับของสายเคเบิลประกอบด้วย Cable ๔ เส้นพันอยู่โดยรอบแกนของสาย มีสายตรวจจับ (Sensing wires) ๒ เส้น และสายไฟฟ้า (Power conductors) ๒ เส้นสามารถตรวจจับได้ง่าย โดยเมื่อมีหยดน้ำสัมผัสกับสายตรวจจับ (Sensing wires)

๒.๑๐ งานพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ปูพื้นยก Raise Floor (สำหรับพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นที่ ๑ และพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น ๓)

๒.๑๐.๑ ขอบเขตของงาน

พื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ปูพื้นยก Raise Floor (สำหรับพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นที่ ๑ และพื้นที่ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้นที่ ๓) โดยมีความสูงจากพื้น ๓๐ เซนติเมตร สำหรับพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นที่ ๑ และมีความสูงจากพื้น ๙๐ เซนติเมตร สำหรับพื้นที่ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้นที่ ๓

๒.๑๐.๒ คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑๐.๒.๑ แผ่นพื้นมีขนาดประมาณ ๖๐X๖๐ เซนติเมตร เป็นแบบแผ่นพื้นยกสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูปหรือเชื่อมต่อเป็นรูปหล่อ ภายในอัดแน่นเต็มด้วยสารซีเมนต์ (Lightweight Cement) ซึ่งสามารถป้องกันความชื้นและความร้อนได้และที่แผ่นพื้นยกสำเร็จรูปต้องวางอยู่บนขาตั้ง (Pedestal) และคานรับพื้น (Stringer) ผิวปิดของแผ่นพื้นยกสำเร็จรูปด้านบน เป็นชนิด High Pressure Laminate (HPL) ชนิดไม่มีขอบ PVC ติตรอบแผ่นและระบบขาตั้ง (เสา) สามารถปรับระดับขึ้นลงได้

โดยได้ จัดทำ แบบแปลน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

๓๓

ผู้รับจ้าง



- ๒.๑๐.๒.๒ พื้นรับน้ำหนัก Uniform Load สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม / ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นที่ ๑ และสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม / ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้นที่ ๓
- ๒.๑๐.๒.๓ แผ่นพื้นยกสำเร็จรูปเป็นชนิดระบบลมเย็นจากใต้พื้นขึ้นมาในบริเวณสำหรับพื้นที่ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้นที่ ๓ จำนวน ๑๐% ของพื้นที่รวมทั้งหมด

๒.๑๑ ระบบปรับอากาศอาคาร

๒.๑๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นระบบปรับอากาศภายในอาคารยี่ห้อ Carrier รุ่น ๓๐RB๒๖๒-๘๐๒ ขนาด ๒๖๐-๒๗๐ Kw ๕๐Hz จำนวน ๒ ชุด อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศมี เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องส่งน้ำเย็น (Chiller Water Pump) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled) แบบ Direct Expansion hermetic Compressor เป็นแบบ Scroll Compressor เดินท่อน้ำเย็น (Chiller Water Pipe) เดินสายไฟ (Electrical Wiring) เดินท่อน้ำทิ้ง ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) และพัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) ฯลฯ

๒.๑๑.๒ มาตรฐานในการออกแบบสภาวะอากาศ

สภาวะอากาศภายนอก ๓๘°C DB และ ๒๔°C WB สภาวะอากาศภายในของส่วนสำนักงาน และทั่วไปที่มีการปรับอากาศ อยู่ที่ ๒๔°C + ๒°C DB ที่ความชื้น ๕๕% RH +๑๐% RH

๒.๑๑.๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioners) ขนาดตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ จำนวน ๒ ชุด ๑๘,๐๐๐ จำนวน ๔ ชุด ๒๔,๐๐๐ BTUH จำนวน ๘ ชุด ๓๐,๐๐๐ BTUH ๘ ชุด ๓๖,๐๐๐ BTUH ๑๔ ชุด

๒.๑๑.๓.๑ รายละเอียดทั่วไป

- (๑) เครื่องระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit) ซึ่งเมื่อใช้คู่กับเครื่องเป่าลมเย็นสามารถทำความเย็นรวม (Matching Capacity) ได้ที่สภาวะอากาศเข้าคอยล์เย็น (Cooling Coil) ประมาณตามที่กำหนดที่ ๒๖.๗°CDB, ๑๙.๔°CWB(๘๐°FDB, ๖๗°FWB) โดยมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๙.๖ สำหรับขนาดสูงกว่า ๔๐,๐๐๐ BTU/HR. และประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๑๐.๖ สำหรับขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ BTU/HR.
- (๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบด้วยเครื่อง เป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) และเครื่องระบายความร้อน (Air-Cooled Condensing Unit) ใช้น้ำยา R-๒๒ เป็นสารทำความเย็น และแต่ละชุดสามารถทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบที่สภาวะตามที่กำหนดไว้ในแบบ และมี Suction Temp. ไม่เกิน ๔๕°F
- (๓) เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ BTU/HR. ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เบอร์ ๕
- (๔) เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด ๔๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ BTU/HR. ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เบอร์ ๕




ลงชื่อ.....

.....แห่งประเทศไทย(กฟผ.)เบอร์ ๕

.....

ผู้รับจ้าง

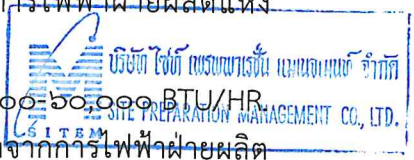



๒.๑๑.๓.๒ เครื่องระบายความร้อน

- (๑) ตัวถังเครื่อง (Casing) ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized Steel ความหนาไม่น้อยกว่าเบอร์ ๒๑ ผ่านกรรมวิธีเคลือบผิว Power Paint มา การติดตั้งภายนอกอาคาร ขารองรับตัวถังทำด้วยเหล็กแผ่น Electro Galvanized Steel ความหนาไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๘ ด้วยวิธีการขึ้นรูป หรือไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๔ ด้วยการพับ
- (๒) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) แบบ Scroll ใช้กับไฟฟ้า ๓๘๐V/๓Ph/๕๐Hz หรือ ๒๒๐V/๑ph/๕๐Hz ติดตั้งบนลูกยางกันกระเทือน หรือสปริงกันกระเทือน ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และมีอุปกรณ์ป้องกัน ความร้อนสูงเกินเกณฑ์มอเตอร์
- (๓) แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) คอส์ระบายความร้อนน้ำยาทำด้วยท่อทองแดงผิวเรียบ หรือท่อทองแดงทำร่องเกลียวบนผิวภายใน (Inner Grooved) ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางนอกไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว จัดเรียงกันอย่างน้อย ๒ แถวและมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (Aluminium Louver Slit Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีการ ตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ (EG Sheet Electrostatic Powder Painting) และผ่านการอบเคลือบสีป้องกันสนิมจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) พัดลมของแผงระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบ Propeller ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ ได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic จากโรงงานผู้ผลิตมอเตอร์ใบพัดลมเป็นแบบ TEFC
- (๕) ระบบป้องกัน และควบคุมเครื่องระบายความร้อน ประกอบ ทดสอบ และเดินสายมาเรียบร้อยจากโรงงาน และประกอบด้วยอุปกรณ์ ที่ระบุไว้ ดังนี้
 - (๕.๑) Thermal Overload Protection For Compressor
 - (๕.๒) Discharge And Suction Service Valves
 - (๕.๓) Hi - Low Pressure Safety Switch (เฉพาะเครื่องที่มีขนาด ๔ ตันขึ้นไป)
 - (๕.๔) Circuit Breaker
 - (๕.๕) Time Delay Relay
 - (๕.๖) Service Valve

๒.๑๑.๓.๓ เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)

- (๑) ตัวถังเครื่อง (Casing) ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กกล้าที่ผ่านขบวนการสนิมเคลือบ และอบสีจากโรงงานผู้ผลิต ขึ้นส่วนภายนอกเหมือนกับ Condensing
- (๒) เครื่องเป่าลมเย็น แต่ละชุดสามารถส่งปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบพัดลมเป่าลมเย็น เป็นแบบ Centrifugal Blower ลมเข้าได้ ๒ ทาง (DWDI) พัดลมตัวเดียว หรือสองตัวตั้งอยู่บนขาพท์เดียวกัน มอเตอร์ขับพัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่า ๑ แรงม้าขึ้นไป มีเครื่องช่วยสตาร์ทแบบ Direct-on-Line Starter



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร


- (๓) มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ (Direct-Drive) หรือผ่านสายพานพู่เล่ย์ ตัวขับเป็นแบบปรับความเร็วสายพานได้ ตัวพัดลมได้รับการตรวจ หรือปรับทางด้าน Statically และDynamically Balanced มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็น ทำด้วยเหล็กอบสังกะสีหรือเหล็กดำพ่นสีกันสนิม และสีภายนอก ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวน (Closed Cell Foam Elastomeric) หนา ๒ มม. พร้อมถาดรองน้ำทิ้งบุด้วยฉนวนกันความร้อน และความหนาเดียวกับในตัวถังเครื่อง
- (๕) แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ (Direct Expanding Coil) ทำด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๓/๘ นิ้ว มีครีบริบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมชนิด Louver Slit Fin อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุด สามารถจ่ายความเย็น(Rate of Refrigeration) ได้ตามขนาดของเครื่องระบายความร้อนแต่ละชุดตามข้อกำหนด
- (๖) อุปกรณ์ประกอบ ของเครื่องเป่าลมเย็น มีดังต่อไปนี้
 - (๖.๑) Capillary tube หรือ Expansion Valve
 - (๖.๒) Drain and Drain Pan สำหรับรับน้ำที่ลอด ถาดรองน้ำทิ้งเป็นแบบ Insulator ๓ ชั้น หุ้มด้วยฉนวนแบบ Polystyrene Foam
 - (๖.๓) Air Filter
- (๗) สำหรับอุปกรณ์ควบคุม (Remote Control) ประกอบด้วย
 - (๗.๑) Thermostat Setting
 - (๗.๒) ๓ Speed Switch
 - (๗.๓) Anti Recycle Timer

๒.๑๑.๓.๔ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๖๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ BTUH

- (๑) เครื่องระบายความร้อน แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบด้วยผนังคอมเพรสเซอร์ เป็นชนิด Scroll แบบหุ้มมิดชิด (Hermatic Type) คอยล์ร้อน พัดลม แผงควบคุม และเติมน้ำยา R๒๒ บางส่วนแล้ว ช่วงอุณหภูมิทำงานอยู่ระหว่าง ๑๒๐และ ๓๕°F เครื่องระบายความร้อนเป็นไปตามมาตรฐาน ARI ๒๑๐ และ ๒๗๐

- (๑.๑) ตัวถังเครื่องระบายความร้อนทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีเกรด ๑๘ ชนิด Heavy Gauge, Galvanized Steel ผิวภายนอกจะล้างและเคลือบด้วย PHOSPHATIZE และผ่านกระบวนการพ่นสีแบบ Electrostatic Polyester-Power Painting และเคลือบอบป้องกันการผุกร่อน ผิวของตัวถังผ่านการทดสอบพ่นน้ำเกลือ ๕๐๐ ชั่วโมง ผนังเครื่องสามารถถอดออกได้ทุกด้าน

- (๑.๒) คอยล์ร้อนเครื่องระบายความร้อนทำด้วยท่อทองแดงผิวเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว เชื่อมต่อกับครีมอลูมิเนียมเป็นมาตรฐาน ผ่านการทดสอบความดันที่ ๓๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีแผงโลหะเคลือบด้วย PVCสำหรับป้องกันคอยล์เป็นอุปกรณ์เสริม

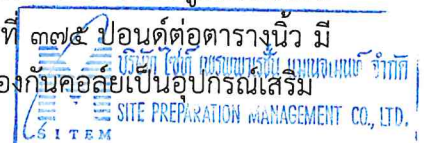

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง




- (๑.๓) พัดลมและมอเตอร์ของเครื่องระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Fan และใบพัดอลูมิเนียม การดูดลมเย็นแบบดูดผ่าน คอลย์ มอเตอร์จะใช้ลูกปืนแบบ Ball หรือ Sleeve
- (๑.๔) ระบบวงจรน้ำยา - คอมเพรสเซอร์เดี่ยว เป็นวงจรน้ำยาเดี่ยว สำหรับขนาดทำความเย็น ๖๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ BTUH มี Filter Drier ทั้งท่อน้ำยาเหลว และก๊าซ วาล์วสำหรับซ่อมบำรุงพร้อม ช่องเติมน้ำยา และคอมเพรสเซอร์ลูกสูบแบบหุ้มมิดชิดขับเคลื่อน ตรงพร้อมปั๊มน้ำมันแบบใช้แรงเหวี่ยงในการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ เคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มอเตอร์เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำยา และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีช่วงแรงดันไฟฟ้าบวก ลบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มีอุปกรณ์อุ่นน้ำขึ้นเป็นอุปกรณ์เสริม มี อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิ และกระแสไฟฟ้าเกิน มีสปริง และ อุปกรณ์เก็บเสียงสำหรับลดการสั่นสะเทือนและเสียง มีอุปกรณ์ ป้องกันความดันของน้ำยามากเกินหรือน้อยเกิน
- (๑.๕) ระบบวงจรน้ำยา - คอมเพรสเซอร์คู่ แยกวงจรอิสระ เป็นวงจร น้ำยาแยกอิสระสำหรับขนาดทำความเย็น ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๔๐,๐๐๐ BTUH มี Filter Drier ทั้งท่อน้ำยาเหลว และก๊าซ วาล์วสำหรับซ่อมบำรุงพร้อมช่องเติมน้ำยา และคอมเพรสเซอร์ ลูกสูบแบบหุ้มมิดชิดขับเคลื่อนตรงพร้อมปั๊มน้ำมันแบบใช้แรง เหวี่ยงในการหล่อลื่น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มอเตอร์จะต้องเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำยา และ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีช่วงแรงดันไฟฟ้าบวกลบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ มี อุปกรณ์อุ่นน้ำขึ้นเป็นอุปกรณ์เสริม มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิและ กระแสไฟฟ้าเกิน มีสปริง และอุปกรณ์เก็บเสียงสำหรับลดการ สั่นสะเทือนและเสียง มีอุปกรณ์ป้องกันความดันของน้ำยามากเกิน หรือน้อยเกิน
- (๑.๖) วงจรควบคุม เครื่องระบายความร้อนมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อสายไฟ จากโรงงาน และแผงสำหรับต่อสายไฟฟ้ากำลังเข้าเครื่อง วงจร ควบคุมใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ และฟิวส์ด้วย เครื่องระบาย ความร้อนมีตัวหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ทั้งในวงจรเดี่ยว และ วงจรคู่ เมื่อเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยมีอุปกรณ์ตัดการ ทำงานเมื่อความดันน้ำยาเกิน หรือขาดอุปกรณ์ป้องกันความดัน น้ำมันเกิน และ Thermostat
- (๒) เครื่องเป่าลมเย็น ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ประกอบด้วย คอลย์ ถาดน้ำ ทิ้ง มอเตอร์ แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ควบคุม และผนังที่หุ้มฉนวน ซึ่ง สามารถติดตั้งในแนวนอนสำหรับรุ่น TTH และได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สำหรับรุ่น TWE เครื่องจะต้องผ่านการทดลองตามมาตรฐาน ARI ๒๑๐
- (๒.๑) ผนังเครื่องเป่าลมเย็น ทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีเกรด ๑๘ ชนิด Heavy Gauge Galvanized Steel ผิวภายนอกจะล้างและเคลือบ

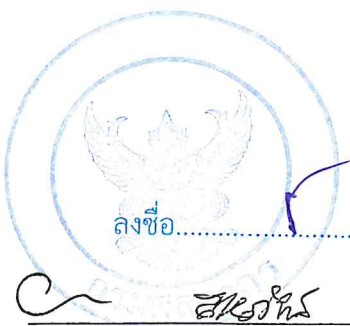

ลงชื่อ.....

.....

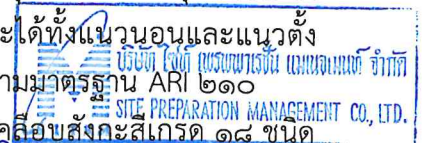



- ด้วย PHOSPHATIZE และผ่านกระบวนการพ่นสีแบบ Electrostatic Polyester-Power Painting และเคลือบอบ ป้องกันการผุกร่อน ผิวของตัวถังจะต้องผ่านการทดสอบพ่น น้ำเกลือ ๕๐๐ ชั่วโมง ผนังเครื่องสามารถถอดออกได้ทุกด้าน ผนัง ของเครื่องหุ้มฉนวนด้วยไฟเบอร์กลาสชนิด Fireretardant, Permanent, Odorless
- (๒.๒) คอลย์ของเครื่องเป่าลมเย็น ทำด้วยท่อทองแดงผิวเรียบขนาดเส้น ผ่านกลาง ๓/๘ นิ้ว เชื่อมต่อกับครีโมลูมิเนียมเป็นมาตรฐาน และ ผ่านการทดสอบความดันที่ ๓๗.๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว การลมเย็น แบบดูดผ่านคอลย์ และมีถาดน้ำทิ้งเป็นพลาสติก PVC สำหรับรุ่น TWE, ถาดน้ำทิ้งเป็นเหล็กมียางหุ้มฉนวน พ่นสีแบบ Polyester Power และอบเคลือบสำหรับรุ่น TTH
- (๒.๓) พัดลมและมอเตอร์ของเครื่องเป่าลมเย็น เป็นพัดลมชนิด Double Inlet, Double Width, Forward Curved, Centrifugal สายพาน และพูลเลย์สามารถปรับได้ อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิมอเตอร์สูงเกิน เป็นมาตรฐาน มีมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานสำหรับความดัน สูญเสียในท่อสูงเป็นอุปกรณ์เสริม
- (๒.๔) ระบบวงจรน้ำยา เป็นวงจรน้ำยาเดียวสำหรับขนาดทำความเย็น ๖๐,๐๐๐ -๑๒๐,๐๐๐ BTUH และวงจรน้ำยาสำหรับขนาดทำความ เย็น ๑๕๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ BTUH ซึ่งแยกการทำงานอย่าง อิสระ แต่ละวงจรน้ำยาจะมีอุปกรณ์ลดความดันติดตั้งมาจาก โรงงาน
- (๒.๕) วงจรควบคุม มี Magnetic Contactor ที่พัดลมใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ มีวาล์วกันกลับ อุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดจะติดตั้งมา จากโรงงาน
- (๒.๖) แผงกรองอากาศ เป็นอลูมิเนียมแบบถอดล้างได้ หนา ๑ นิ้ว สามารถถอดเข้าออกได้จากด้านข้างของ คอลย์ รางแผงกรอง อากาศจะต้องสามารถเปลี่ยนเป็นความหนา ๒ นิ้วได้

๒.๑๑.๓.๕ เครื่องทำน้ำเย็นแบบ Air Cooled Chiller

- (๑) ข้อกำหนดทั่วไป เครื่องทำน้ำเย็นเป็นชนิด Packed Air-Cooled Screw Compressor Liquid Chiller ใช้กับระบบสารทำความเย็น R-๔๑๐A ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่ Semihermetic Hermatic Screw Compressor, Condenser Fans, Evaporator Condenser, Refrigeration Circuits, Induction Motor, Unit Control System และ อุปกรณ์อื่นๆ ติดตั้งอยู่บนโครงฐานโลหะชุดเดียวกัน ภายในตัวถัง (Casing) ประกอบเป็นชุดสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตและเติมน้ำมันหล่อลื่นครบถ้วนสมบูรณ์มาจากโรงงานผู้ผลิต Chiller ประกอบ สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตรวมถึงการเดินท่อสารทำความเย็นการเดิน สายไฟฟ้าวงจรควบคุม Motor Starter และได้รับการติดตั้งเต็มชุดทำความ



ลงชื่อ.....



เย็นและน้ำมันหล่อลื่นมาเรียบร้อยพร้อมติดตั้งเรียบร้อย ขนาดและสมรรถนะของเครื่องดังแสดงใน Equipment Schedule และเป็นไปตาม ARI Standard อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (Power Consumption) ความดันตก (Pressure Drop) ของ Evaporator และ Condenser ไม่เกินที่ระบุใน Equipment Schedule ที่ Full Load

(๒) พัดลมระบายความร้อน (Fans) พัดลมคอนเดนเซอร์เป็นแบบเป่าในแนวตั้ง (Discharged Vertically Upward) ชนิด ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct-Driven) มีจำนวนใบพัดเพียงพอต่อการระบายความร้อน มีตะแกรงป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพัดลม

(๓) คอมเพรสเซอร์ (Compressor)

(๓.๑) คอมเพรสเซอร์เป็นแบบกึ่งปิด (Semi - Hermatic) หรือแบบปิดมิดชิด (Hermatic) แบบ Scroll Compressor ที่ออกแบบมาเพื่อลดการสิ้นส่เหือนขับเคลื่อนโดยตรง (Direct-Driven) และมีอุปกรณ์ประกอบครบเพื่อให้การทำงานเต็มประสิทธิภาพ

(๓.๒) คอมเพรสเซอร์แต่ละลูกประกอบด้วย Discharge Shut-off Valve

(๓.๓) เครื่องทำน้ำเย็นสามารถลดการทำงานตามภาวะของภาระความเย็นที่เกิดขึ้นจริงได้ และสามารถลดการทำงานจาก ๑๐๐% ของ Full Load จนถึงระดับอย่างน้อยที่สุด ๓๐% โดยที่เครื่องทำน้ำเย็นยังสามารถเดินเครื่องอยู่ได้

(๓.๔) คอมเพรสเซอร์ถูกเดินเครื่องในสภาวะ Unloaded

(๓.๕) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มีระบบระบายความร้อนโดยการใช้สารทำความเย็น (Suction Gas Cooled Motor) และมี Motor Temperature Sensors เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับมอเตอร์

(๓.๖) ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lube Oil System) มี External Filter ที่สามารถกรองอนุภาค ขนาดไม่เกิน ๕ ไมครอน รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์แยกน้ำมัน (Oil Separator) ซึ่งแยกออกมาจากคอมเพรสเซอร์

(๔) อีแวปอเรเตอร์ (Evaporator)


(๔.๑) อีแวปอเรเตอร์ ได้รับการออกแบบและทดสอบความดันในขณะทำงานมาตรฐานสากลของยุโรปหรืออเมริกา ทางด้านสารทำความเย็นที่ระดับไม่ต่ำกว่า ๒,๑๐๐kPa และทางด้านน้ำเย็นที่ระดับไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ kPa

(๔.๒) อีแวปอเรเตอร์เป็นชนิด Shell And Tube

(๔.๓) ท่อ (Tube) ทำจากทองแดงชนิดไร้ตะเข้มน ส่วนเปลือก (Shell) หุ้มฉนวนด้วย Closed-Cell ที่มีค่าการนำความร้อนไม่เกิน (K Factor) ๐.๒๘ หนาไม่ต่ำกว่า ๑๙ มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการเกิด

หยดน้ำเกาะที่ขั้วเชื่อมดังกล่าว ๖๓ ๗๗ ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

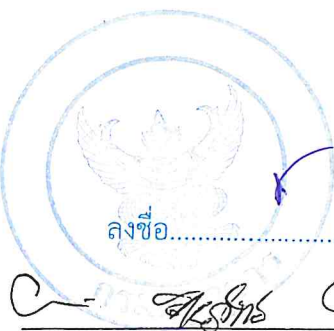



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- (๔.๔) อีแวปเปอเรเตอร์ มีการติดตั้ง Drain และ Vent
- (๔.๕) อีแวปเปอเรเตอร์ สามารถทำงานสัมพันธ์กับสถานะของโหลดที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆสถานะ (Optimum Heat Transfer Performance Under All Load Conditions)
- (๔.๖) อีแวปเปอเรเตอร์ มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดการไหลของน้ำเย็นชนิด Electronic Auto Setting Water Flow Switch
- (๕) คอนเดนเซอร์ (Condenser)
 - (๕.๑) เพื่อเป็นการลดการเกิดภาวะการกัดกร่อน (Galvanic Corrosion) ของคอนเดนเซอร์ ท่อและครีบของคอนเดนเซอร์ต้องทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน เช่น เป็นอะลูมิเนียมทั้งชิ้นหรือเป็นแบบ Aluminum Fin ยึดติดกับ Seamless Copped Tube โดยต้องมีวัสดุเคลือบที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม คอนเดนเซอร์สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายโดยการใช้การฉีดน้ำแรงดันสูง ได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับคอนเดนเซอร์
 - (๕.๒) คอนเดนเซอร์ ผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากโรงงานผู้ผลิต
 - (๕.๓) พัดลมคอนเดนเซอร์ เป็นชนิด ๓ เฟส แบบ Direct Driven, Vertical Discharge, Permanently Lubricated Bearings และ Class F
- (๖) ระบบควบคุม การควบคุมการทำงาน ใช้ชุดควบคุมที่ประกอบเสร็จจากโรงงานสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารติดตั้งมาแล้วเสร็จครบชุดจากผู้ผลิต และเป็นระบบควบคุมโดยอัตโนมัติ ตามระดับความเย็นที่ต้องการ ส่วนแบบการทำงานเดินเครื่อง (Starter) เป็นชุดประกอบแล้วเสร็จจากโรงงานสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารติดกับตัวเครื่องทำน้ำเย็น
 - (๖.๑) ระบบการควบคุม (Controls) เครื่องทำน้ำเย็นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ดังนี้
 - (๖.๑.๑) อุปกรณ์ประมวลผลกลาง (Microprocessor) ชนิดหน่วยความจำเปลี่ยนแปลงได้ยาก
 - (๖.๑.๒) Pressure Sensors ติดตั้งเพื่อสามารถใช้งานร่วมกับ Measure Suction, Discharge และ Oil Pressure
 - (๖.๑.๓) Thermistor เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ การวัดอุณหภูมิทางขาเข้าและขาออกของน้ำเย็นและอุณหภูมิภายนอกซึ่งอุปกรณ์ด้านการควบคุมการทำงานสามารถทำงานได้
 - (๖.๑.๔) เพื่อเฉลี่ยอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ สามารถสลับเปลี่ยนการทำงานของคอมเพรสเซอร์แต่ละลูกได้โดยอัตโนมัติ
 - (๖.๑.๕) ระบบควบคุมอุปกรณ์ลดแรงดัน (Electronic Expansion Valve Control) เพื่อให้เครื่องทำน้ำเย็นมีการทำงานที่

ผู้ให้คะแนนทางด้าน Superheat และ Subcooling



ลงชื่อ.....



- (๖.๑.๖) เครื่องทำน้ำเย็นสามารถทำน้ำเย็นตามอุณหภูมิที่กำหนดได้ และมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำกลับเข้าเครื่องทำน้ำเย็น
- (๖.๑.๗) ในขณะที่เครื่องทำน้ำเย็นเริ่มทำงานสามารถลดอุณหภูมิของน้ำเย็นได้ โดยมีช่วงอัตราการลดอุณหภูมิระหว่าง ๐.๑๐C ถึง ๑.๑๐C ต่อนาที เพื่อป้องกันการทำงานอย่างทันที ทันใดที่มากเกินไป (Excessive Demand Spikes) ในขณะที่เริ่มเดินเครื่องทำน้ำเย็น
- (๖.๑.๘) เครื่องทำน้ำเย็นสามารถตั้งค่าของอุณหภูมิน้ำเย็นขาออกได้ โดยแปรผันกับอุณหภูมิน้ำขาเข้า
- (๖.๑.๙) เครื่องทำน้ำเย็นสามารถตั้งค่าของอุณหภูมิน้ำขาออกได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ค่า
- (๖.๑.๑๐) เครื่องทำน้ำเย็นสามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างปั๊มน้ำของอีแวนเปอเรเตอร์
- (๖.๑.๑๑) สามารถโปรแกรมในเครื่องของการควบคุมการเดินเครื่อง (Start-Up Control), Demand Limit และ Set-Point Charges ได้ ๒ ค่า
- (๖.๑.๑๒) ในกรณีที่มีเครื่องทำน้ำเย็น ๒ ชุดในหน่วยงาน สามารถที่จะสลับการทำงานได้โดยอัตโนมัติ
- (๖.๒) ด้านความปลอดภัย (Safeties) เครื่องทำน้ำเย็นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นที่จะป้องกันความเสียหายที่จะสามารถเกิดขึ้นกับเครื่องทำน้ำเย็น ดังนี้
 - (๖.๒.๑) การรั่วไหลของสารทำความเย็น
 - (๖.๒.๒) การหมุนกลับทิศทางของคอมเพรสเซอร์
 - (๖.๒.๓) อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำ
 - (๖.๒.๔) ความดันน้ำมันต่ำ (ต่อคอมเพรสเซอร์)
 - (๖.๒.๕) Current Imbalance
 - (๖.๒.๖) Compressor Thermal Overload
 - (๖.๒.๗) High Pressure
 - (๖.๒.๘) Electrical Overload
 - (๖.๒.๙) Loss of phase
 - (๖.๒.๑๐) มอเตอร์พัดลมระบายอากาศต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าภายในเกินโดยใช้
 - (๖.๒.๑๑) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

๒.๑๑.๓.๖ Chiller Plant Controller เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการทำงาน แสดงผลและวินิจฉัยการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องสูบน้ำเย็น โดยใช้ระบบ Direct Digital Control (DDC) ควบคุมระบบจัดการให้ มีลักษณะการทำงานร่วมกันสัมพันธ์กับภาระการทำความเย็นที่เกิดขึ้นจริงของอาคารโดยอัตโนมัติและควบคุมชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกันในทุกๆระยะเวลา ๑ สัปดาห์ ระบบควบคุมสามารถวัดอัตราการไหลของน้ำเย็น วัดอุณหภูมิของน้ำเย็น ควบคุมการเปิดของ

ลงชื่อ.....







โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมชลประทาน

เครื่องทำน้ำเย็นตามจำนวนเครื่องทำน้ำเย็นที่ต้องใช้ และสัมพันธ์กับเครื่องสูบน้ำเย็นโดยให้มีชั่วโมงการทำงานที่เท่ากัน มี Flow Switch เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องสูบน้ำในกรณีที่ไม่มีน้ำไหล เมื่อเครื่องสูบน้ำเย็นไม่ทำงาน ระบบควบคุมต้องพร้อมทั้งสั่งให้เครื่องสูบน้ำเย็นที่ Stand By ทำงานแทน พร้อมวาล์วควบคุมให้ทำงานสอดคล้องกับการทำงานของระบบควบคุม มี Time Delay เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องทำน้ำเย็นซ้ำก่อนเวลาอันสมควร นอกจากนี้ระบบยังต้องสามารถจัดทำ Optimization Start/Stop Control เพื่อให้เครื่องทำน้ำเย็นทำงานในสภาวะที่เหมาะสม ประหยัดพลังงานและมีอายุการทำงานในระยะเวลา ๑ ปี ที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้


- (๑) อุณหภูมิน้ำเข้าและน้ำออก ควบคุมแบบ PID และมีการเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานและจำนวนครั้งการ Start-Up ของคอมเพรสเซอร์ เพื่อให้เกิดการแบ่งงานและเพิ่มอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์
- (๒) มีการป้องกันไม่ให้มีจำนวนครั้งของการตัดต่อคอมเพรสเซอร์ที่มากกว่ามาตรฐานผู้ผลิตโดยควบคุมด้วย Auto Adaptive Control Algorithm โดยคำนึงถึง Leaving Water Set Point Dead Band และเครื่องทำน้ำเย็นต้องสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยด้วยน้ำ ๒.๕ ลิตร ต่อ กิโลวัตต์การทำงาน ความเย็นในระบบ (กำหนด Minimum Loop Volume)
- (๓) ระบบควบคุมต้องสามารถเลือกจุดทำงานที่ดีที่สุด (Optimum) ของความดันของคอนเดนเซอร์ โดยการตั้งค่า Set Point ที่แปรผันตามอุณหภูมิภายนอกและภาระความร้อนเพื่อจำกัดใช้พลังงาน
- (๔) ระบบควบคุมจะต้องเป็นการทำงานสอดคล้องระหว่างอีวแอปเปอเรเตอร์และ Electronic Expansion Valve (EXV) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของอีวแอปเปอเรเตอร์ ทั้งยังป้องกันสารทำความเย็นกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ในสถานะของเหลว
- (๕) ในกรณีที่มี่ปัมน้ำสองตัว (๑ Run & ๑ Stand by) จะต้องมีเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของปั๊มหลักและปั๊มสำรอง และการปรับเปลี่ยนการใช้งานปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติในกรณีเกิดปั๊มน้ำหลักเกิดความเสียหาย
- (๖) คอมเพรสเซอร์จะทำงานแบบ Unloading โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันวงจรสารทำความเย็นหยุดทำงาน ในกรณีเกิดความดันฝั่งคอนเดนเซอร์สูงผิดปกติ
- (๗) หน้าจอแสดงผลของเครื่องทำน้ำเย็น (Machine Operator Interface)
- (๘) หน้าจอแสดงผลต้องสามารถแสดงสถานะและสิ่งผิดปกติ (LEDs) ด้วยตัวเลขสองหลักและมี Diagram แสดงการทำงานของวงจรการทำความเย็น พร้อมแป้นคีย์บอร์ดสำหรับป้อนคำสั่งจอแสดงผลต้องแสดงตัวแปรของเครื่องทำน้ำเย็น ดังต่อไปนี้

(๘.๑) อุณหภูมิน้ำเข้าและน้ำออก

(๘.๒) อุณหภูมิและความดันของคอมเพรสเซอร์ทั้งฝั่ง Suction และ Discharge

(๘.๓) Set Point

(๘.๔) เวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๓๓.๗๖ ชั่วโมง

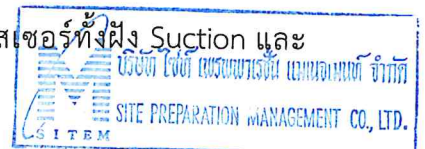

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- (๘.๕) จำนวนครั้งของการทำงานของคอมพิวเตอร์
- (๙) มีเมนูการตรวจสอบเครื่องทำน้ำเย็น การตั้งค่าตัวแปร และข้อมูลต่อไปนี้
 - (๙.๑) อุณหภูมิ
 - (๙.๒) ความดัน
 - (๙.๓) Setpoint ค่า Input Test, Configuration
 - (๙.๔) สัญญาณเตือน
- (๑๐) บันทึกสัญญาณเตือนภัยย้อนหลังและเวลาการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นติดตั้งโปรแกรมโดยการตั้งเวลา ดังต่อไปนี้
 - (๑๐.๑) การเปิด/ปิดของเครื่องทำน้ำเย็น
 - (๑๐.๒) การปรับเปลี่ยนสู่ Set Point ที่สองที่ตั้งไว้ในกรณี Cooling Load เช่น ในเวลาไม่มีผู้อยู่อาศัย เพื่อการประหยัดพลังงาน
- ๒.๑๑.๓.๗ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ Air Handling Unit (AHU) แบบ Chilled Water Coil เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มด้วยเครื่องทำน้ำเย็น
- ๒.๑๑.๓.๘ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก Fan Coil Unit (FCU) สำหรับ Chilled Water Coil




ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

นาย จ.จ.

ผู้รับจ้าง

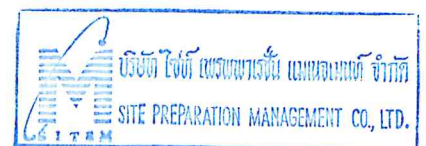



บทที่ ๓

การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนสำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

๓.๑ การให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคารสุทศกปิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศิลปากร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

๓.๒ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทน

ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือ เปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนที่ติดตั้งทุกจุดในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ตามที่ระบุไว้ในบทที่ ๔

๓.๓ ขอบเขตการให้บริการบำรุงรักษา

- ๓.๓.๑ ทำ Preventive Maintenance เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนฯ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติดีตั้งแต่ต้นและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- ๓.๓.๒ แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๓.๓ ซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนส่วนที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้งานได้แต่ไม่เป็นไปตามสภาพปกติของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๓.๔ ปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance tuning) ของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ๓.๓.๕ จัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และเสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาเพื่อดำเนินการทดสอบแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

๓.๔ การทำ Preventive Maintenance (PM)

๓.๔.๑ การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง

๓.๔.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องระบุรายการที่ต้องทำ PM หากรายการใดที่ผู้เข้าการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำ PM ให้ระบุชื่อพร้อมเหตุผล

๓.๔.๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของการทำ PM โดยแยกตามชื่อรายการของระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องแต่ละชนิดดังนี้


- (๑) ชื่อรายการที่ทำ PM
- (๒) ความถี่และเวลาที่ใช้ในการทำ PM
- (๓) วิธีการ/ขั้นตอนของงาน
- (๔) วิธีการทดสอบการทำงานของระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องหลังทำ PM เรียบร้อยแล้วว่าระบบฯ ทำงานได้ ดีตั้งแต่ต้น

๓.๔.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง (ยกเว้นระบบลิฟต์ ระบบกำเนิดไฟฟ้า ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง อย่างน้อย ๑ เดือนต่อ ๑ ครั้ง) โดยผู้รับจ้างต้องแจ้ง

๓.๔.๒.๑ งานด้านการบำรุงรักษาที่ชัดเจน

๓.๔.๒.๒ ชื่อรายการที่ทำ PM

๓.๔.๒.๓ วิธีการ/ขั้นตอนของงานผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

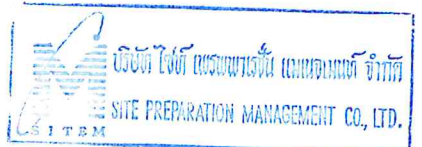



๓.๔.๒.๔ วันเวลาและสถานที่ที่ทำ PM

๓.๔.๒.๕ วิธีการทดสอบการทำงานของระบบสนับสนุนฯและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หลังทำ PM
เรียบร้อยแล้วว่าระบบฯ ทำงานได้ดีดังเดิม

๓.๔.๓ ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการบำรุงรักษาในแต่ละงวด โดยระบุวัน สถานที่ และหน่วยงานที่จะเข้าทำ
PM ให้กรมศุลกากร ทราบก่อนการทำ PM ในแต่ละงวดดังนี้

๓.๔.๓.๑ งวดงานที่ ๑ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จ

๓.๔.๓.๒ งวดงานที่ ๒ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของงวดงานที่ ๑

๓.๔.๓.๓ งวดงานที่ ๓ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของงวดงานที่ ๒

๓.๔.๓.๔ งวดงานที่ ๔ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของงวดงานที่ ๓

กรณีวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของแต่ละงวดงานตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งในวัน
ถัดไปที่กรมศุลกากร เปิดทำการวันแรกในเวลาราชการ โดยส่งแผนดังกล่าวที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หากพ้นจากวันที่กำหนด หรือแผนการบำรุงรักษาที่ส่งไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ ดังนี้

- กรณีส่งแผนการบำรุงรักษา ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรม
ศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษ
ของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- กรณีส่งแผนการบำรุงรักษา ไม่ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งภายในวันที่กำหนดกรม
ศุลกากรจะคิดค่าปรับ ในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งแผนการบำรุงรักษาที่ต้อง
ครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- กรณีส่งแผนการบำรุงรักษา ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรม
ศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งแผนการบำรุงรักษาที่ต้อง
ครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๔.๔ ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ เดือนต่อ
๑ ครั้ง ได้แก่ ระบบลิฟต์ ระบบกำเนิดไฟฟ้า ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง โดยผู้รับจ้างต้องแจ้ง

๓.๔.๔.๑ งวดงานการบำรุงรักษาที่ชัดเจน

๓.๔.๔.๒ ชื่อรายการที่ทำ PM

๓.๔.๔.๓ วิธีการ/ขั้นตอนของงาน

๓.๔.๔.๔ วันเวลาและสถานที่ที่ทำ PM

๓.๔.๔.๕ วิธีการทดสอบการทำงานของระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง หลังทำ PM
เรียบร้อยแล้วว่าระบบฯ ทำงานได้ดีดังเดิม


๓.๔.๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการบำรุงรักษาในแต่ละงวด (แต่ละเดือน) โดยระบุวัน สถานที่ และ
หน่วยงานที่จะเข้าทำ PM ให้กรมศุลกากร ทราบก่อนการทำ PM ในแต่ละงวด โดยจะต้องแจ้ง

๓.๔.๕.๑ งวดงานที่ ๑ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จ

๓.๔.๕.๒ งวดงานที่ ๒ – ๑๒ (ถ้ามี) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของงวดงานล่าสุดที่
ผ่านมา

กรณีวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของแต่ละงวดงานตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งในวัน
ถัดไปที่กรมศุลกากร เปิดทำการวันแรกในเวลาราชการ โดยส่งแผนดังกล่าวที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หากพ้นจากวันที่กำหนด หรือแผนการบำรุงรักษาที่ส่งไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ ดังนี้

ลงชื่อ.....





โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- กรณีส่งแผนการบำรุงรักษา ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- กรณีส่งแผนการบำรุงรักษา ไม่ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งภายในวันที่กำหนดกรมศุลกากรจะคิดค่าปรับ ในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งแผนการบำรุงรักษาที่ต้องครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- กรณีส่งแผนการบำรุงรักษา ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งแผนการบำรุงรักษาที่ต้องครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๔.๖ การทำ PM นั้นผู้รับจ้างต้องทำ PM อย่างน้อย ดังนี้

๓.๔.๖.๑ กรณีถ้าในเวลาราชการ ต้องกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสนับสนุนฯ น้อยที่สุด หรือเว้นแต่กรมศุลกากรเห็นชอบ

๓.๔.๖.๒ ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดภายนอกของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบสนับสนุนฯ และระบบที่เกี่ยวข้อง ให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม

๓.๔.๖.๓ ตรวจสอบการทำงานของ Software ต่างๆ ของระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม

๓.๔.๖.๔ เมื่อทำการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วต้องทดสอบการทำงานว่าระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องใช้งานได้ดังเดิม

๓.๔.๗ การบำรุงรักษาระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ได้ทำการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้กรมศุลกากรปรับ นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดงานถึงวันที่ทำการบำรุงรักษาระบบนั้น ในอัตราค่าปรับ ๒,๔๐๐ บาท/วัน

๓.๕ การบริการตลอดอายุสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบริการตลอดอายุสัญญา โดยจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่กรมศุลกากร เมื่อร้องขอทั้งในและนอกเวลาราชการในทุกๆ สถานที่ติดตั้งระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง การซ่อมแซม แก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนและการปรับด้านบริการ

๓.๕.๑ การซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา หากระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง ชัดข้องจะต้องดำเนินการดังนี้

๓.๕.๑.๑ ต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนภายใน ๑ ชั่วโมงสำหรับระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร หากผู้รับจ้างเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร) ในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๓.๕.๑.๒ การซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทน ตามข้อ ๓.๕.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ดังนี้

(๑) กรณีเป็นอุปกรณ์ของระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓ ชั่วโมง หากผู้

ลงชื่อ



โครงการอุปถัมภ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากร ปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

(๒) กรณีเป็น Software ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนให้ใช้งานได้ไปพลางก่อน ภายใน ๖ ชั่วโมง หากผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

(๓) ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทน กรณี Software ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๓.๕.๑.๒ (๒) ให้ใช้งานได้ถูกต้องสมบูรณ์ ภายใน ๑๐ วัน (นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) หากผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากร ปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๓.๕.๑.๓ หากไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๓.๕.๑.๒



(๑) ให้ทำงานได้ตามปกติดังเดิม ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ได้ชั่วคราวไปพลางก่อนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๓.๕.๑.๒ (๑) (นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๓.๕.๒ กรณีการเปลี่ยนระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องทดแทนให้แก่กรมศุลกากร เป็นการชั่วคราว

๓.๕.๒.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะเปลี่ยนระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ทดแทนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ใช้งานได้ไปพลางก่อนนั้น (ตามข้อ ๓.๕.๑.๓) ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้รับจ้างนำมาเปลี่ยนทดแทนชั่วคราว ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ, Brand Name และ Well-Known ไม่ต่ำกว่าระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง เดิมที่กรมศุลกากร ใช้อยู่ หากนำระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ, Brand Name และ Well-Known ต่ำกว่าระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง เดิมที่กรมศุลกากร ใช้อยู่ ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๓.๕.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการเปลี่ยนทดแทนระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ใช้งานได้ไปพลางก่อน ตามข้อ ๓.๕.๒.๑ โดยระบุ ประเภท, ยี่ห้อ, รุ่นของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง, วันที่เปลี่ยนทดแทน, Label No., ยี่ห้อ, รุ่น เดิมของกรมศุลกากรในรูปของเอกสาร (Hard Copy) และ Excel File โดยจัดทำ

ลงชื่อ.....

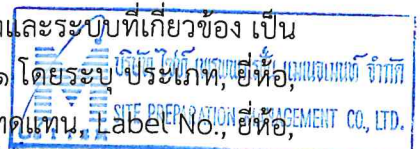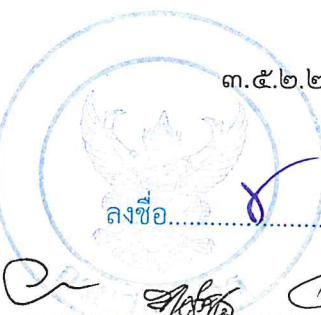



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

รูปแบบดังตารางที่ ๑ ให้ถูกต้องครบถ้วนให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป กรณีวันที่ ๑๐ ตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งรายงาน ดังกล่าวในวันแรกที่กรมศุลกากร เปิดทำการในเวลาราชการ หากพ้นจากวันที่กำหนดนี้ หรือส่งรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากร ปรับ ดังนี้

- (๑) กรณีส่งรายงานฯ ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะ คิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้ นับเป็น ๑ วัน
- (๒) กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งภายในวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะ คิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตรา วันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๓) กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรมศุลกากร จะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ใน อัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

ตารางที่ ๑ รูปแบบรายการการเปลี่ยนแทนระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นการ ชั่วคราวเพื่อให้ใช้งานได้ไปพลางก่อน



ที่	จุดเปลี่ยน ทดแทนระบบ สนับสนุนการ ทำงานอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรอง	ประเภท	ของเดิมที่ถูกเปลี่ยนทดแทน			ของใหม่ที่จะมาเปลี่ยน ทดแทน		วันที่ (วัน-เดือน-ปี)	
			ยี่ห้อ	รุ่น	Label No.	ยี่ห้อ	รุ่น	นำอุปกรณ์ใหม่มา เปลี่ยนทดแทน ชั่วคราว	นำอุปกรณ์เดิม ของกรมศุลกากรมา ติดตั้ง
๑	ห้อง Server	กล้อง CCTV	ABC	BB๙๔	๐๑๐๐๙๗	ABC	A๒๐๐๐	๑๐/๐๙/๐๔	๑๕/๐๙/๐๔
๒	"	Monitor	ABC	BB๙๕	๐๑๐๐๙๘	ABC	B๒๐๐๐	๑๐/๐๙/๐๔	๒๐/๐๙/๐๔
๓	"	Keyboard	ABC	BB๙๖	๐๑๐๐๙๙	ABC	K๒๐๐๐	๒๘/๐๙/๐๔	-
๔	"	Mouse	ABC	BB๙๗	-	ABC	M๒๐๐๐	๒๙/๐๙/๐๔	-

๓.๕.๒.๓ หลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๓.๕.๒ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องนำระบบสนับสนุนฯและ ระบบที่เกี่ยวข้อง เดิมของกรมศุลกากร ที่นำไปซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ดีดังเดิม มาติดตั้งให้กรมศุลกากร ณ จุดติดตั้งเดิม ภายใน ๓๐ วัน (นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) หากผู้รับจ้างนำระบบสนับสนุนฯ และระบบที่ เกี่ยวข้องเดิมของกรมศุลกากร มาติดตั้งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้อง ยินยอมให้กรมศุลกากร ปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมศุลกากร ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราวันละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๕.๓ กรณีซ่อมแซมแก้ไขโดยการเปลี่ยนระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องทดแทนให้แก่กรม ศุลกากร เป็นการถาวร ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

๓.๕.๓.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างเห็นว่าระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องที่ขัดข้องไม่สามารถ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายในระยะเวลาตามข้อ ๔.๖.๒.๓ (๓๐ วัน) ผู้รับ จ้างประสงค์จะเปลี่ยนระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องทดแทนให้แก่กรม ศุลกากรเป็นการถาวร โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

- (๑) กรณีที่ผู้รับจ้างเสนอระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องที่เป็นยี่ห้อเดียวกับที่ กรมศุลกากรใช้อยู่ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ำกว่า ของเดิมที่กรมศุลกากรมีอยู่ให้กรมศุลกากรพิจารณา ก่อน โดยให้ผู้ส่งที่ศูนย์

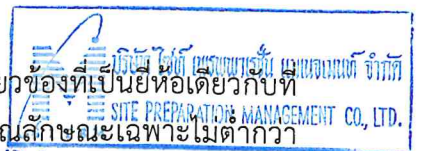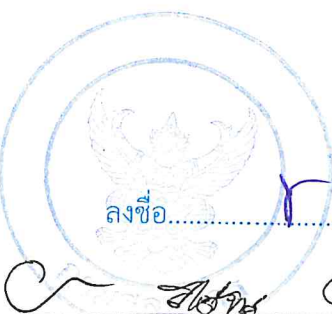



เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ให้ส่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๔.๖.๒.๓ ไม่น้อยกว่า ๕ วัน

- (๑.๑) กรณีเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ แต่ส่งภายในวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๑.๒) กรณีเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ แต่ ส่งเกินวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรมีอยู่ ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๑.๓) กรณีเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ แต่ ส่งเกินวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่กรมศุลกากรได้รับรายละเอียดฯ ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๒) กรณีที่ผู้รับจ้างเสนอระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ข้อเดียวกับการที่กรมศุลกากรใช้อยู่ ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับรองว่าระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องยี่ห้อดังกล่าวไม่มีการจำหน่ายแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องเสนอระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ, Brand Name และ Well-Known ไม่ต่ำกว่าระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องเดิมให้กรมศุลกากรพิจารณาก่อน โดยให้นำส่งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ให้ส่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๕.๒.๓ ไม่น้อยกว่า ๕ วัน หากวันที่ต้องส่งตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งรายงานดังกล่าวในวันแรกที่กรมศุลกากร เปิดทำการ
- (๒.๑) กรณีที่ผู้รับจ้างไม่นำหนังสือรับรองที่แสดงว่าระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องยี่ห้อดังกล่าวไม่มีการจำหน่ายแล้วมาให้กรมศุลกากร กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่ผู้รับจ้างนำหนังสือรับรองมาให้กรมศุลกากร ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๒.๒) กรณีที่ผู้รับจ้างเสนอระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่ผู้รับจ้างเสนอระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๒.๓) กรณีที่ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียด Brand Name และ Well-Known ต่ำกว่าของเดิมที่กรมศุลกากรใช้อยู่ กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนที่

ลงชื่อ.....



โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมชลประทาน

เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียด Brand Name และ Well-Known ไม่ต่ำกว่าของเดิมที่กรมชลประทานใช้ อยู่ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

(๒.๔) กรณีที่ผู้รับจ้างเสนอระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้อง เกินวันที่กำหนด กรมชลประทานจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินวันที่กำหนด (น้อยกว่า ๕ วัน) ถึง วันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๓.๕๓.๑ (๒.๑) - ๓.๕.๓.๑ (๒.๓) (ทุกข้อ) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ใน อัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๕.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องตามที่กรมชลประทานอนุมัติให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กรมชลประทานอนุมัติให้เปลี่ยนทดแทนเป็นการถาวร หากผู้รับจ้างนำระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องยอมให้กรมชลประทานปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่วันที่กรมชลประทาน อนุมัติให้เปลี่ยนทดแทน) ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๕.๓.๓ ผู้รับจ้างต้องนำระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องเดิมของกรมชลประทานที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้ง เดิมส่งคืนกรมชลประทานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กรมชลประทานอนุมัติให้เปลี่ยนทดแทนเป็นการถาวร โดยให้นำส่งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากผู้รับจ้างนำระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องเดิมของกรมชลประทานส่งคืนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ต้องยอมให้กรมชลประทาน ปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่วันที่กรมชลประทานอนุมัติให้เปลี่ยนทดแทน) ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๕.๓.๔ ผู้รับจ้างต้องนำระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องมาเปลี่ยนทดแทนให้แก่กรมชลประทานเป็นการถาวร ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างนำมาเปลี่ยนทดแทนนั้น ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำเป็นไปตามที่กรมชลประทานอนุมัติในข้อ ๓.๕.๓.๑ หากนำระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำไม่เป็นไปตามที่กรมชลประทานอนุมัติในข้อ ๓.๕.๓.๑ ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมชลประทาน ปรับ โดยคิดค่าปรับ (นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ตามข้อ ๓.๕.๑.๑) ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๕.๓.๕ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการเปลี่ยนระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องทดแทนให้แก่กรมชลประทาน เป็นการถาวร ตามข้อ ๓.๕.๓.๒ โดยระบุหน่วยงาน, ประเภท, ยี่ห้อ, รุ่นของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนทดแทน, วันที่กรมชลประทาน อนุมัติให้เปลี่ยนทดแทน, วันที่เปลี่ยนทดแทน, Label No., ยี่ห้อ, รุ่น เดิมของกรมชลประทาน ในรูปของเอกสาร (Hard Copy) และ Excel File โดยจัดทำรูปแบบดังตารางที่ ๒ ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป กรณีวันที่ ๑๐ ตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งรายงานดังกล่าวในวันแรกที่กรมชลประทาน เปิดทำการ หากพ้นจากวันที่กำหนดนี้ หรือส่งรายงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมชลประทาน ปรับ ดังนี้

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

.....

ผู้รับจ้าง





โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

- (๑) กรณีส่งรายงานฯ ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๒) กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งภายในวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึงวันที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- (๓) กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ ส่งพ้นจากวันที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึงวันที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

ตารางที่ ๒ รูปแบบรายงานการเปลี่ยนทดแทนระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องเป็นการถาวร

ที่	จุดเปลี่ยนทดแทน	ประเภท	ของใหม่ที่จะนำมาเปลี่ยนทดแทน		วันที่ (วัน-เดือน-ปี)		ของเดิมที่ถูกเปลี่ยนทดแทน		
			ยี่ห้อ	รุ่น	กรมศุลกากรอนุมัติให้เปลี่ยนทดแทน	ผู้รับจ้างเปลี่ยนทดแทน	Label No. (ใช้เป็น Label No. ของใหม่ด้วย)	ยี่ห้อ	รุ่น
๑	ห้อง ผอ. ศูนย์	Micro Computer	ABC	B๒๐๐๐	๐๑/๐๔/๖๓	๑๐/๐๔/๖๓	๐๑๐๐๔๘	ABC	BB๔๕
๒	"	Notebook Computer	ABC	K๒๐๐๐	๐๓/๐๔/๖๓	๑๐/๐๔/๖๓	๐๑๐๐๔๙	ABC	BB๔๖
๓	"	Printer	ABC	M๒๐๐๐	๐๕/๐๔/๖๓	๑๐/๐๔/๖๓	๐๑๐๐๔๘	ABC	BB๔๗
๔	"	Switch	ABC	H๒๐๐๐	๐๕/๐๔/๖๓	๑๐/๐๔/๖๓	๐๑๐๐๔๗	ABC	BB๔๘

๓.๕.๓.๖ ผู้รับจ้างสามารถติดตั้ง Software (ถ้ามี) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการซ่อมแซม แก้ไข แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องทั้ง Hardware, Software และ Data หรือทำให้ประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องลดลง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากรก่อน และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ Software ดังกล่าว ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมศุลกากร

๓.๕.๓.๗ การดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเกี่ยวกับ Application Software (ถ้ามี) มีขอบเขต ดังนี้

- (๑) แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของ Application Software ถึงแม้ว่ากรมศุลกากร จะรับมอบ Application Software ไปแล้วก็ตาม
- (๒) ปรับปรุงแก้ไข Application Software (โดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างหลักของฐานข้อมูล)
- (๓) ปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ของ Application Software ทั้งในด้านความเสถียรของผู้ใช้ ความเร็วในการทำงาน และความมั่นคงปลอดภัยของ Application Software และข้อมูลด้วย

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง





โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร

๓.๕.๓.๘ หลังจากดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนปัญหานี้ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานรายละเอียดของปัญหาอย่างน้อย ดังนี้

- สาเหตุของปัญหา
 - วิธีการแก้ไขปัญหา
 - วันที่เวลาเริ่มต้นดำเนินการ
 - วันที่เวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
- โดยให้รายงานต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Support Desk) ภายใน ๑ ชั่วโมง หากเกินจากเวลาที่กำหนด หรือส่งรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากรปรับ ดังนี้
- กรณีส่งรายงานฯ ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งเกินจากเวลาที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของชั่วโมงที่เกิน ในอัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง
 - กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งภายในชั่วโมงที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของชั่วโมงที่เกิน ถึง ชั่วโมงที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง
 - กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ ส่งเกินจากชั่วโมงที่กำหนด กรมศุลกากรจะคิดค่าปรับในส่วนของชั่วโมงที่เกิน ถึง ชั่วโมงที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๓.๕.๔ การปรับเพิ่ม

การปรับเพิ่มกรณี ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ตามข้อ ๓.๕.๑ ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๕.๔.๑ รวมเวลาทั้งหมดที่ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการ (ตามตาราง ๓) ขัดข้องในรอบ ๑ เดือนปฏิทิน


๓.๕.๔.๒ นำผลรวมของเวลาที่ขัดข้องของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการ (ตามตาราง ๓) ในข้อ ๓.๕.๔.๑ คูณ ด้วยตัวถ่วงของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายการ (ตามตาราง ๓)

๓.๕.๔.๓ รวมผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ ๓.๕.๔.๒

๓.๕.๔.๔ นำผลลัพธ์จากข้อ ๓.๕.๔.๓ (เวลาที่ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องขัดข้องทั้งหมดในรอบ ๑ เดือนปฏิทิน) ไปพิจารณาในการปรับเพิ่ม หากเกินกว่า ๒๕ ชั่วโมงในรอบ ๑ เดือนปฏิทิน กรมศุลกากร จะปรับเพิ่มในเวลาที่ไม่สามารถใช้ระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกินกำหนดในอัตราชั่วโมงละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

๓.๕.๕ เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องในกรณีที่มีการปรับเพิ่ม

การคำนวณเวลาขัดข้องของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องในรอบ ๑ เดือนปฏิทินเพื่อพิจารณาว่ามีการปรับเพิ่มตามข้อ ๓.๕.๔ หรือไม่นั้นให้นำเวลาขัดข้องของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓.๕.๔.๑ (แต่ละรายการในตาราง ๓) ในรอบ ๑ เดือนปฏิทิน คูณ กับตัวถ่วงของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องตามตาราง ๓ ดังนี้

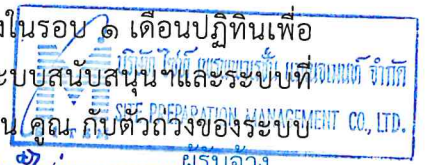

Signature of the official



ตาราง ๓ ตัวถ่วงของระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ
พิจารณาว่ารายการครบถ้วนหรือไม่ และตัวถ่วงแต่ละรายการเหมาะสมหรือไม่

ที่	รายการ	ค่าตัวถ่วง
๑.	ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Drive) <ul style="list-style-type: none">- เครื่องยนต์- อุปกรณ์อื่นๆ	๑.๐๐ ๐.๕๐
๒.	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	๑.๐๐
๓.	ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ (Uninterruptible Power Supply: UPS)	๑.๐๐
๔.	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย Clean Agent Fire Extinguisher	๑.๐๐
๕.	ระบบเครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ <ul style="list-style-type: none">- Compressor- อุปกรณ์อื่นๆ	๑.๐๐ ๐.๕๐
๖.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) <ul style="list-style-type: none">- Computer Server- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด- Software- อุปกรณ์อื่นๆ	๑.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๒๕
๗.	ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) <ul style="list-style-type: none">- Computer Server- อุปกรณ์ Finger Scan- Software- อุปกรณ์อื่นๆ	๑.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๒๕
๘.	ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	๑.๐๐
๙.	ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System)	๑.๐๐
๑๐.	งานพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม พื้นยก Raise Floor	๐.๕๐
๑๑.	ระบบปรับอากาศอาคาร	๑.๐๐
๑๒.	อุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ	๐.๕๐

๓.๕.๖ กรมศุลกากร ได้ทำ Label/Sticker ให้กับอุปกรณ์ที่ทำการบำรุงรักษา โดยติดที่ Case ภายนอก และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๓.๕.๖.๑ สัญลักษณ์กรมศุลกากร


๓.๕.๖.๒ ข้อความ “เครื่องขัดข้องแจ้ง : ๐-๒๖๖๗-๗๓๑๐-๙ หรือ IP Phone : ๒๐-๗๓๑๐-๙”

๓.๕.๖.๓ รหัสโครงการ (กรมศุลกากร กำหนด)

๓.๕.๖.๔ Running No. (รวมกันทุกอุปกรณ์)

ทั้งนี้หาก Label/Sticker เดิมที่กรมศุลกากร ติดอยู่นั้นอยู่ในสภาพที่ชำรุด สูญหาย

ลงชื่อ.....และ/หรือข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๓.๕.๖.๑ ถึง ๓.๕.๖.๔ ลบเลือนหรือลงไม่สามารั้ดูอ่านและ/

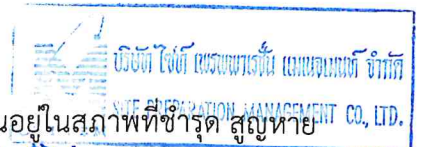



หรือเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไร ผู้รับจ้างต้องทำ Label/Sticker ด้วยวัสดุและรูปแบบตามที่กรมศุลกากร กำหนด โดยต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามข้อ ๓.๕.๖.๑ – ๓.๕.๖.๔ ใน Label/Sticker ที่จัดทำขึ้นใหม่ ก่อนที่ผู้ชนะประกวดราคาจะนำไปติดทดแทน Label/Sticker เดิม หากตรวจพบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศุลกากร ปรับ โดยคิดค่าปรับในอัตรา Label/Sticker ละ ๑๐๐ บาท และส่งรายงานการปรับปรุง Label โดยระบุหน่วยงาน สถานที่ที่ตั้ง ยี่ห้อ รุ่น และ Label/Sticker No. ของระบบสนับสนุนฯ และระบบที่เกี่ยวข้องที่จัดทำขึ้นใหม่ในแต่ละเดือน โดยมีรูปแบบดังนี้

ที่	จุดติดตั้ง	ประเภท	ยี่ห้อ	รุ่น	Label/ Sticker No.
๑	ห้อง ผอ.ศูนย์ฯ	Monitor	Acer	AAA	๙๙๙๙๙๙
๒	ห้อง ผอ.ศูนย์ฯ	UPS	ABC	Ab๐๐๐	๘๖๙๙๙๑
๓

๓.๕.๗ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแทนในแต่ละเดือน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๓.๕.๗.๑ เลขที่ปัญหา (Call Number ซึ่งจะออกให้โดย Support Desk ของกรมศุลกากร)

๓.๕.๗.๒ ชื่อหน่วยงานที่แจ้งปัญหา

๓.๕.๗.๓ ชื่อผู้แจ้งปัญหา

๓.๕.๗.๔ รายละเอียดของระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Label/Sticker No., Serial No. ยี่ห้อ รุ่น

๓.๕.๗.๕ ชนิดของปัญหา เช่น Hardware, Software, Preventive Maintenance เป็นต้น

๓.๕.๗.๖ วันเวลาที่รับแจ้ง

๓.๕.๗.๗ วันเวลาที่เริ่มดำเนินการ

๓.๕.๗.๘ อาการหรือปัญหา

๓.๕.๗.๙ สาเหตุของปัญหา

๓.๕.๗.๑๐ การแก้ไข หรือการบำรุงรักษา

๓.๕.๗.๑๑ วันเวลาที่แก้ไขเสร็จ

๓.๕.๗.๑๒ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้แก้ไข / บำรุงรักษา

๓.๕.๗.๑๓ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ยืนยันการใช้งานได้ (เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้แจ้งปัญหา หรือไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้แจ้งปัญหาก็ได้)

๓.๕.๘ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานรายละเอียดระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยระบุหน่วยงาน และสถานที่ที่ตั้งระบบสนับสนุนฯและระบบที่เกี่ยวข้อง ยี่ห้อ รุ่น Label/Sticker No., Serial No., IP Address (ถ้ามี) ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย (Up to date) ในการติดตั้งครั้งแรกและที่ผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาในงวดแรกและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในสัญญา โดยอยู่ในรูปของเอกสาร (Hard Copy) และ Excel File ๑ ชุด (CD-ROM) โดยจัดทำรูปแบบ ดังนี้

ลงชื่อ


ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

๓๓

๓๓

ผู้รับจ้าง

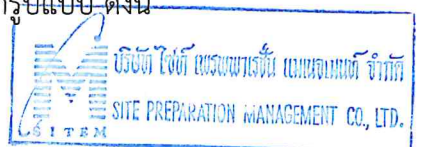



โครงการอุปถัมภ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศิลปากร

ที่	จุดติดตั้ง	ประเภท	ยี่ห้อ	รุ่น	Label/ Sticker No.	IP Address
๑	ห้อง ผอ.ศูนย์ฯ	Monitor	ABC	A๒๐๐๐	๑๗๐๐๙๗	๑๐.๑๒.๑๑.๒๒๒
๒	ห้อง ผอ.ศูนย์ฯ	UPS	ABC	A๒๐๐๐	๑๗๐๑๐๐	๑๐.๓๒.๑๑.๓๓
๓

๓.๕.๙ ผู้รับจ้างต้องส่งแผนผัง (Diagram) แสดงระบบสนับสนุนและระบบที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓.๕.๘ โดยระบุหน่วยงานและสถานที่ที่ตั้งอุปกรณ์, ประเภท, ยี่ห้อ, รุ่น, Label No., IP Address ที่ครบถ้วนถูกต้องและทันสมัย (Up To Date) โดยอยู่ในรูปของ Hard Copy จำนวน ๑ ชุด และ CD-ROM จำนวน ๑ ชุด ในการติดตั้งครั้งแรก และที่ผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาในงวดแรกและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในสัญญา

ทั้งนี้ ต้องส่งรายงานตามข้อ ๓.๕.๖ - ๓.๕.๘ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ในกรณีวันที่ ๑๐ ตรงกับวันหยุดราชการให้ส่งรายงานในวันแรกที่กรมศิลปากร เปิดทำการ หากเกินจากวันที่กำหนด หรือส่งรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยอมให้กรมศิลปากรปรับ ดังนี้

- กรณีส่งรายงานฯ ถูกต้องครบถ้วน แต่ ส่งเกินจากวันที่กำหนด กรมศิลปากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่ ส่งภายในวันที่กำหนด กรมศิลปากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน
- กรณีส่งรายงานฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน และ ส่งเกินจากวันที่กำหนด กรมศิลปากรจะคิดค่าปรับในส่วนของวันที่เกิน ถึง วันที่ส่งรายงานฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน ในอัตราวันละ ๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เศษของวันให้นับเป็น ๑ วัน

๓.๕.๑๐ กรณีที่ข้อกำหนดในสัญญา กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องกระทำ หรือละเว้นการกระทำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด และในข้อกำหนดมิได้ระบุค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้กรมศิลปากร ปรับแต่ละปัญหา (Call No.) ที่แจ้ง ในอัตราปัญหา (Call No.) ละ ๓,๐๐๐ บาท

๓.๕.๑๑ กรณีในการปรับไม่ได้มีการระบุว่าปรับถึงเมื่อใด ให้นับจำนวนวันหรือชั่วโมงที่จะนำมาคำนวณการคิดค่าปรับจนถึงวันหรือชั่วโมงที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาในสัญญาประกัน

๓.๖ System & Environmental Software Maintenance

๓.๖.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของ System & Environment Software และต้องทำโดยให้กระทบกระเทือนกับการปฏิบัติงานของกรมศิลปากรน้อยที่สุด

๓.๖.๒ การดำเนินการในข้อ ๓.๖.๑ จะต้องสามารถทำได้ทั้ง Remote Dial Up และ On Site Maintenance

๓.๖.๓ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม Software ในลักษณะการ Update หรือ Release Version ใหม่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรมศิลปากร ทราบและมาติดตั้งให้พร้อมทั้งนำ



เอกสารการมีสิทธิในการใช้ Software ดังกล่าวพร้อมคู่มือประกอบการติดตั้ง การใช้งาน มอบให้ กรมชลประทาน และทำการอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ในการนำ Software ดังกล่าวมาติดตั้ง ให้กรมชลประทาน นั้น หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง Software อื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำการเปลี่ยน Software อื่นให้ด้วย การดำเนินการทั้งหมดข้างต้นผู้รับจ้าง ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๖.๔ กรณีที่กรมชลประทาน ตัดสินใจที่จะไม่ใช้ Version ใหม่ ผู้รับจ้างต้องให้การสนับสนุน Version ที่ใช้อยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ออก Version ใหม่

๓.๖.๕ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานรายละเอียดระบบคอมพิวเตอร์ในบทที่ ๒ ทั้งหมด โดยระบุหน่วยงานและสถานที่ที่ตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ รุ่น Label/Sticker No., Serial No. ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย (Up to date) ที่ผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาในงวดแรก และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในสัญญาจ้าง รูปของเอกสาร (Hard Copy) และ Excel File ๑ ชุด

๓.๗ การทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนระบบฯ ตามแบบสัญญาจ้างที่กำหนดและ/หรือที่สำนักงานอัยการสูงสุดแก้ไข (ถ้ามี)

๓.๘ กรรมสิทธิ์ของข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร

ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำข้อมูล เอกสาร รายงานต่างๆ ไปเผยแพร่หรือใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวกับงานตามสัญญานี้ กรณี เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันเนื่องจากการกระทำของพนักงานผู้รับจ้าง หากมีการฟ้องร้อง กรมชลประทาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อกรมชลประทาน และผู้รับจ้างต้องดำเนินการทั้งปวงด้วยความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อรักษาความลับของข้อมูลของโครงการ



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

.....

ผู้รับจ้าง






บทที่ ๔
สถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวน
๑.	ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Drive) - เครื่องยนต์ - อุปกรณ์อื่นๆ	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๒ ชุด
๒.	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ
๓.	ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ (Uninterruptible Power Supply: UPS)	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๒ ชุด (๔ เครื่อง)
๔.	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย Clean Agent Fire Extinguisher	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ
๕.	ระบบเครื่องปรับอากาศพิเศษแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๒๐๕,๐๐๐ BTU x ๘,๕๐๐ CFM ยี่ห้อ STULZ - Compressor - อุปกรณ์อื่นๆ	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑๖ ชุด
๖.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) - Computer Server - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด - Software - อุปกรณ์อื่นๆ	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ
๗.	ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ (Access Control System) -Computer Server - อุปกรณ์ Finger Scan - Software - อุปกรณ์อื่นๆ	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ
๘.	ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ
๙.	ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection System)	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ
๑๐.	งานพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม ปูพื้นยก Raise Floor (สำหรับพื้นที่ส่วนสำนักงานชั้นที่ ๑ และพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น ๓).....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุภกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ



ลำดับ	รายการ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวน
๑๑.	ระบบปรับอากาศอาคาร - เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ยี่ห้อ Carrier ขนาด ๑๑๐ ตัน จำนวน ๒ เครื่อง - Chiller Water Pump flow ยี่ห้อ Grundf จำนวน ๒ เครื่อง - เครื่องส่งลมเย็น ยี่ห้อ Carrier - ขนาด ๑๓๖,๕๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง - ขนาด ๕๖,๑๗๐ BTU จำนวน ๑๐ เครื่อง - ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง - ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง - ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๘ เครื่อง - ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๘ เครื่อง - ขนาด ๓๗,๖๐๐ BTU จำนวน ๑๔ เครื่อง	ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคาร ศุลกากรพัฒนา ๑๔๐ ปี	๑ ระบบ

หมายเหตุ เนื่องจากกรมฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถานที่ทำงานของส่วนราชการ จึงสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งข้างต้นเกี่ยวกับ สถานที่ ประเภทและจำนวนของระบบคอมพิวเตอร์

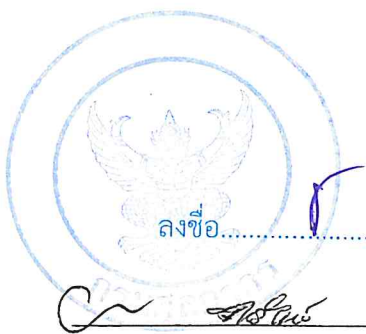

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

วันที่.....

ผู้รับจ้าง



ผนวก ๓

หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท, ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.๒๐), บัญชีธนาคาร
และหลักประกันสัญญา



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

๗๓.๑๖/

ผู้รับจ้าง

เลขที่ 6602010




PRO fessional

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท ไซท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ไซท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายณัฐพล มณีเนตร และ นายสรวิทย์ สุระพะกิจ กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 12/8-11 อาคารเอวี ชั้น 4 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ขอมอบอำนาจให้ นางสาวกฤติยา คร้ามอำ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการยื่นประกวดราคา/เสนอราคา/ยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา/ลงนามรับรองใบเสนอราคา/รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารต่าง ๆ/เจรจาต่อรองราคา/ลงนามในสัญญา/ชี้แจงและแก้ไขเอกสารต่าง ๆ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนี้จนแล้วเสร็จ สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร

การใดที่ นางสาวกฤติยา คร้ามอำ ได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

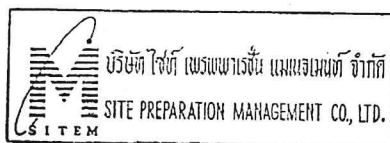

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(นายณัฐพล มณีเนตร)



ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(นายสรวิทย์ สุระพะกิจ)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(นางสาวกฤติยา คร้ามอำ)

ลงชื่อ พยาน
(นายจิราวุธ สนิทธรรม)

ลงชื่อ พยาน
(นางนิษฐา กิตติโชติพันธ์)

SITE PREPARATION MANAGEMENT CO., LTD.


88/14-15 SITEM Building, Thetsabansongkhro Rd., Ladyao, Bangkok 10900

Tel : +662 954 3270

Call Center (24 Hr.) : +662 591 5000

Fax : +662 589 2190

Website : www.sitem.co.th

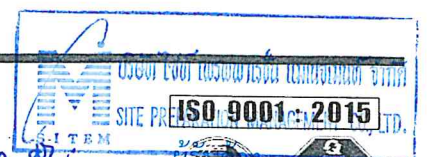

Cert No. Q9 J0301 TUV100 01-0 033



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 1018 01315 40 3
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ณัฏฐพล มณีเนตร

Name Mr. Nataphon

Last Name Maninetr

เกิดวันที่ 29 มี.ค. 2521

Date of Birth 29 Mar. 1978

ศาสนา พุทธ

ที่อยู 35/131 หมู่ที่ 1 ต.บางขุนทอง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

27 มี.ย. 2560

วันหมดอายุ

27 Jun. 2017

Date of Expiry

นายณัฏฐพล มณีเนตร
(ผู้ถือบัตรประชาชน)
เจ้าพนักงานเขตบางกรวย

28 มี.ค. 2569

วันหมดอายุ

28 Mar. 2026

Date of Expiry

1202-03-06271008



ใช้สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร เท่านั้น

รับรองสำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]




ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

[Handwritten signature]


ผู้รับจ้าง

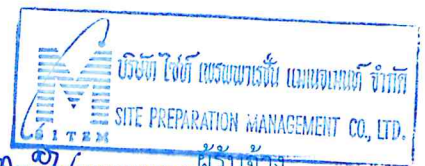

ใช้สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก่ระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร เท่านั้น

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3-1412 00451-56 6
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สรวาท สุระพะกิจ
Name Mr. Saravut Surapagit
Last Name Surapagit
เกิดวันที่ 3 ส.ค. 2514
Date of Birth 3 Aug. 1971
ศาสนา พุทธ
อายุ 58 ปี.เรวดี 47 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
15 มี.ค. 2565
วันออกบัตร 15 Mar. 2022 (นายธนาคาร จงจิระ)
Date of Issue เจ้าหน้าที่งานเอกสาร
2 ส.ค. 2573
วันหมดอายุ 2 Aug. 2030
Date of Expiry 1201-04-03151441



รับรองสำเนาถูกต้อง




ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

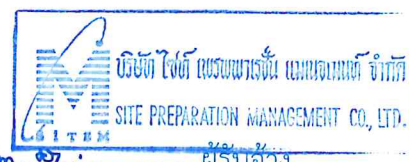

ใช้สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร เท่านั้น



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 1005 00023 11 2

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. กฤติยา ครัมมอ

Name Miss Kritiya Kram-am

เกิดวันที่ 13 ก.ย. 2527

Date of Birth 13 Sep. 1984

ศาสนา พุทธ

อายุ 58 ช.ลาดพร้าว 41 แขวงจันทระเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

11 ก.ย. 2563

วันออกบัตร 11 Sep. 2020

Date of Issue



150 150

140 140

130 130

12 ก.ย. 2571


วันบัตรหมดอายุ 12 Sep. 2028

Date of Expiry

1030-02-09111431

รับรองสำเนาถูกต้อง

กต ชู

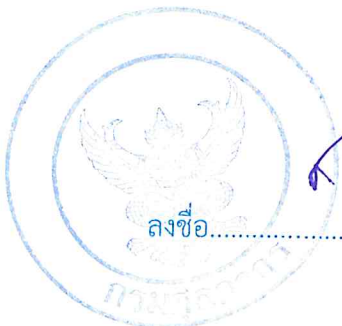

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



กต ชู

ผู้รับจ้าง

ที่ 10091220000299



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนวิสาหกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105537143193

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โฮท์ เพอร์พาร์เชน แอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายภฤณ ไทยดำรงค์
3. นายพรศักดิ์ อภิชาติวัฒนา
5. นายวิฑูรย์ คุ้มศิริวงศ์
2. นางกมลพร เจริญศิลป์
4. นายสุรชัย เตชอนันต์พลึง
6. นายณัฐพล มณีเนตร

ใช้สำหรับนายสรวิทย์ สุระพะกิจ

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายภฤณ ไทยดำรงค์ นางกมลพร เจริญศิลป์

นายสุรชัย เตชอนันต์พลึง นายณัฐพล มณีเนตร นายสรวิทย์ สุระพะกิจ

กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท/

- 4.ทุนจดทะเบียน 225,000,000.00 บาท / สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน/


5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 12/8-11 อาคารเอวี ชั้น 4 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

รับรองสำเนาถูกต้อง

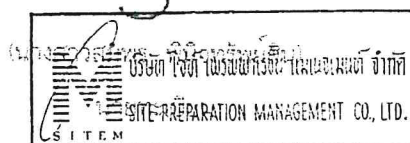

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ว่าหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 11/05/64

Ref:061009122000299

1/8

ที่ 10091220000299



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนะเทศกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220000299

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อมูลอื่นเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้สำหรับงานด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รับรองสำเนาถูกต้อง

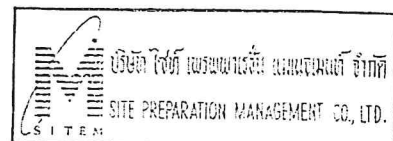

[Signature]



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง



กล่าวสำนักรับ
ส่งมอบงาน

Ref: 10091220000299

ทะเบียนเลขที่ 3141/2537



กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใช้สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊สระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร เท่านั้น
กรมทะเบียนการค้า กรมการปกครอง และระบบคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร ทล. 0401

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


บริษัท ไชท์ เพรพาราเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537

ออกให้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2537 รับรองสำเนาถูกต้อง

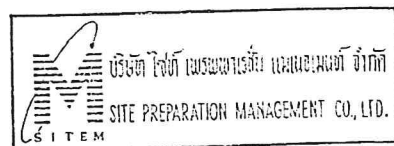

ภ.พ.20

ใบพิมพ์เป็นภาคข้อมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ/บริษัท เพชรพาราเร็น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง โรงพิมพ์พาราเร็น แมเนจเม้นท์ จำกัด

เป็น

☒ สำนักงานใหญ่

☐ สาขาที่

ท้องเลขที่

เลขที่ 1228-11

อำเภอ/เขต จตุจักร

รหัสไปรษณีย์ 10500

วันที่ 6 ธันวาคม 2556

ออกให้เมื่อวันที่


11 ต.ย. 2556

ผู้ออกทะเบียน

(นางสาวบุษยา นามะ)

ตำแหน่ง

(กรรมการบริหารงานปกครอง)

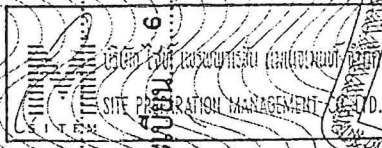

เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ

ใบนี้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากกรมสรรพากร และเอกสารประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ ที่ยื่นแสดงให้กรมสรรพากรได้รับทราบ และต้องแสดงให้กรมสรรพากรได้รับทราบด้วย

เป็นรายการประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องแสดงให้กรมสรรพากรได้รับทราบด้วย

วันที่ 27/12/56

เลขที่ใบกำกับภาษี 001005537143-193



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100060049372

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระชนนีเวศน์ 1 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 88/20-21 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายปณพัสดุ พูนอนดลทวี 6302 และ นางสาวปิยะนันท์ สังกฤษณ์ 8130 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท โซท์ เพอร์พารเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานของ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 77/2566 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 293,438.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบแปด บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 293,438.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นายปณพัสดุ พูนอนดลทวี 6302)



(นางสาวปิยะนันท์ สังกฤษณ์ 8130)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชัตติยา ทองปน)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวน้ำฝน เพ็งพล)

พยาน

การยืนยันหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000210252-1 :-

2448512

EFF_C_1_YN_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT-LG

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

หมายเลขแฟกซ์ 010750000015